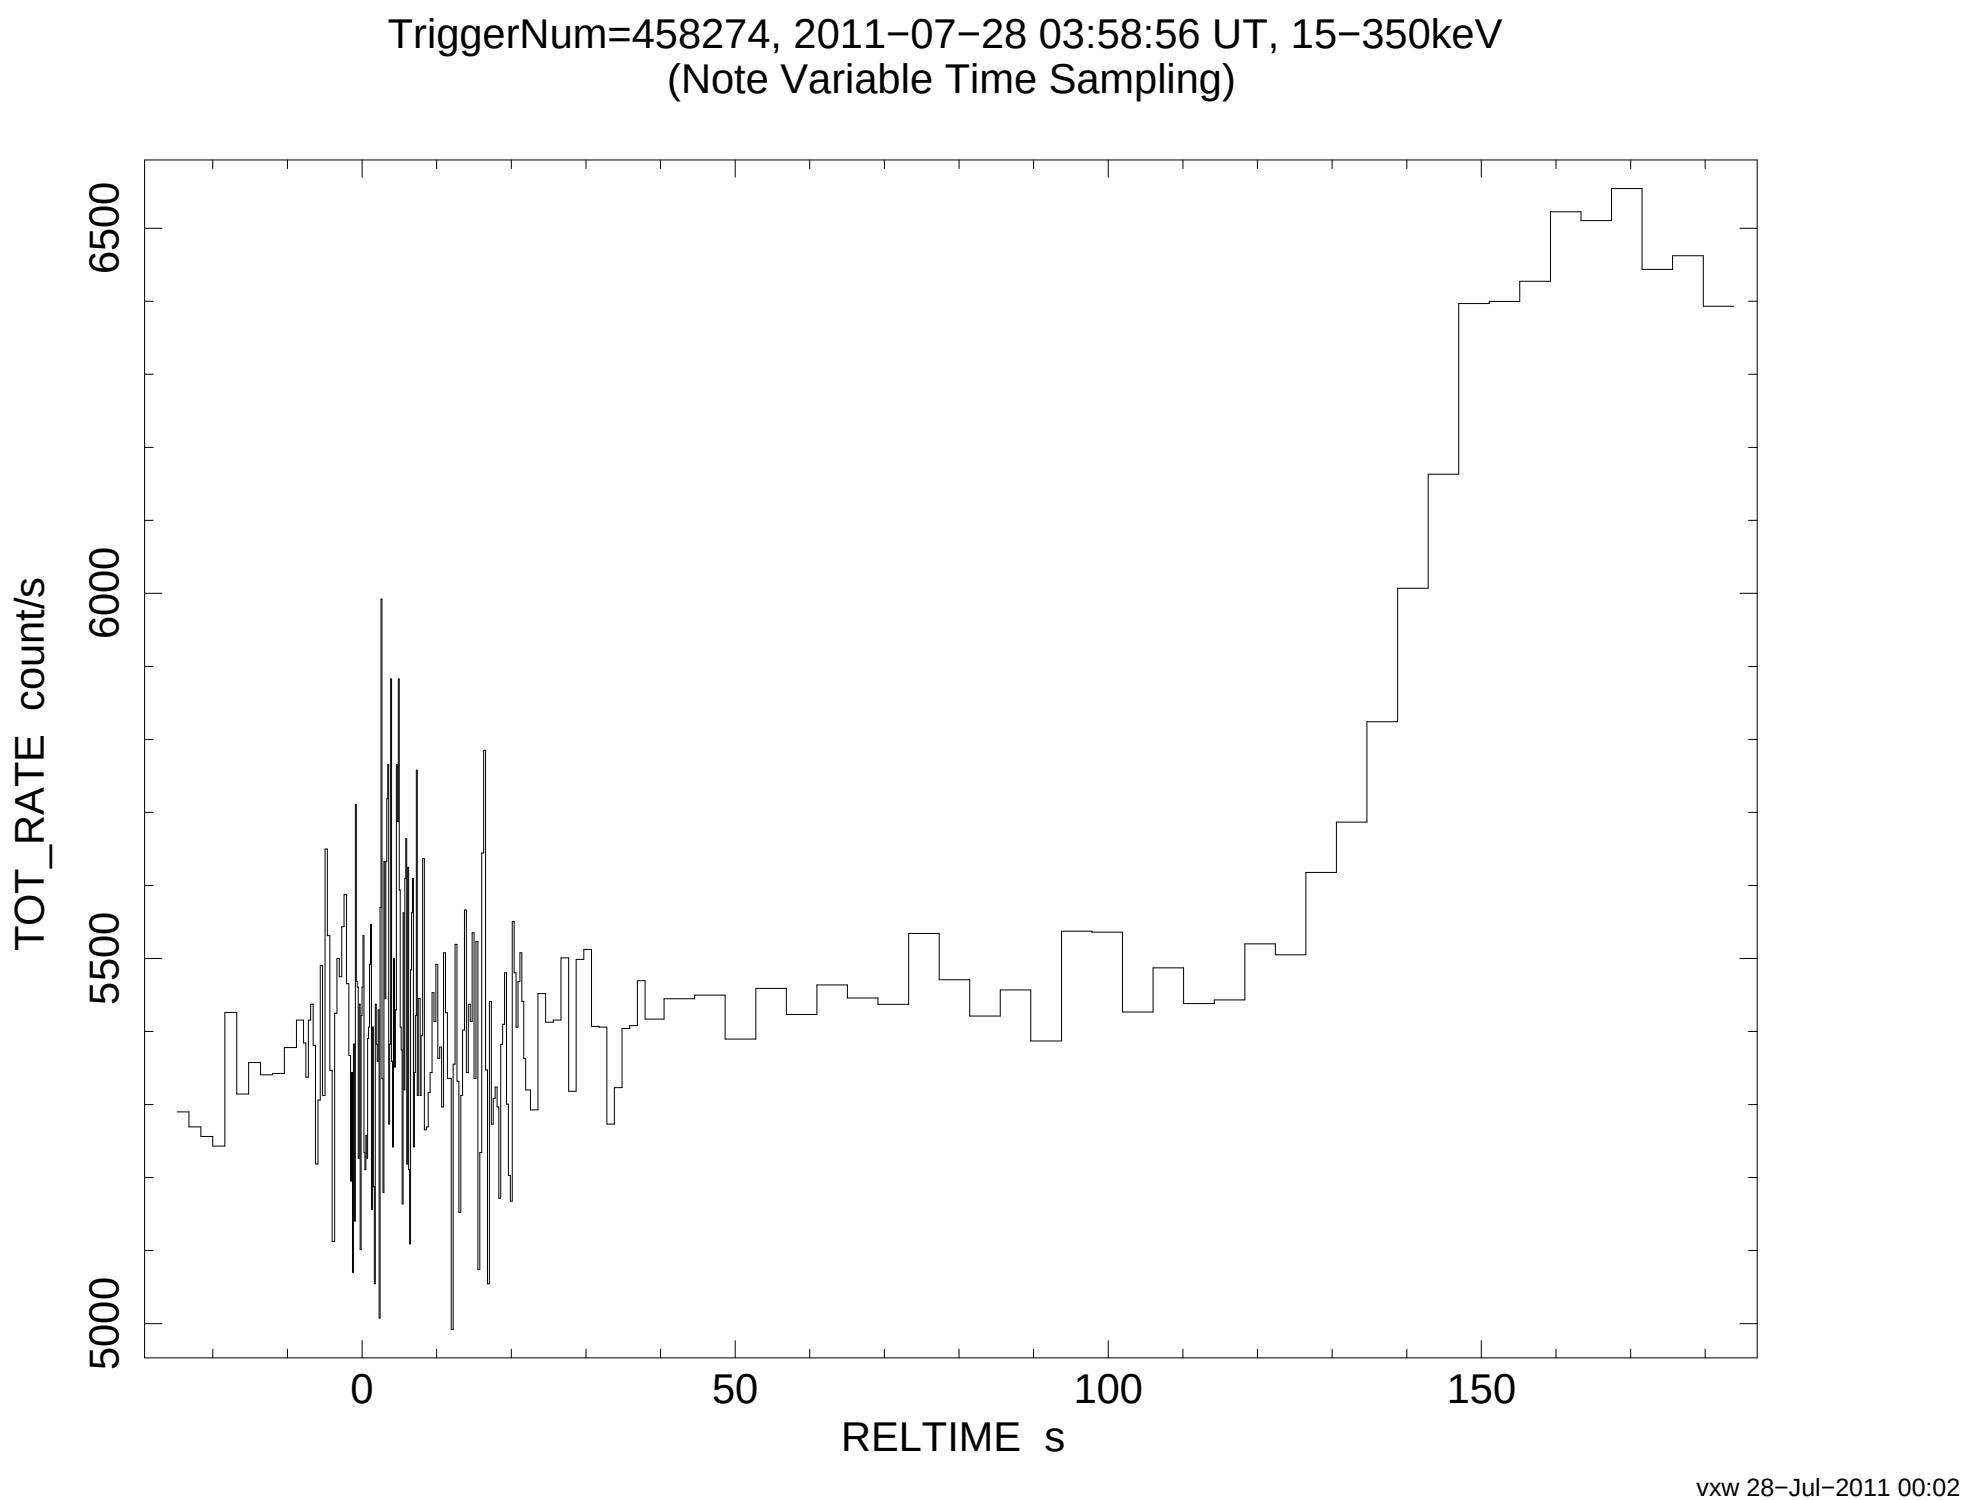
TriggerNum=458274, 2011−07−28 03:58:56 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
6500
6000
5500
5000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 28−Jul−2011 00:02