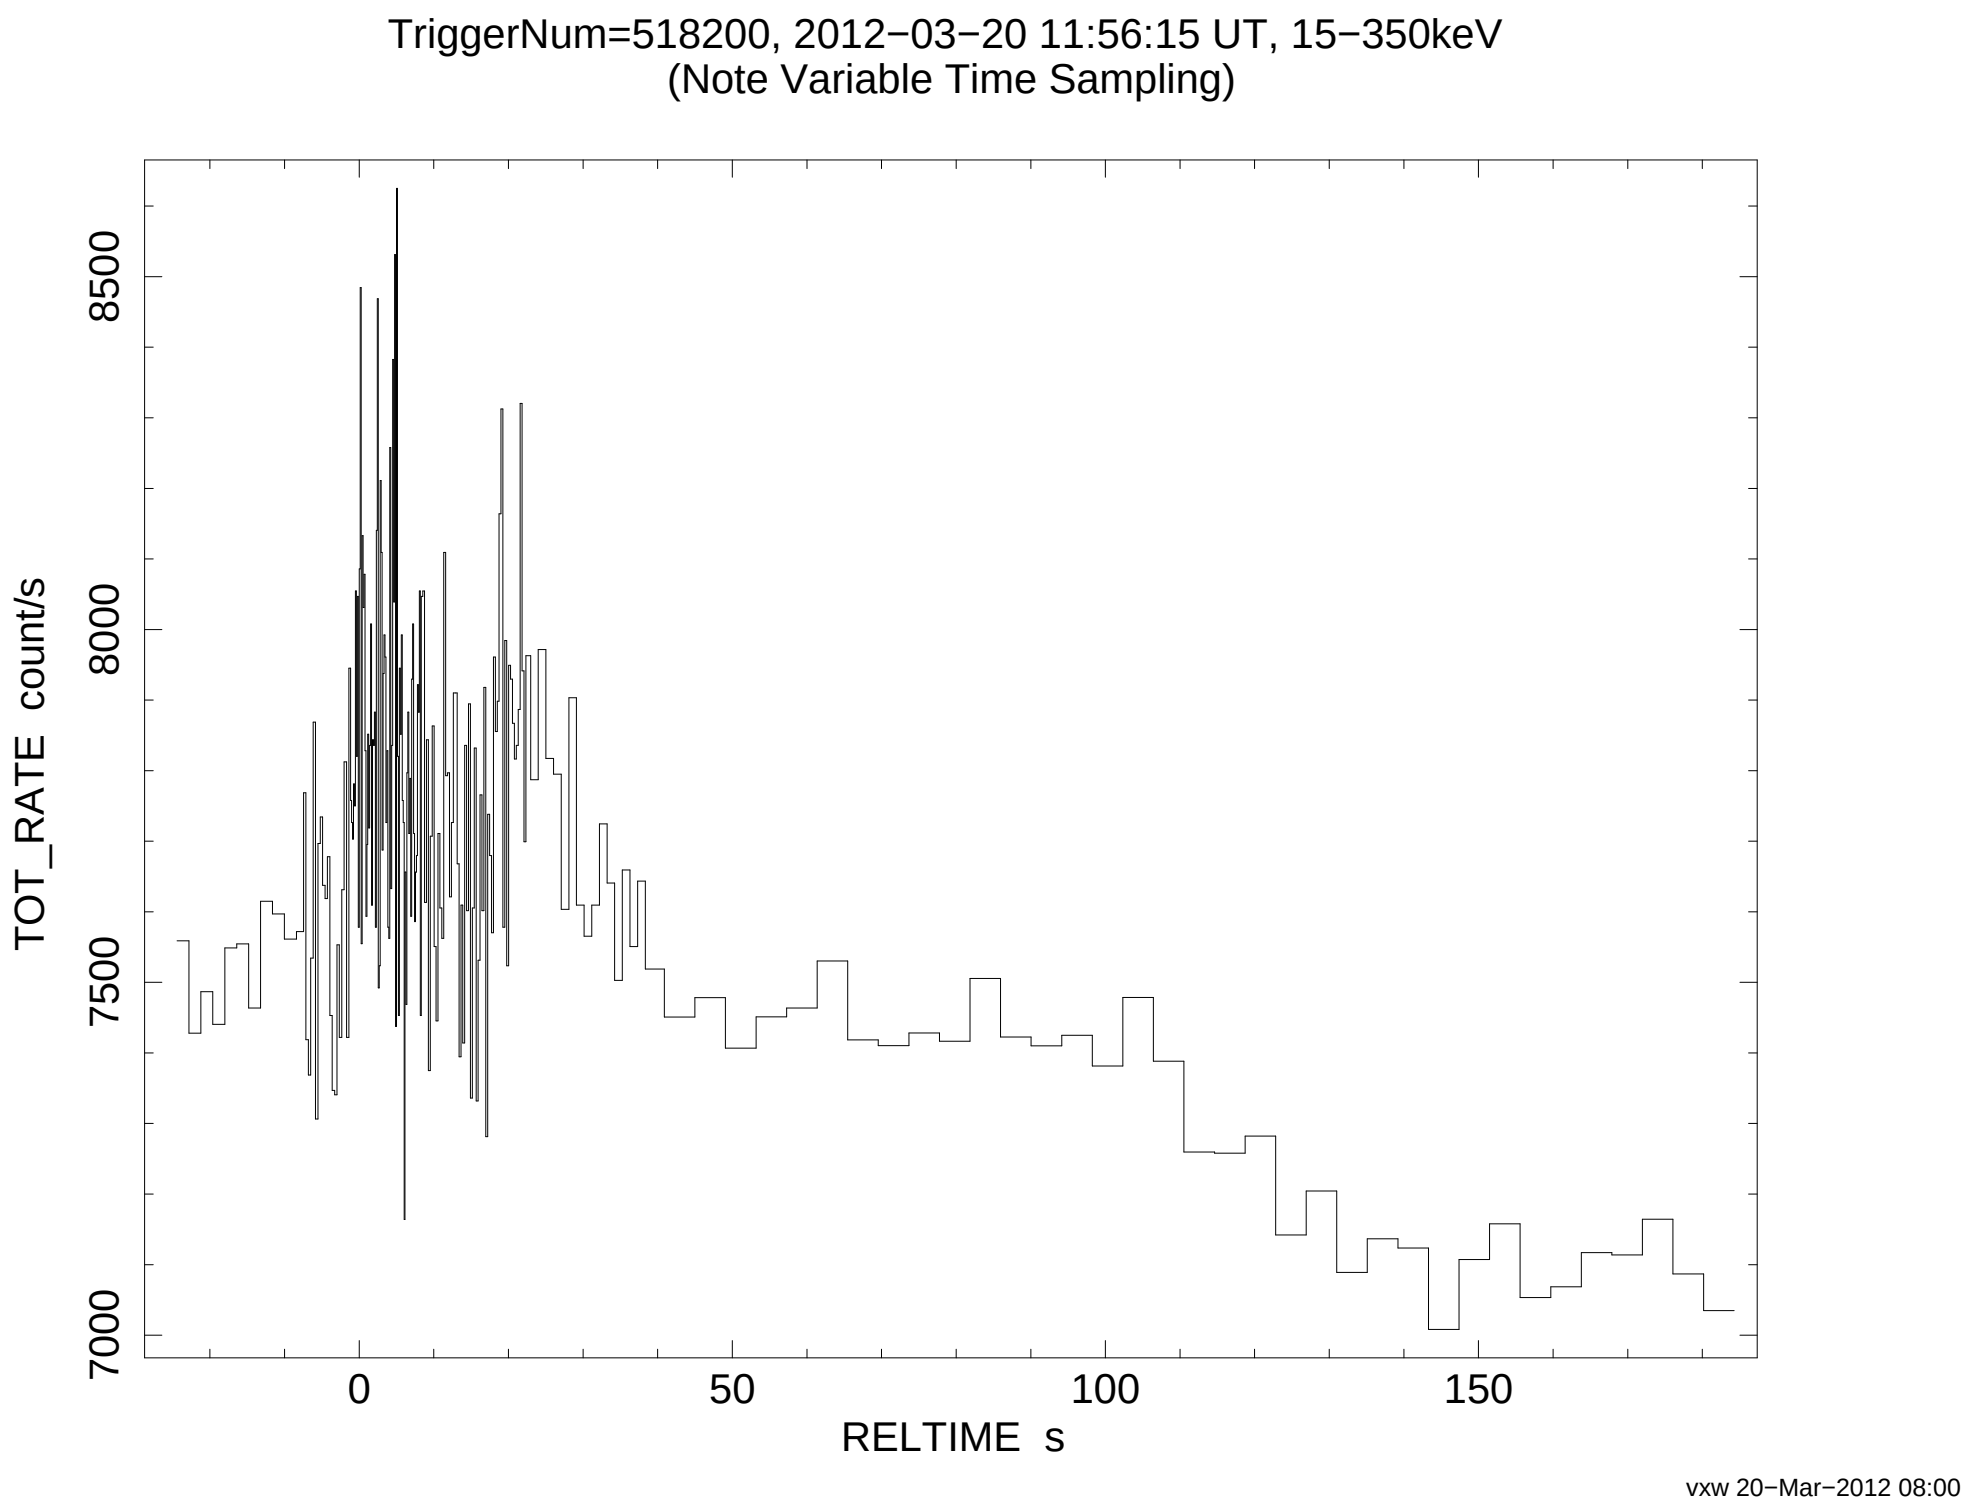
TriggerNum=518200, 2012−03−20 11:56:15 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7000
7500
8000
8500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 20−Mar−2012 08:00