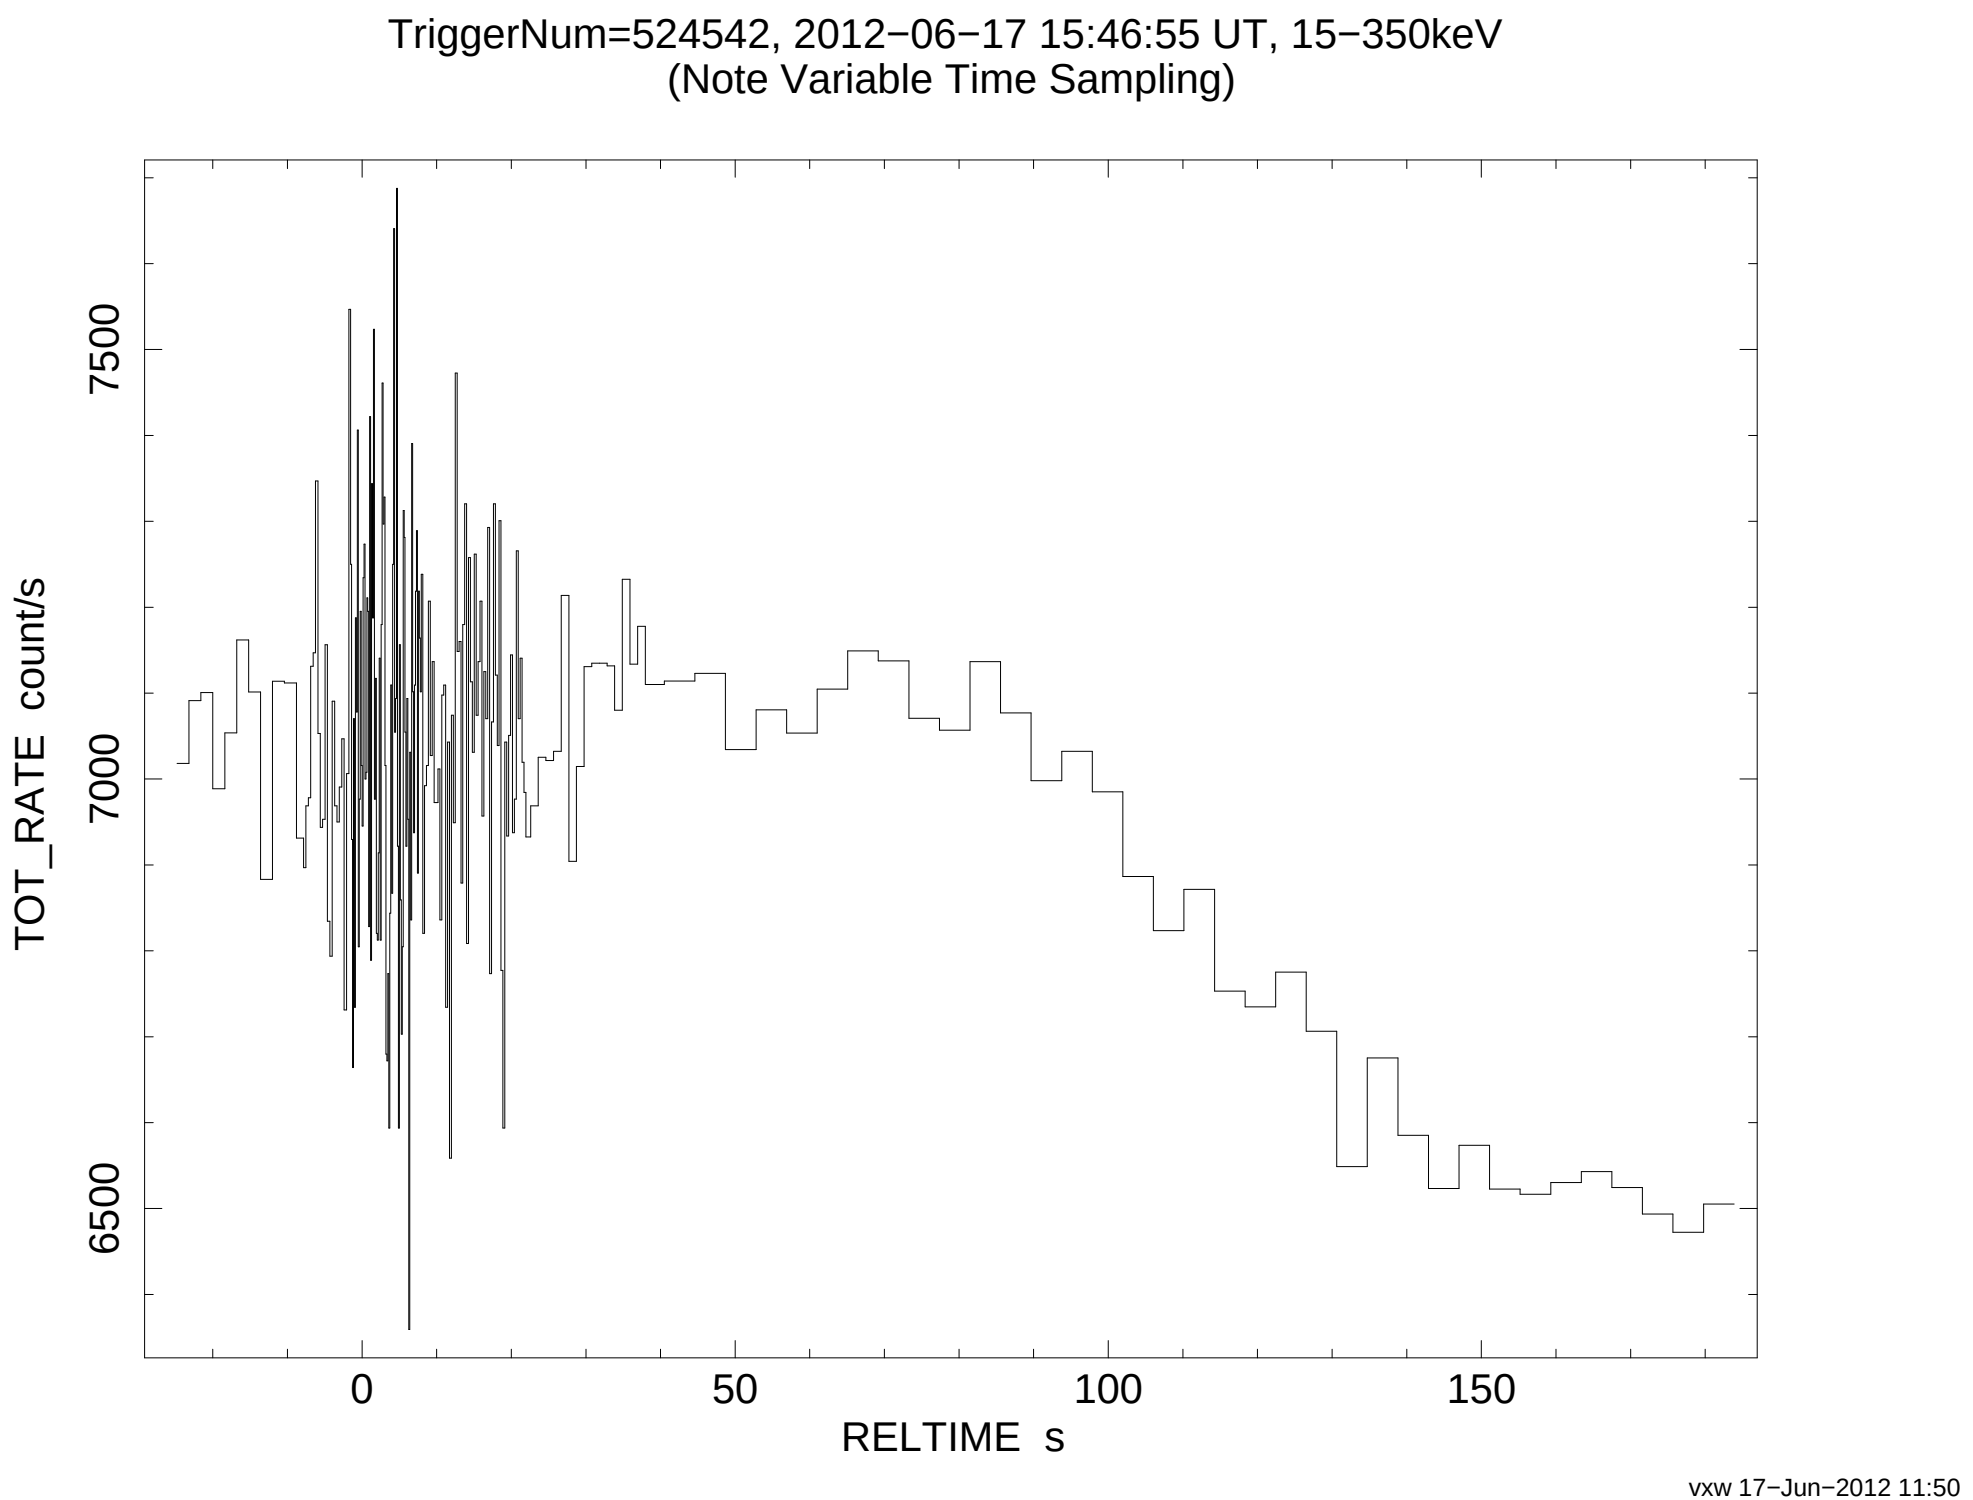
TriggerNum=524542, 2012−06−17 15:46:55 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7500
7000
6500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 17−Jun−2012 11:50