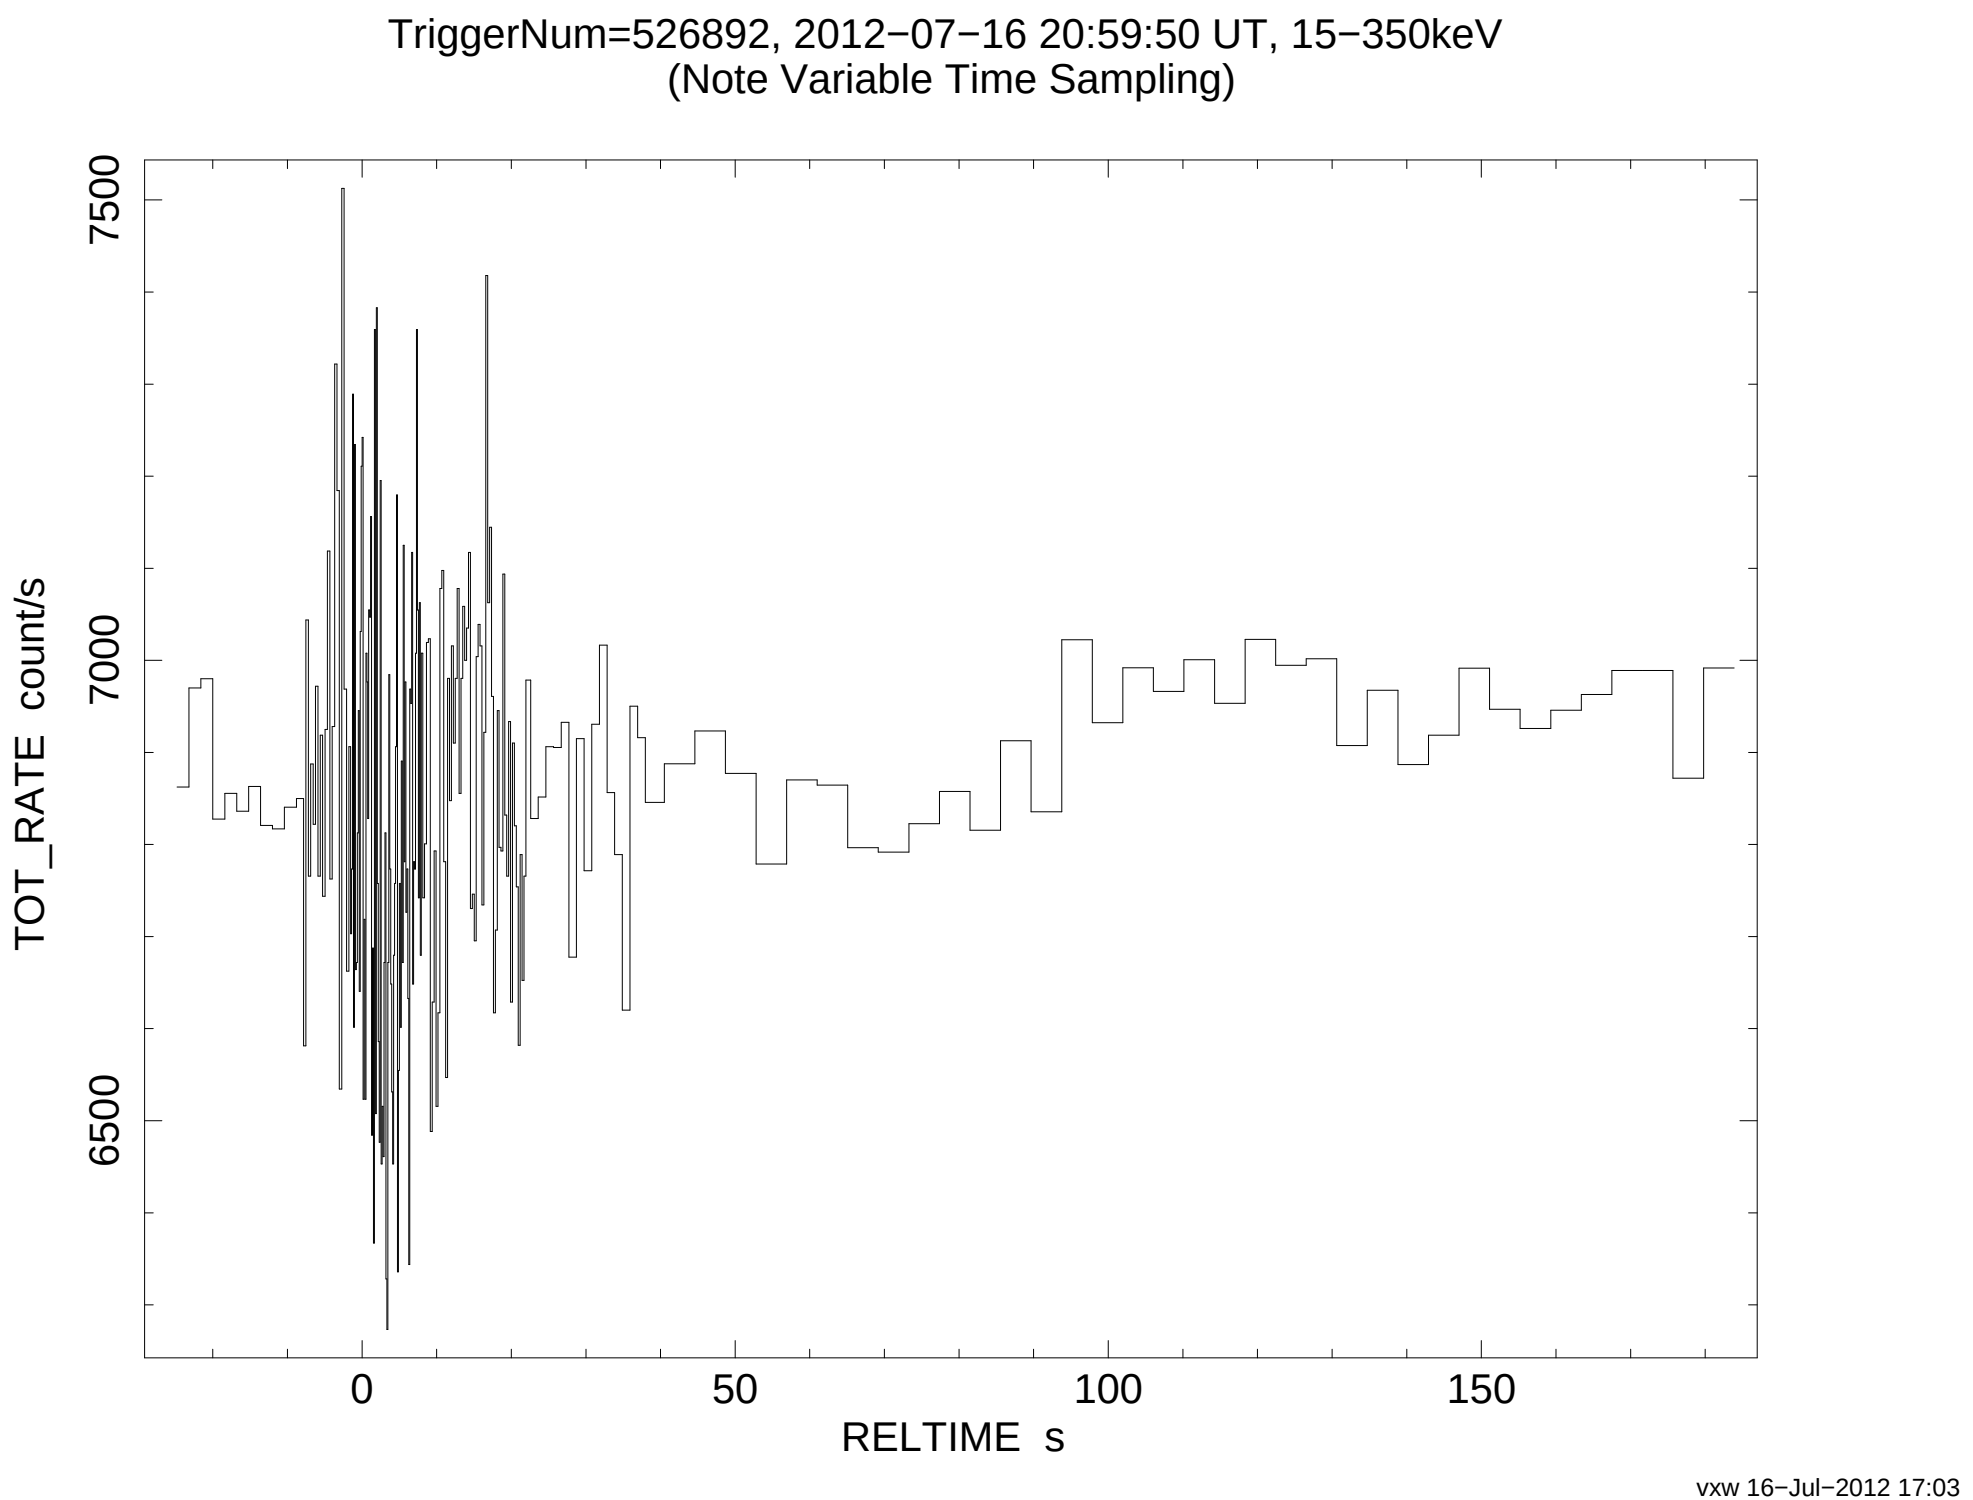
TriggerNum=526892, 2012−07−16 20:59:50 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7500
7000
6500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 16−Jul−2012 17:03