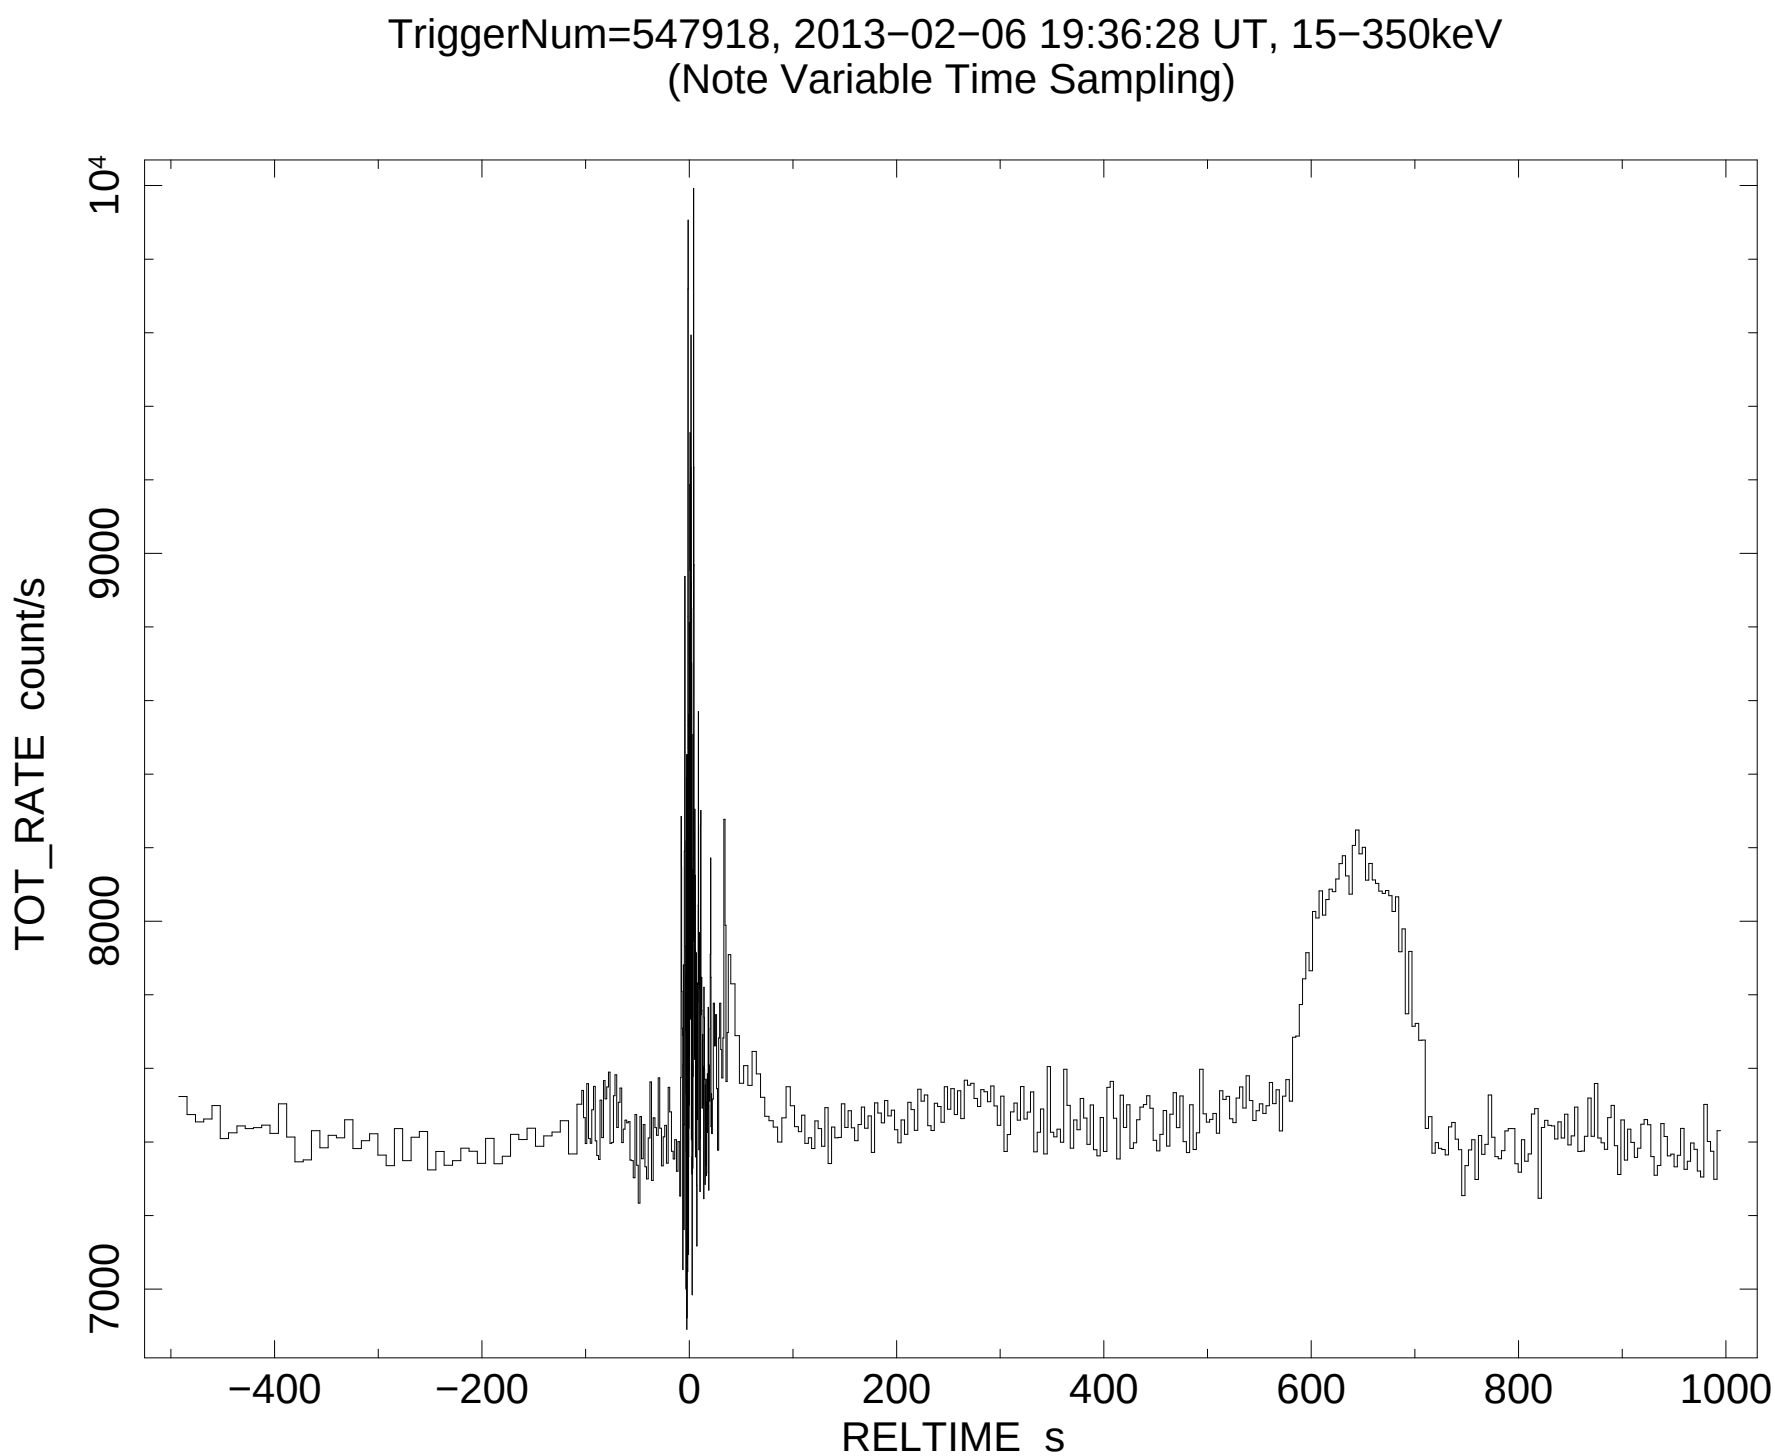
TriggerNum=547918, 2013−02−06 19:36:28 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
10^4
9000
8000
7000
−400
−200
0
200
400
600
800
1000
RELTIME s
vxw 6−Feb−2013 14:53