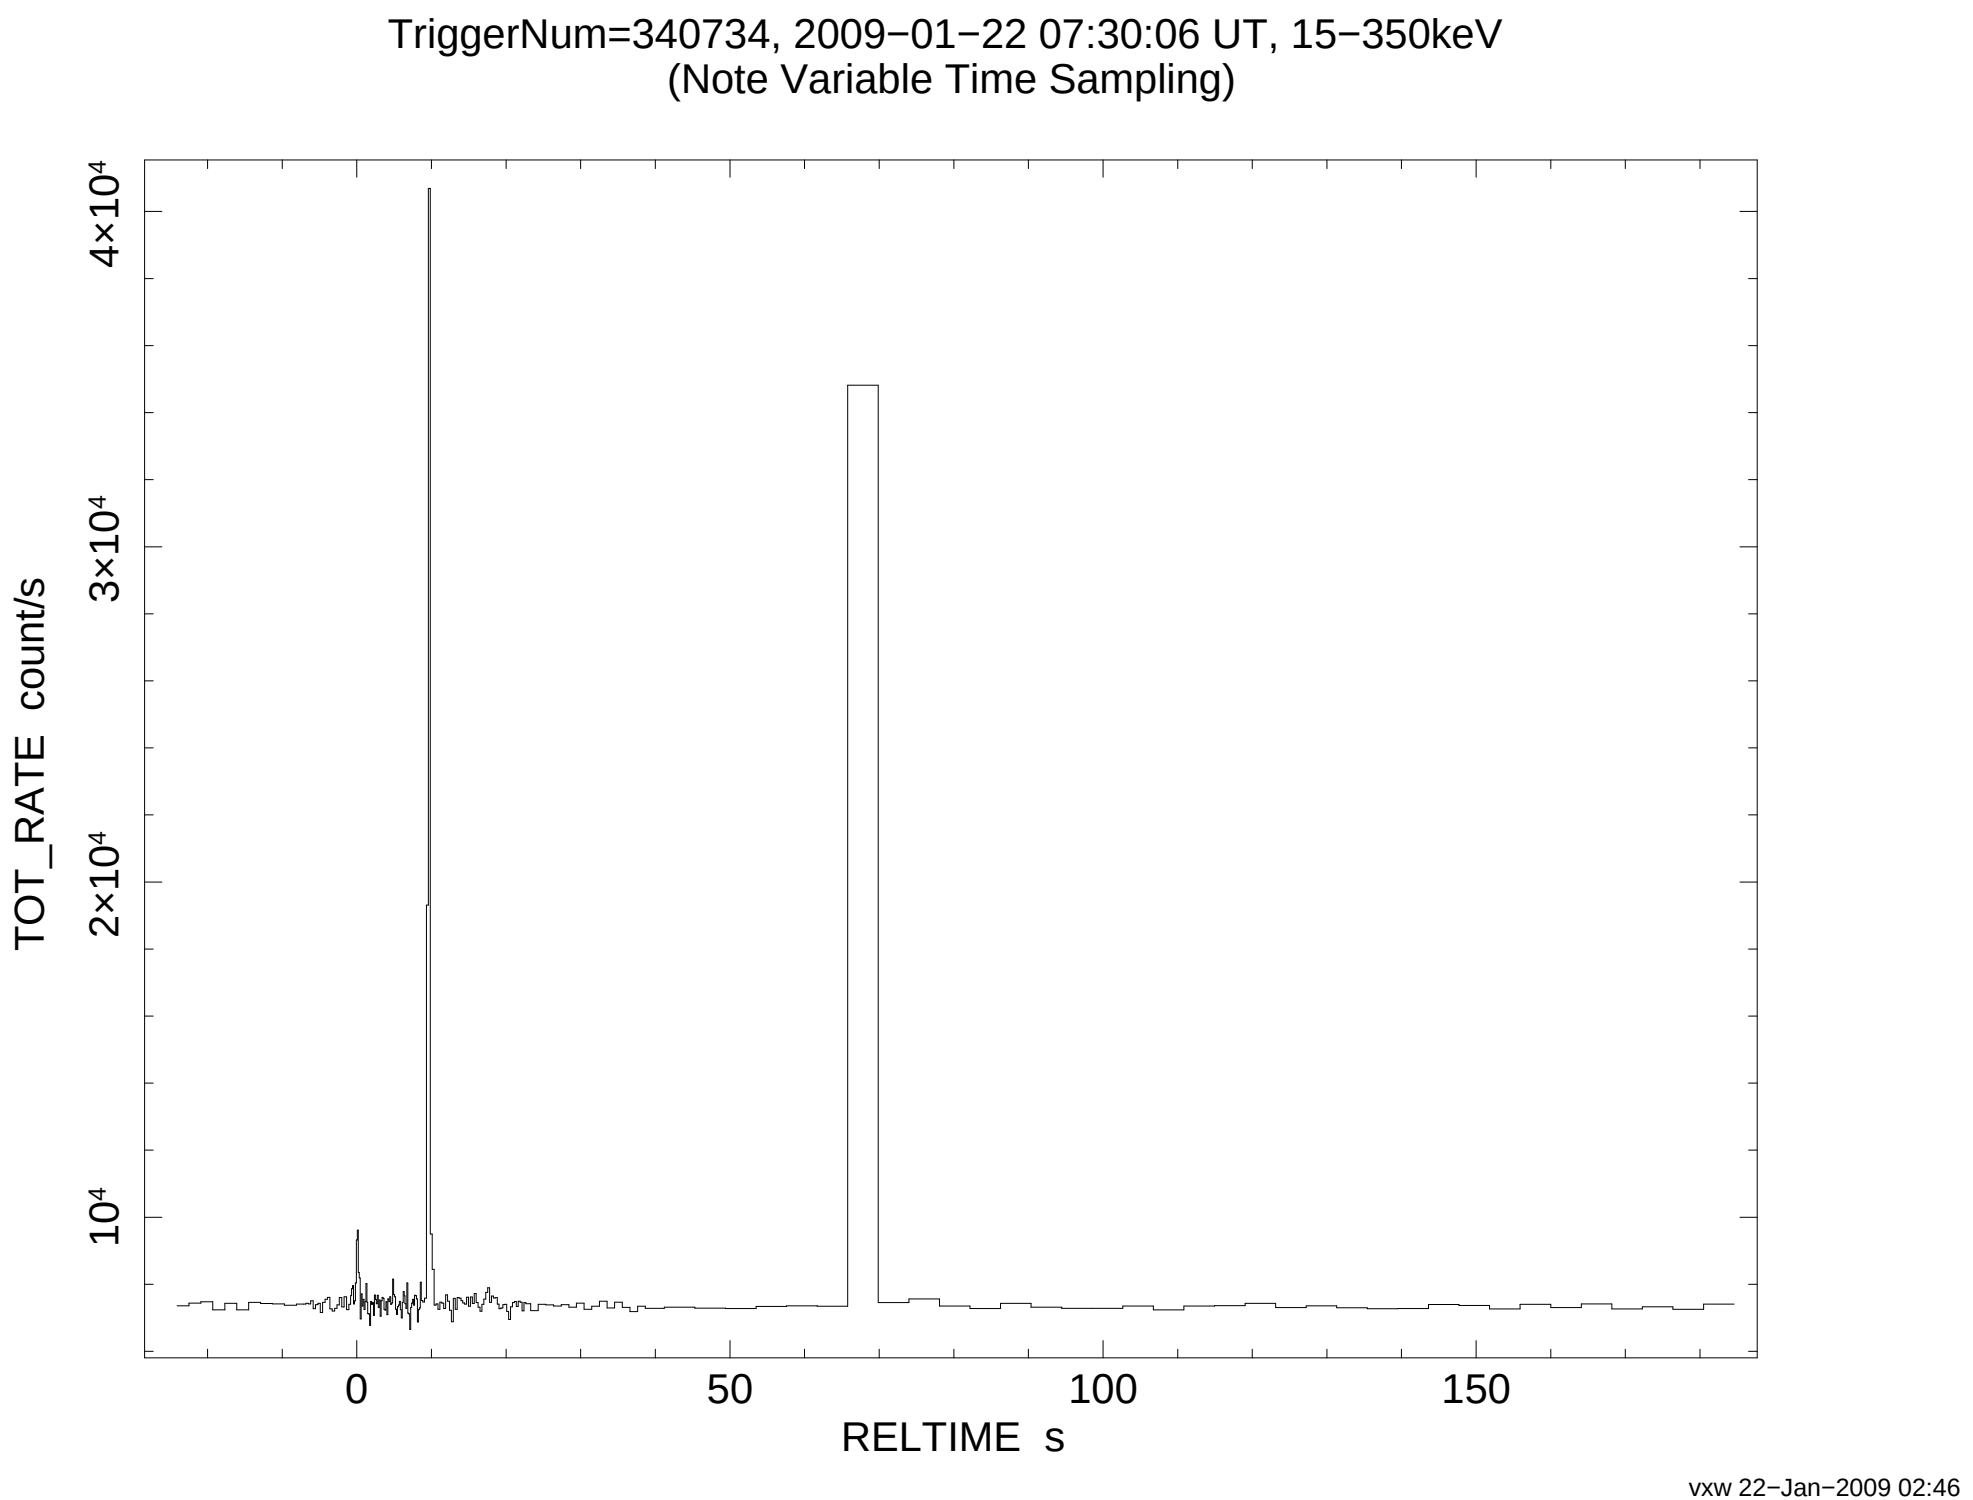
TriggerNum=340734, 2009−01−22 07:30:06 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
4×10^4
3×10^4
2×10^4
10^4
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 22−Jan−2009 02:46