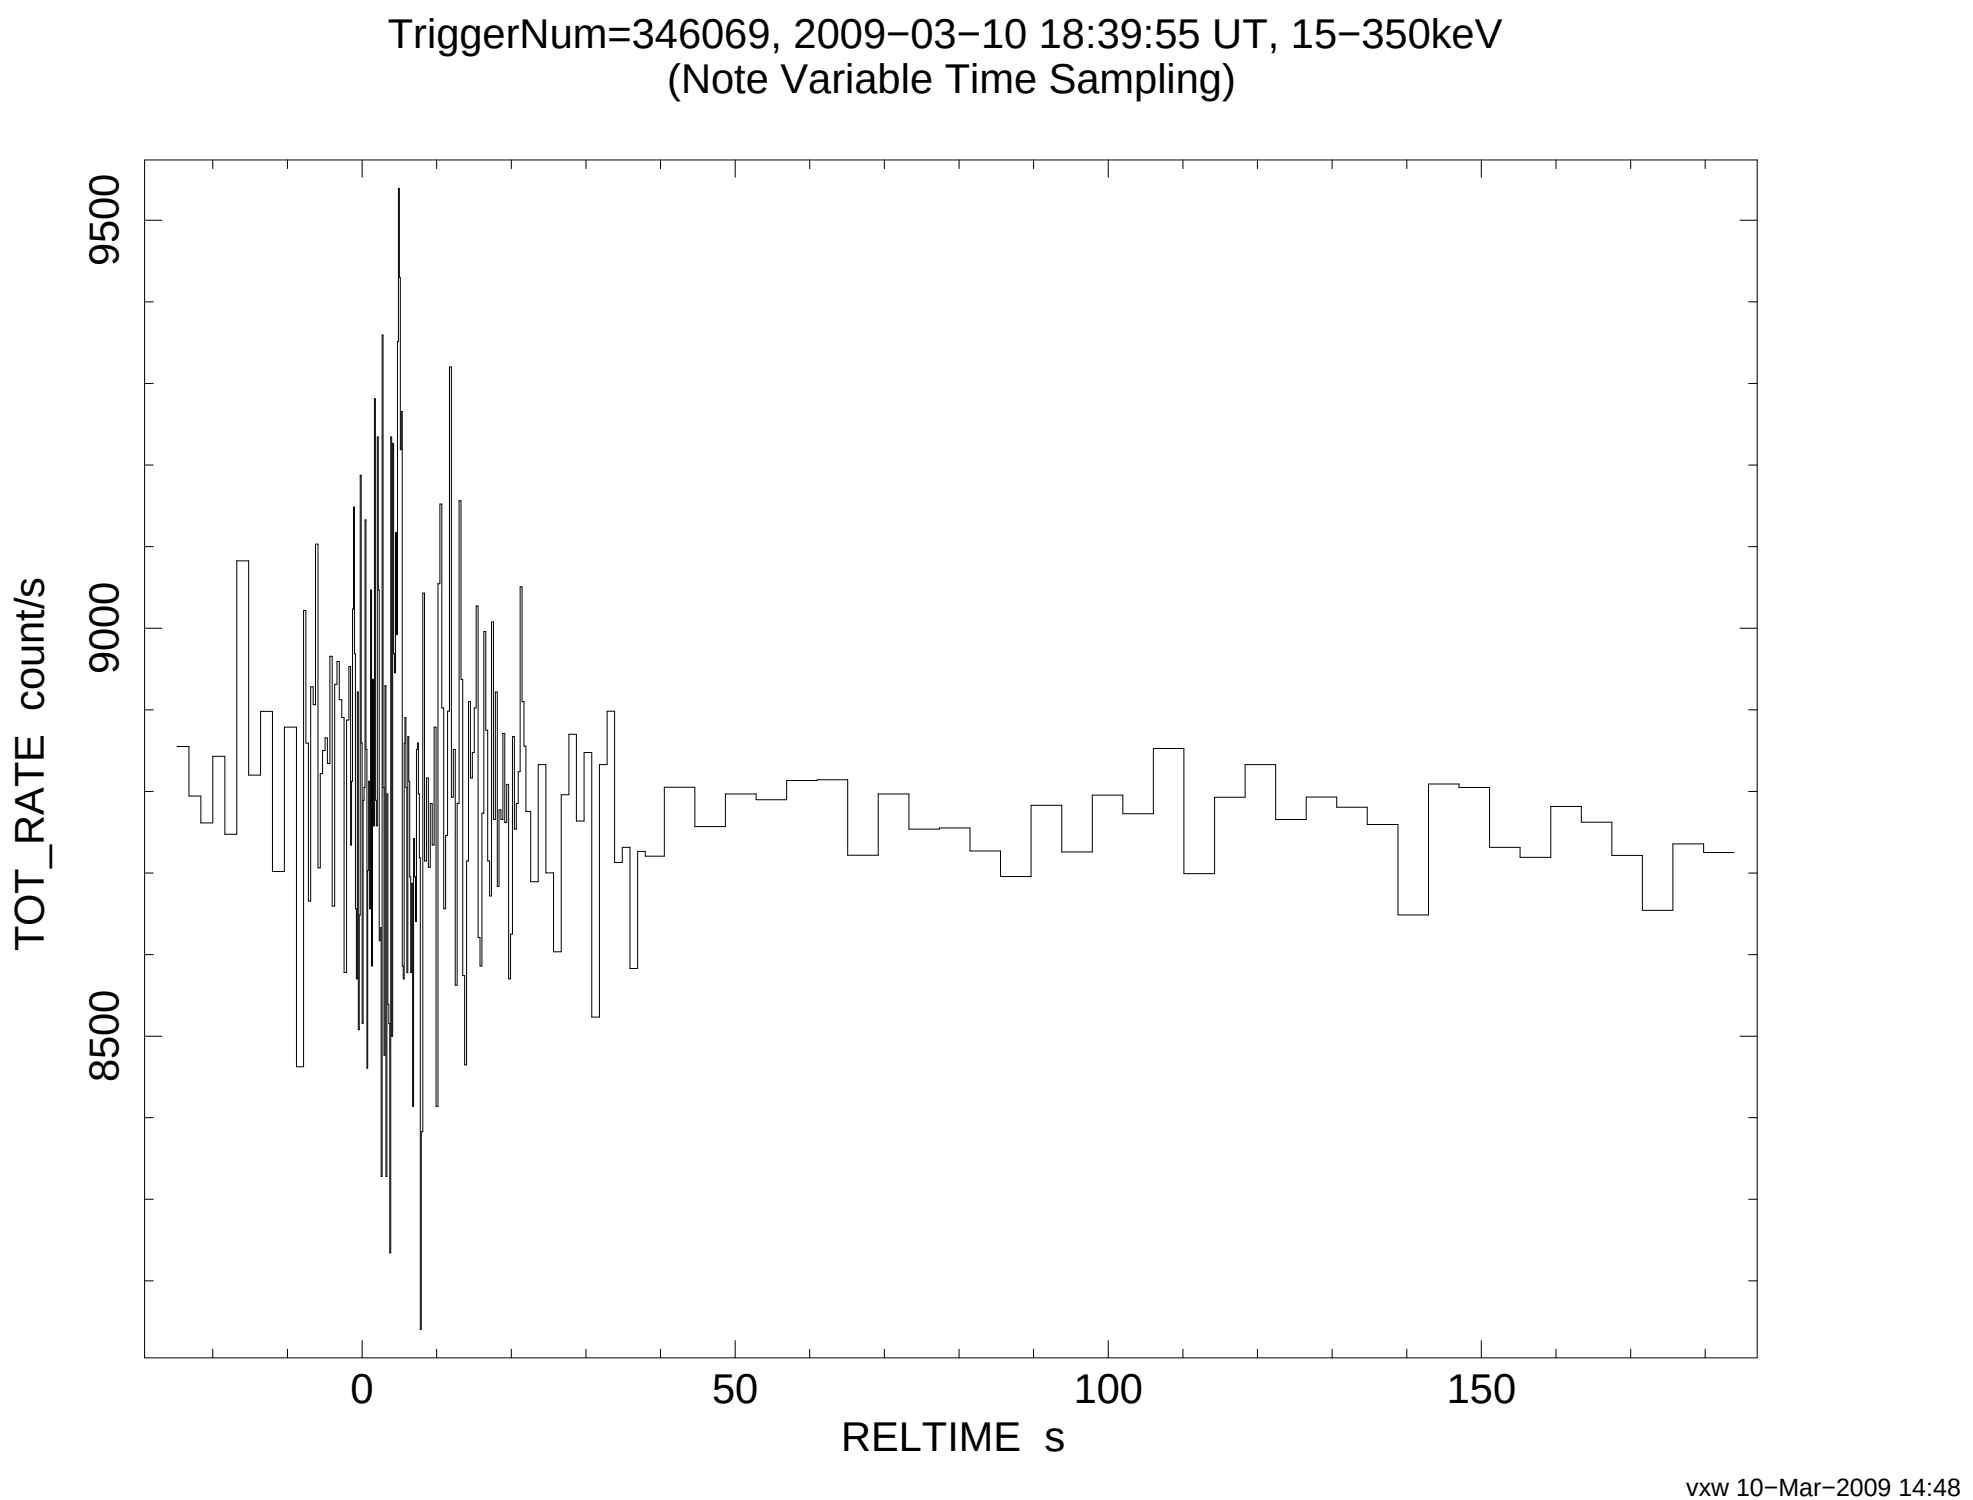
TriggerNum=346069, 2009−03−10 18:39:55 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
9500
9000
8500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 10−Mar−2009 14:48