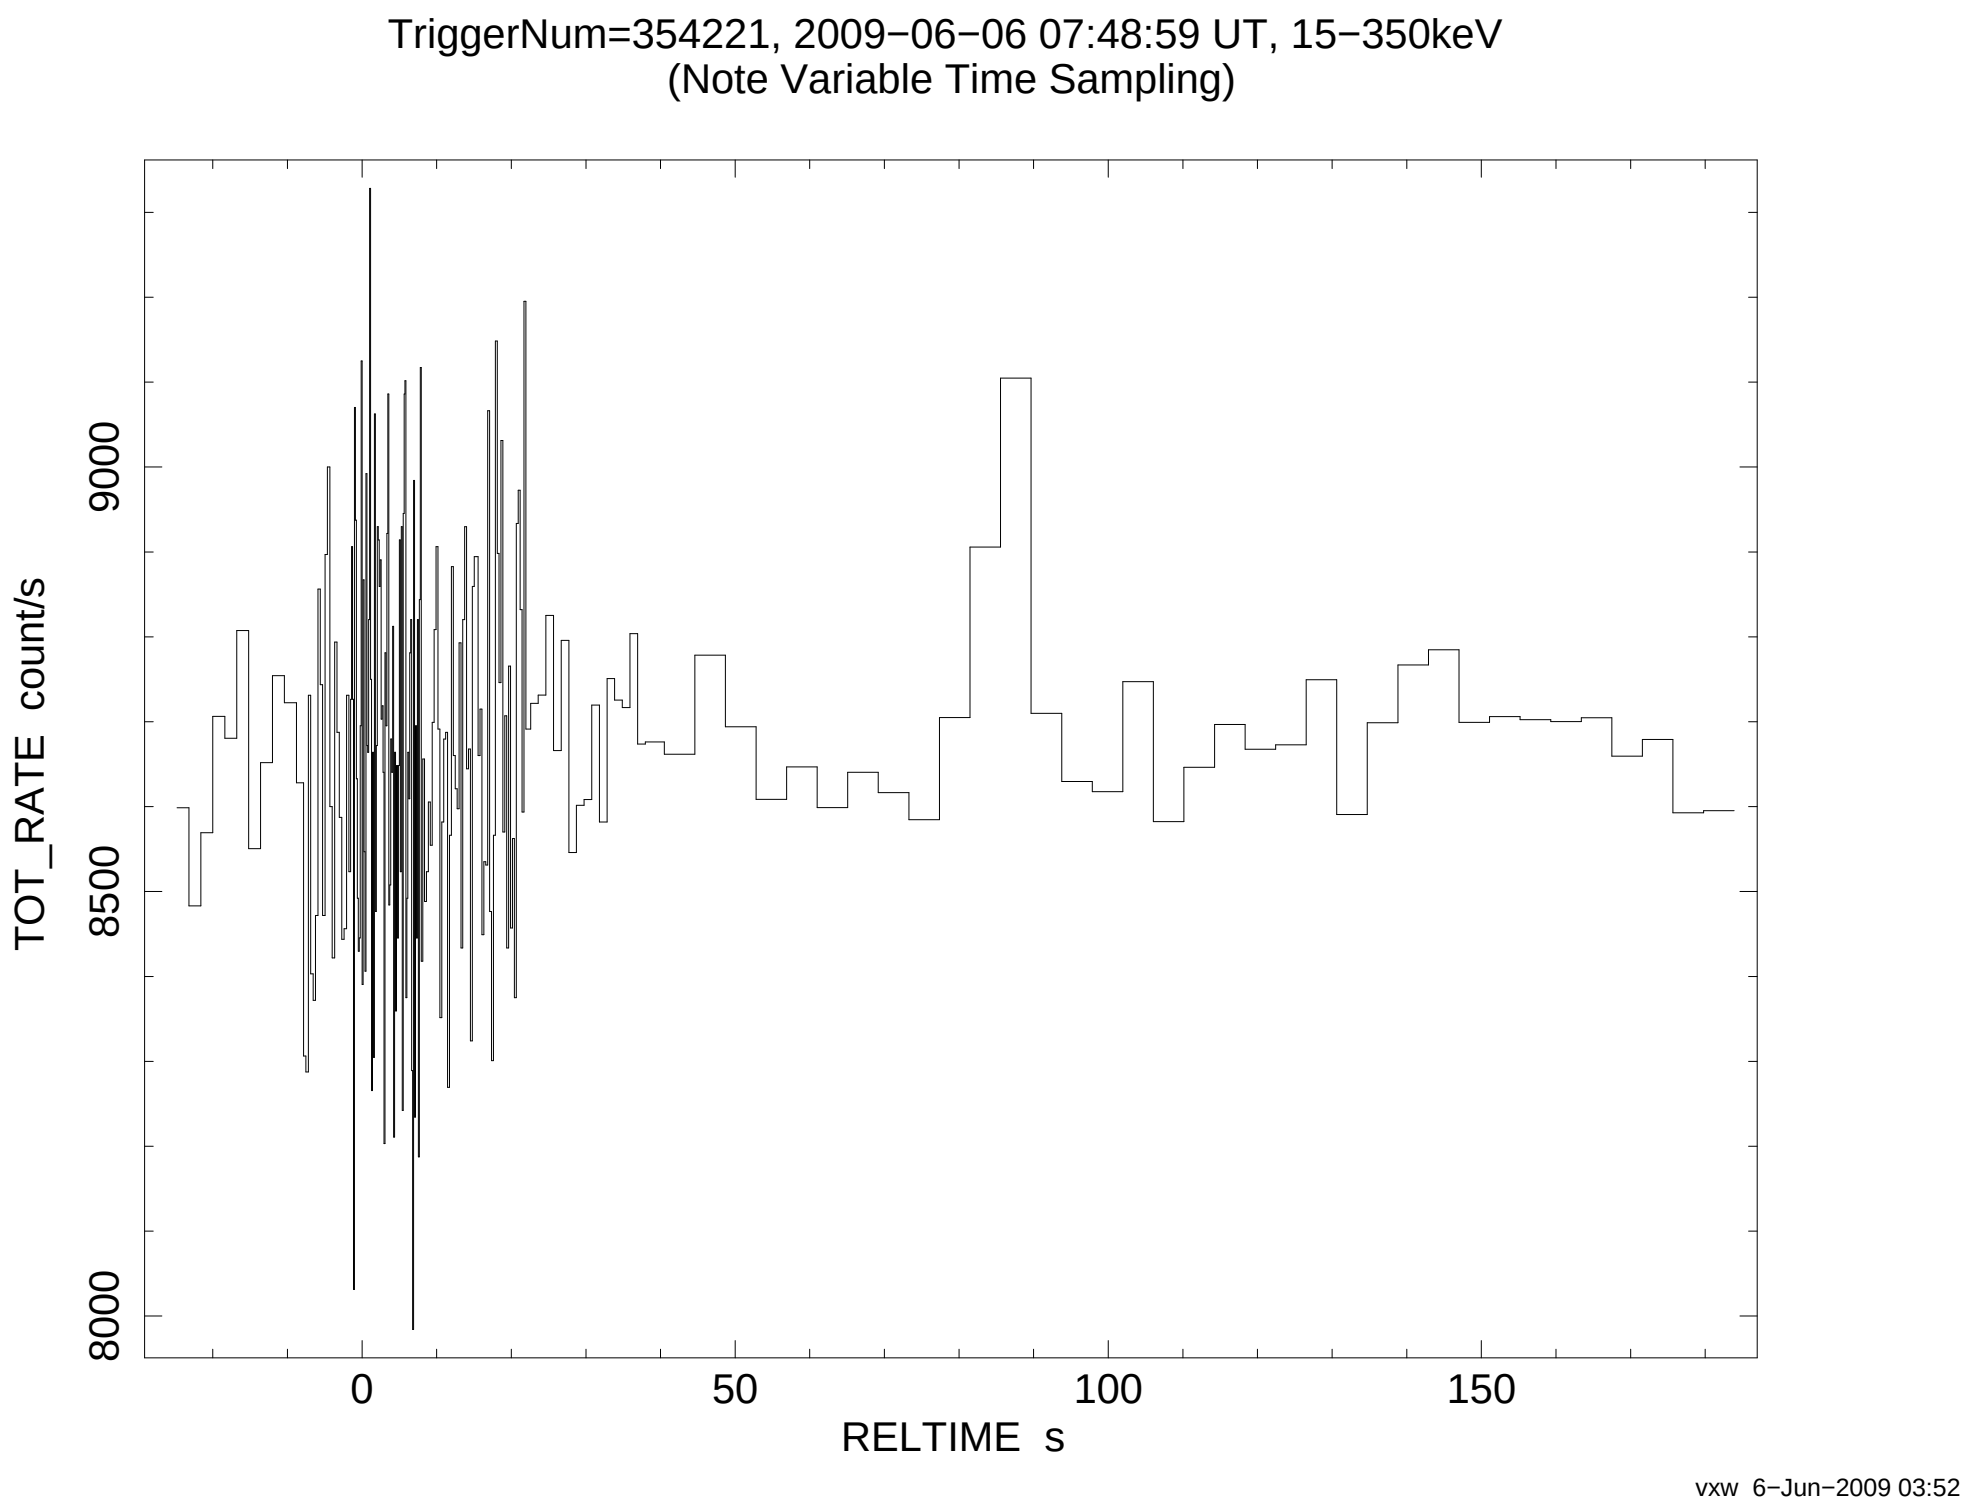
TriggerNum=354221, 2009−06−06 07:48:59 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8000
8500
9000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 6−Jun−2009 03:52