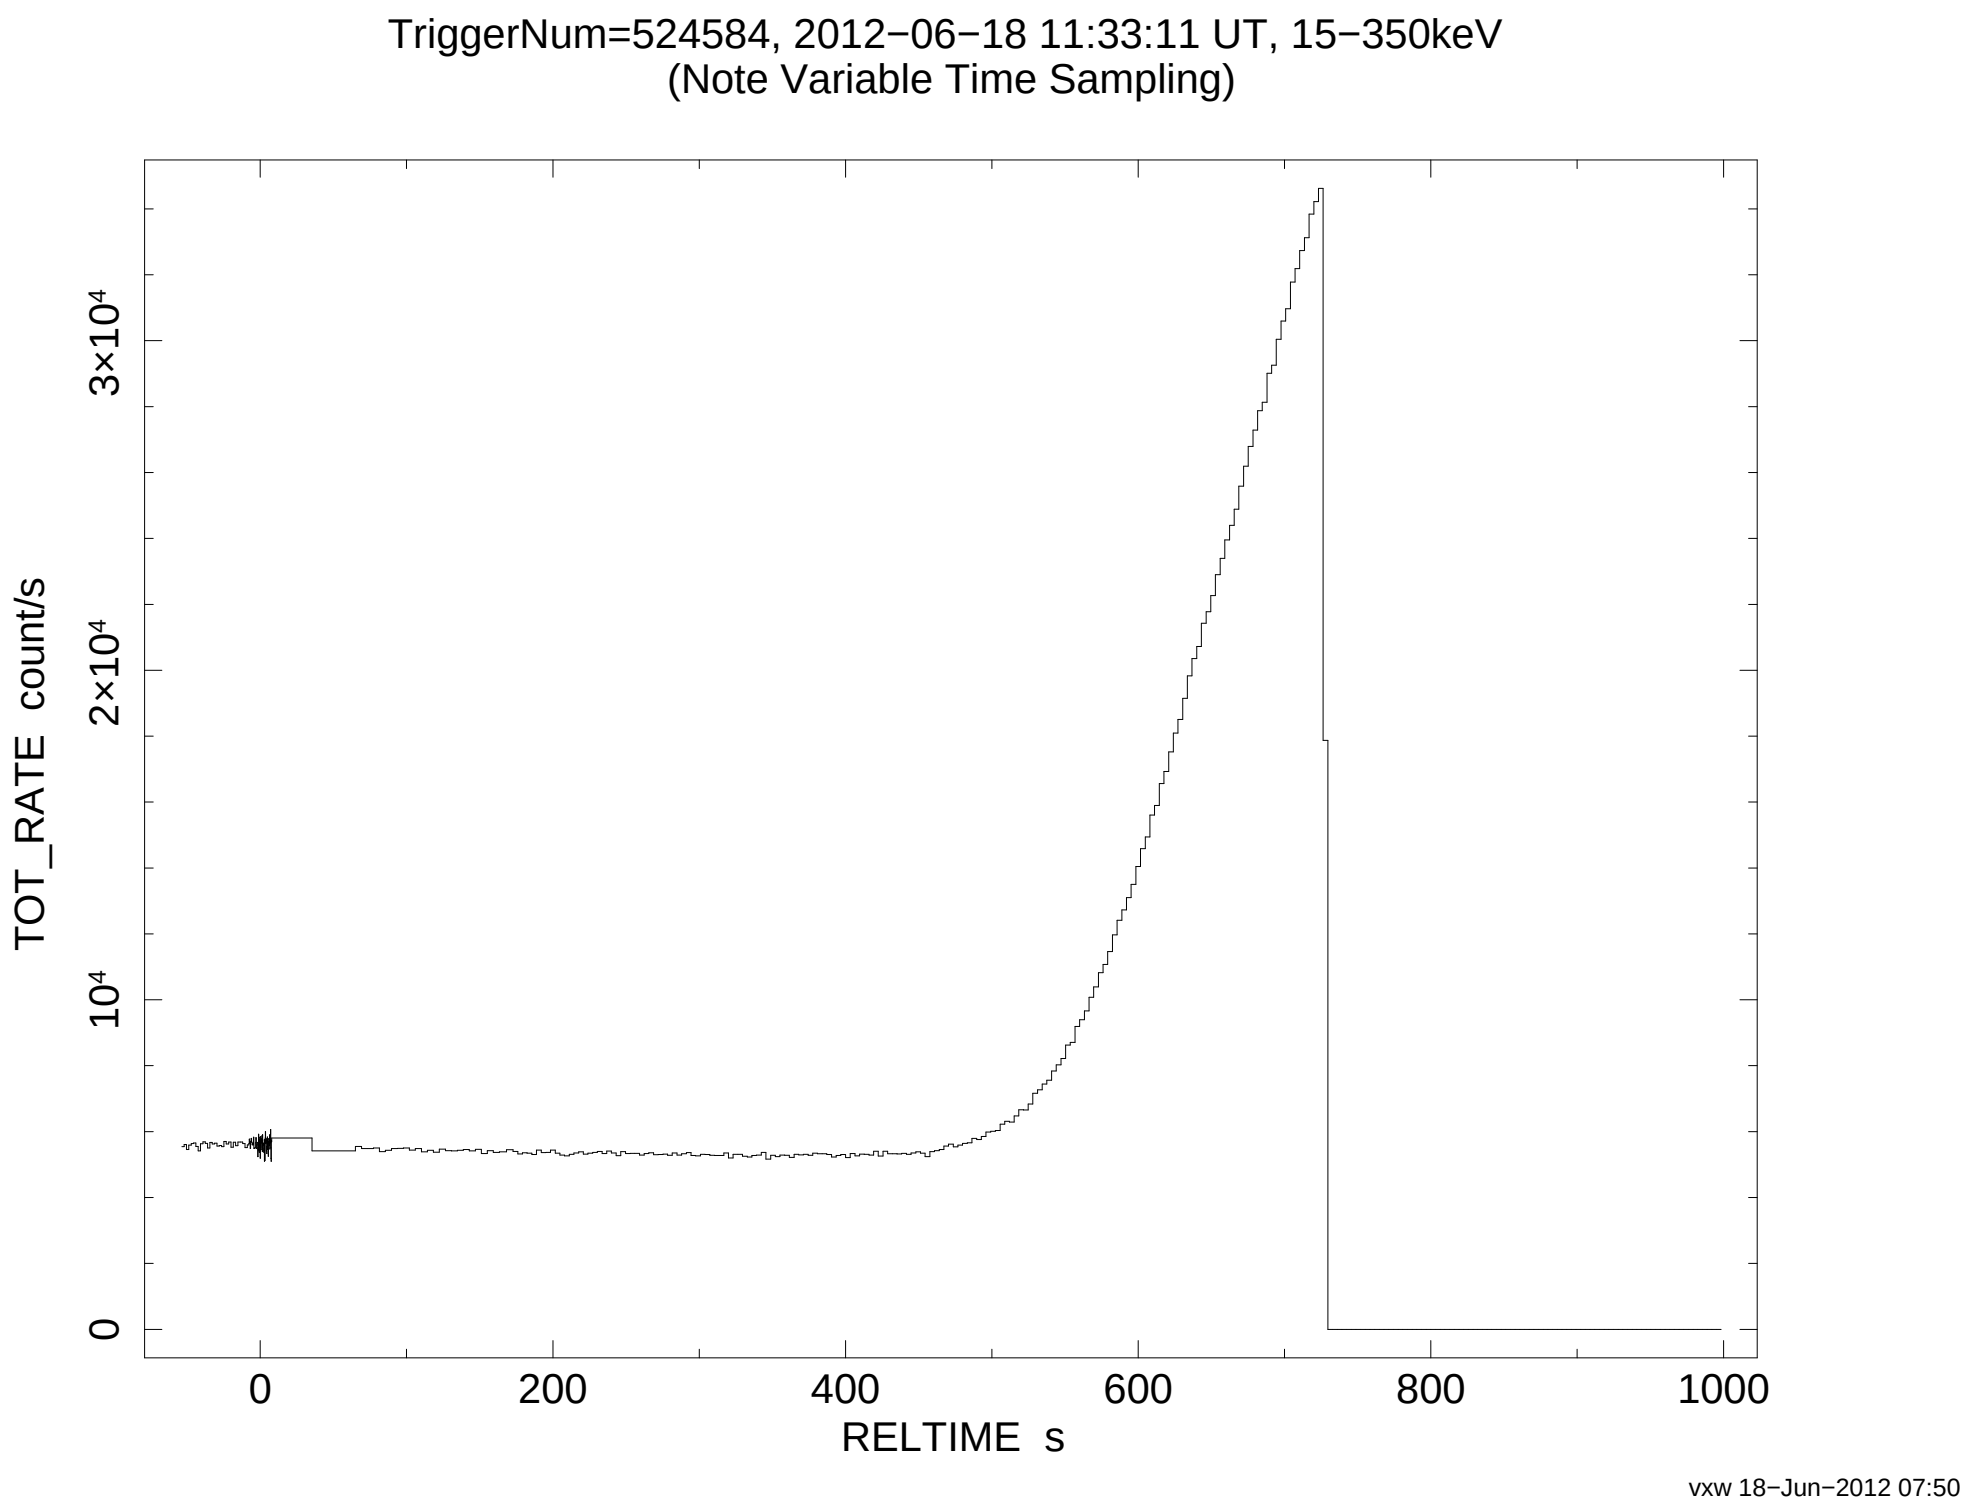
TriggerNum=524584, 2012−06−18 11:33:11 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
0
10⁴
2×10⁴
3×10⁴
0
200
400
600
800
1000
RELTIME s
vxw 18−Jun−2012 07:50