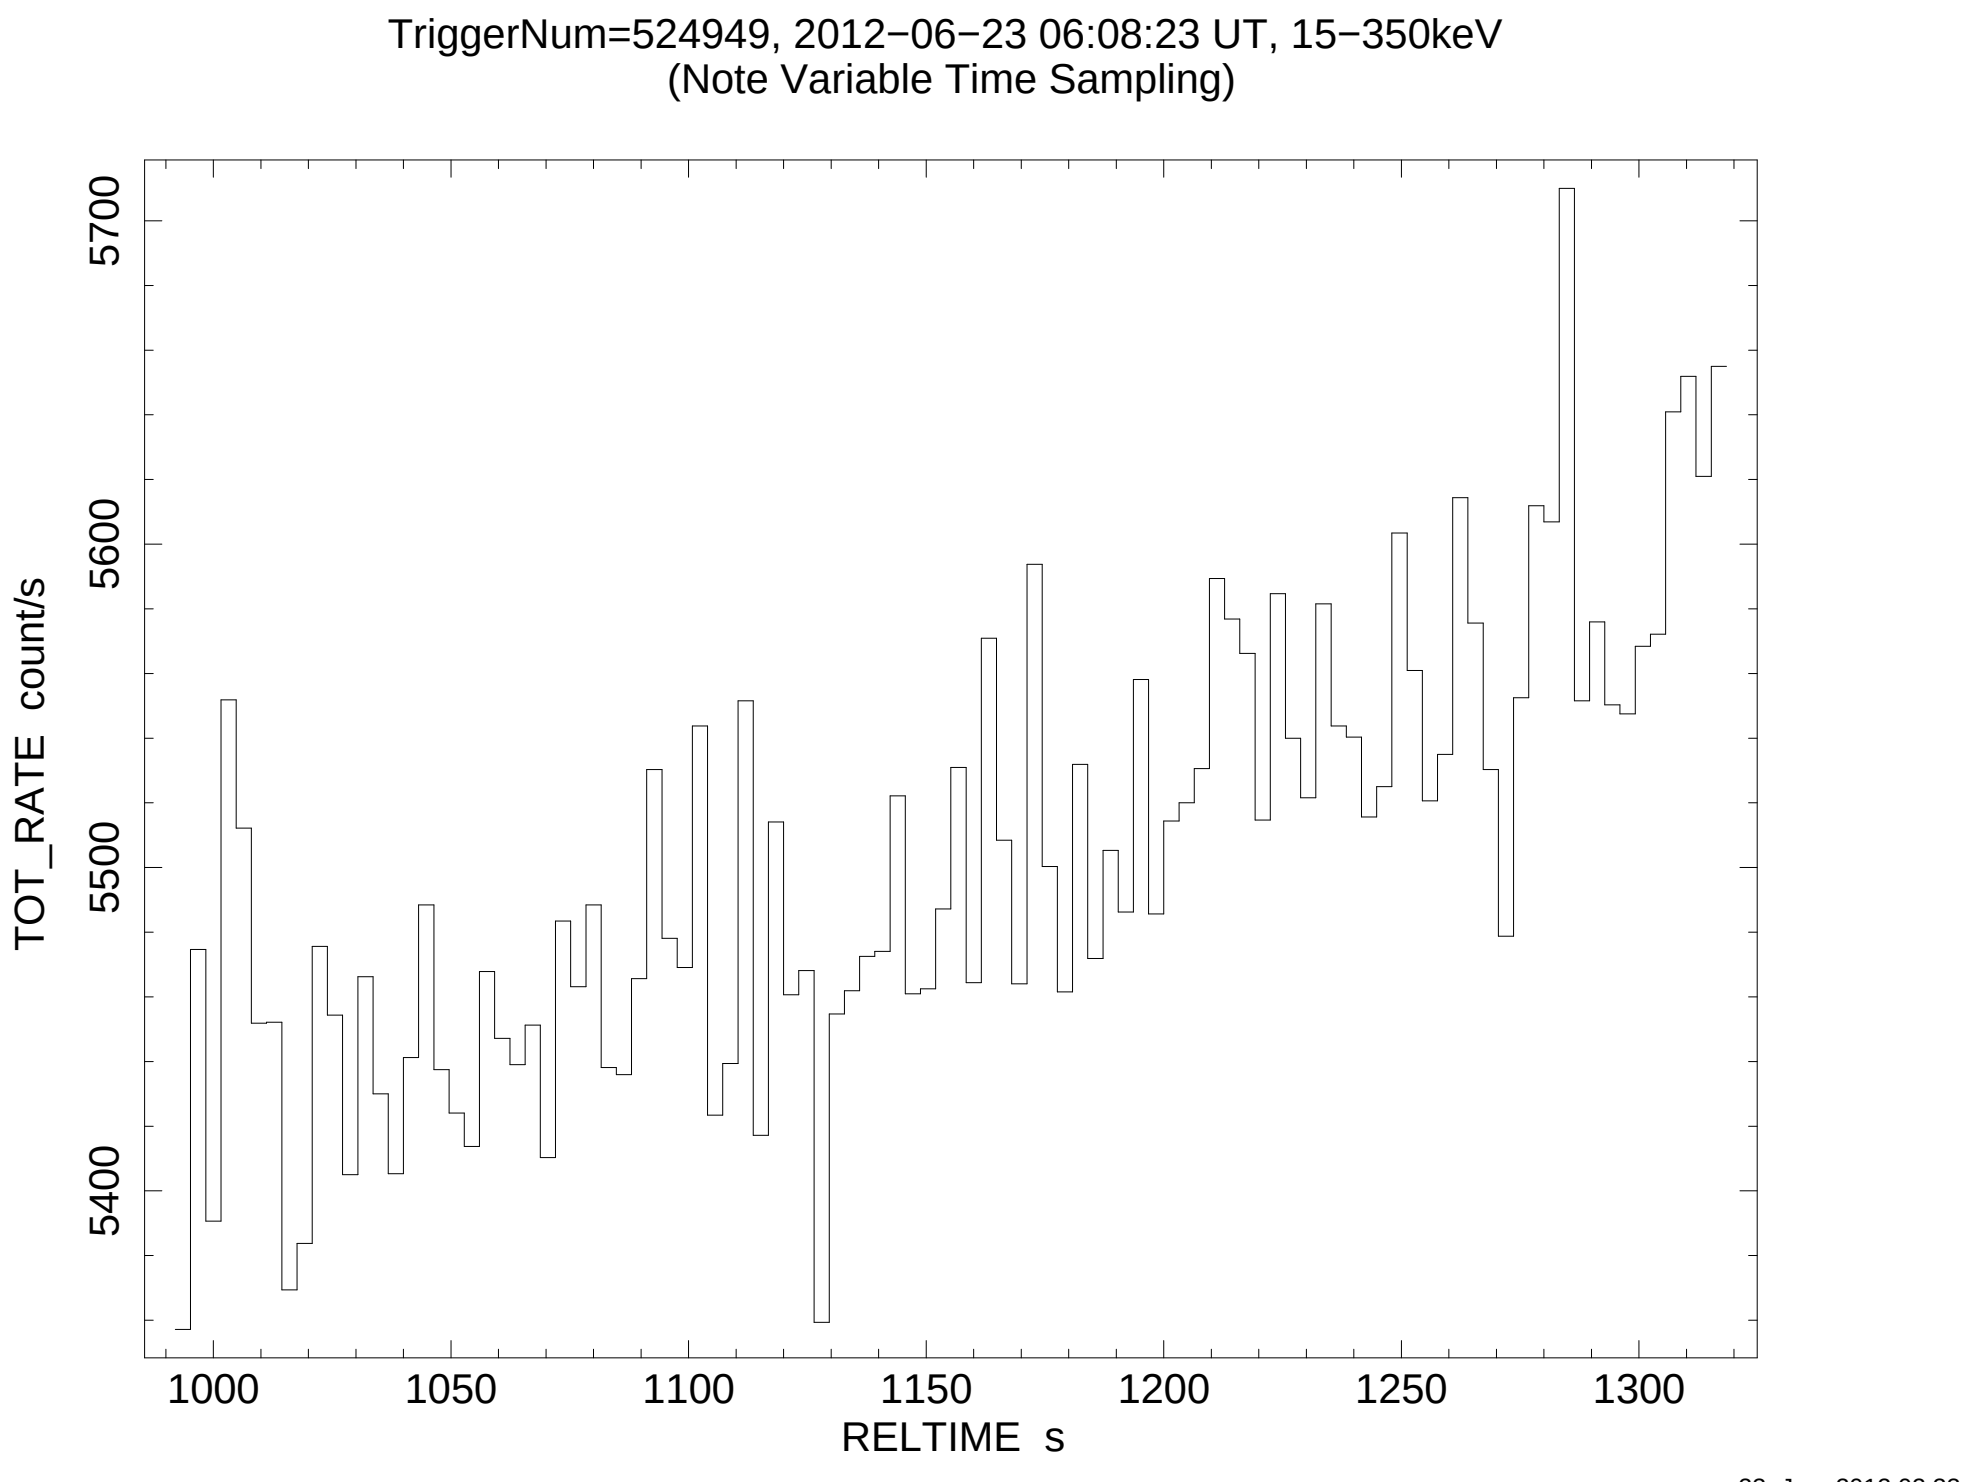
TriggerNum=524949, 2012−06−23 06:08:23 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
5400
5500
5600
5700
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
RELTIME s
vxw 23−Jun−2012 02:33