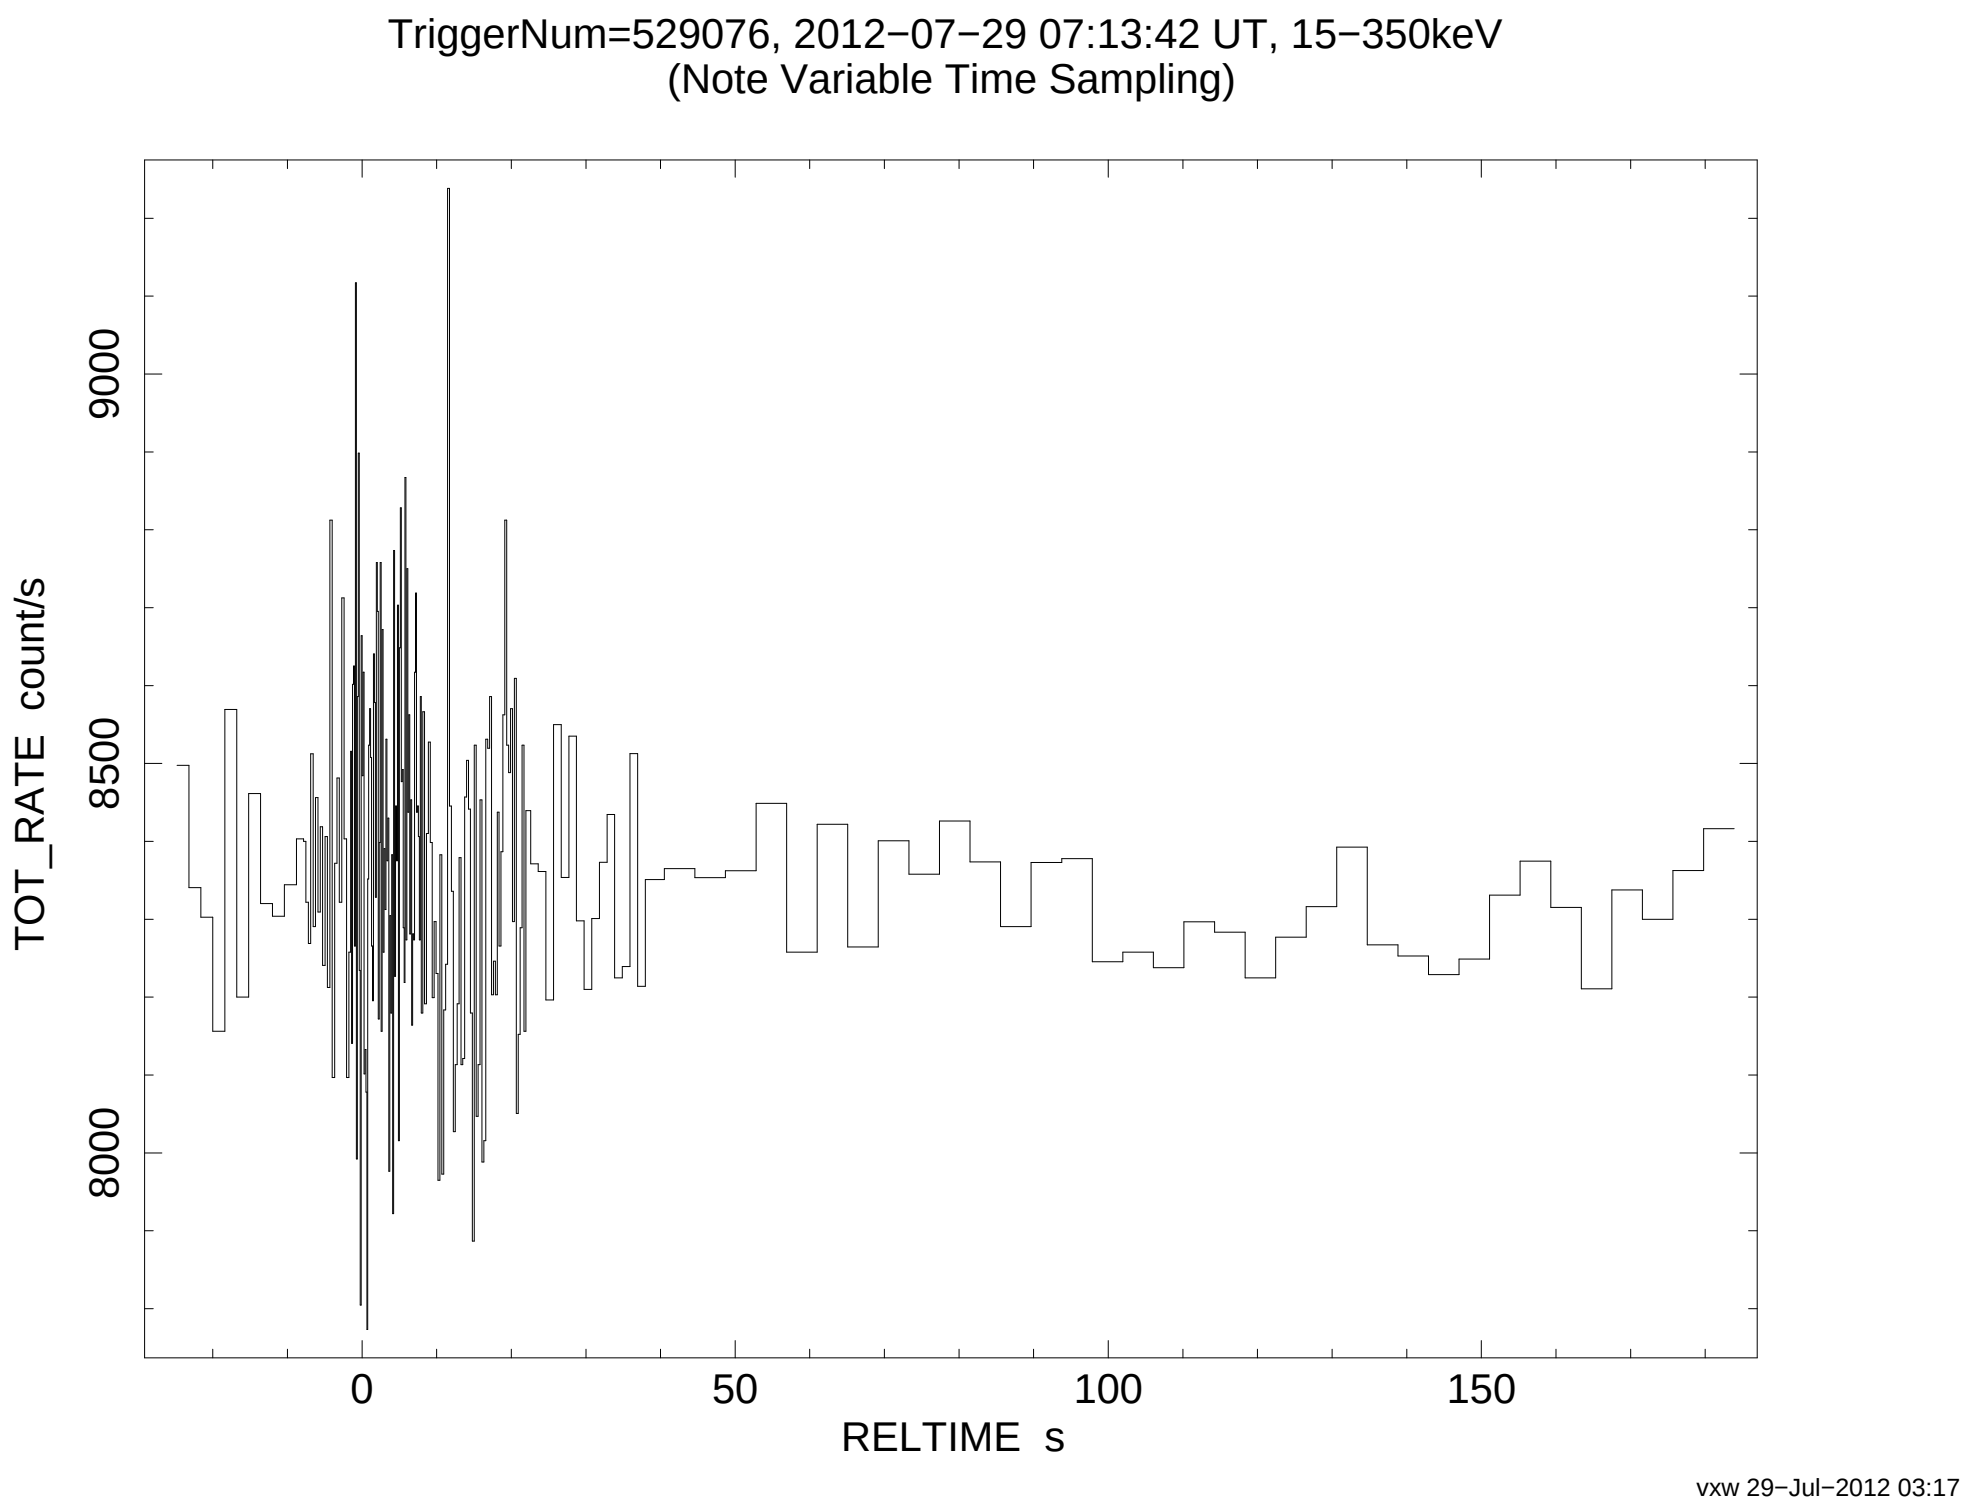
TriggerNum=529076, 2012−07−29 07:13:42 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
9000
8500
8000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 29−Jul−2012 03:17