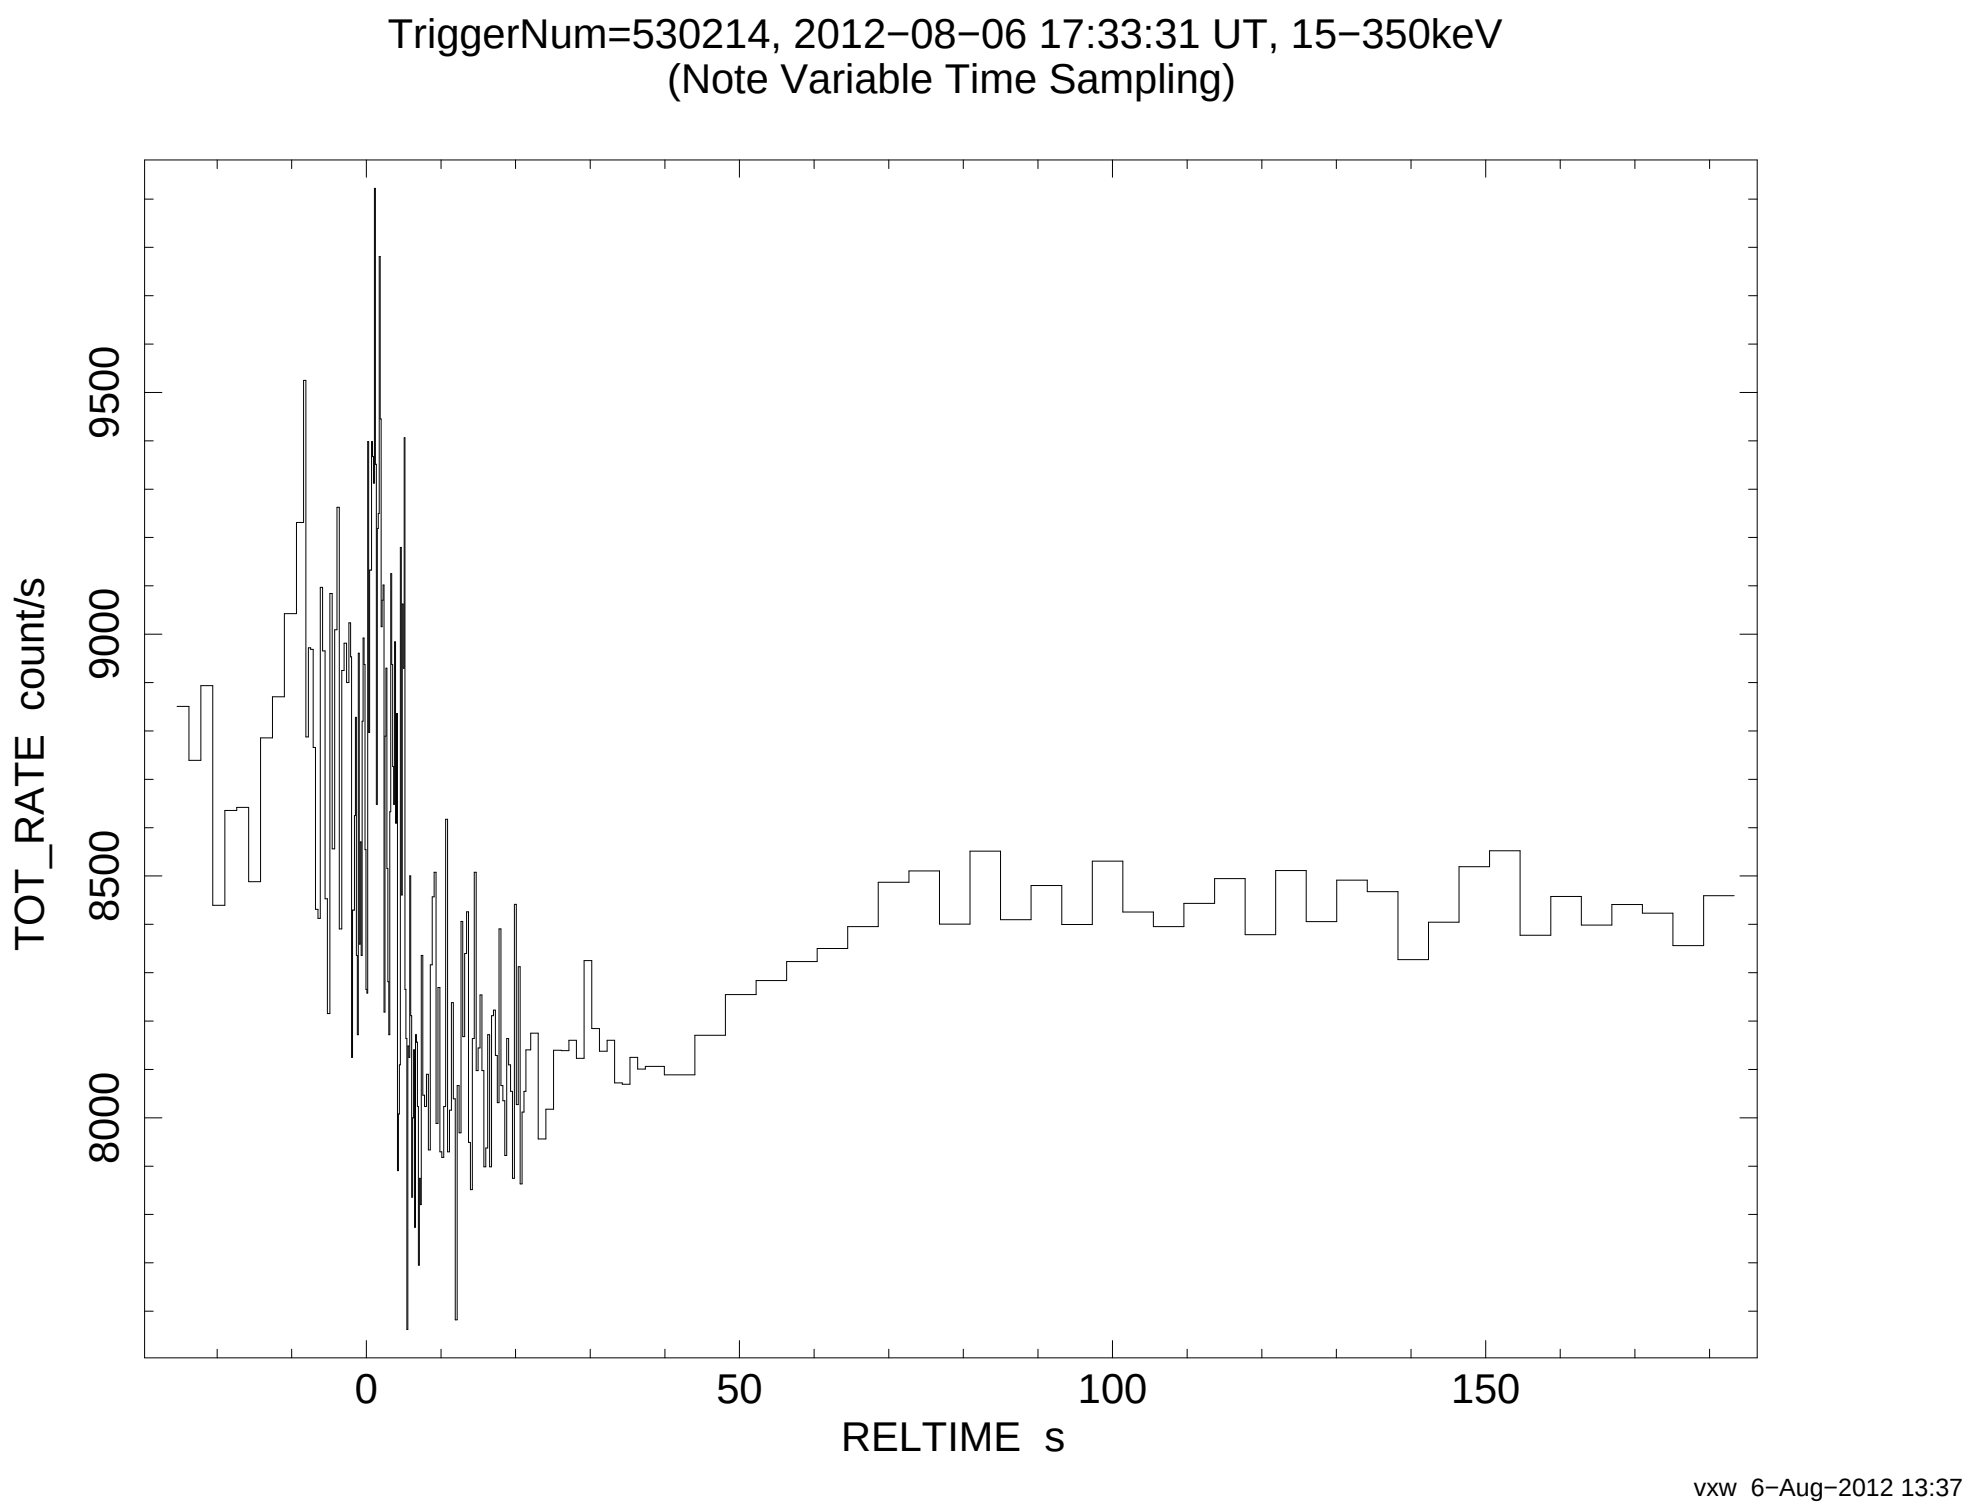
TriggerNum=530214, 2012−08−06 17:33:31 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8000
8500
9000
9500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 6−Aug−2012 13:37