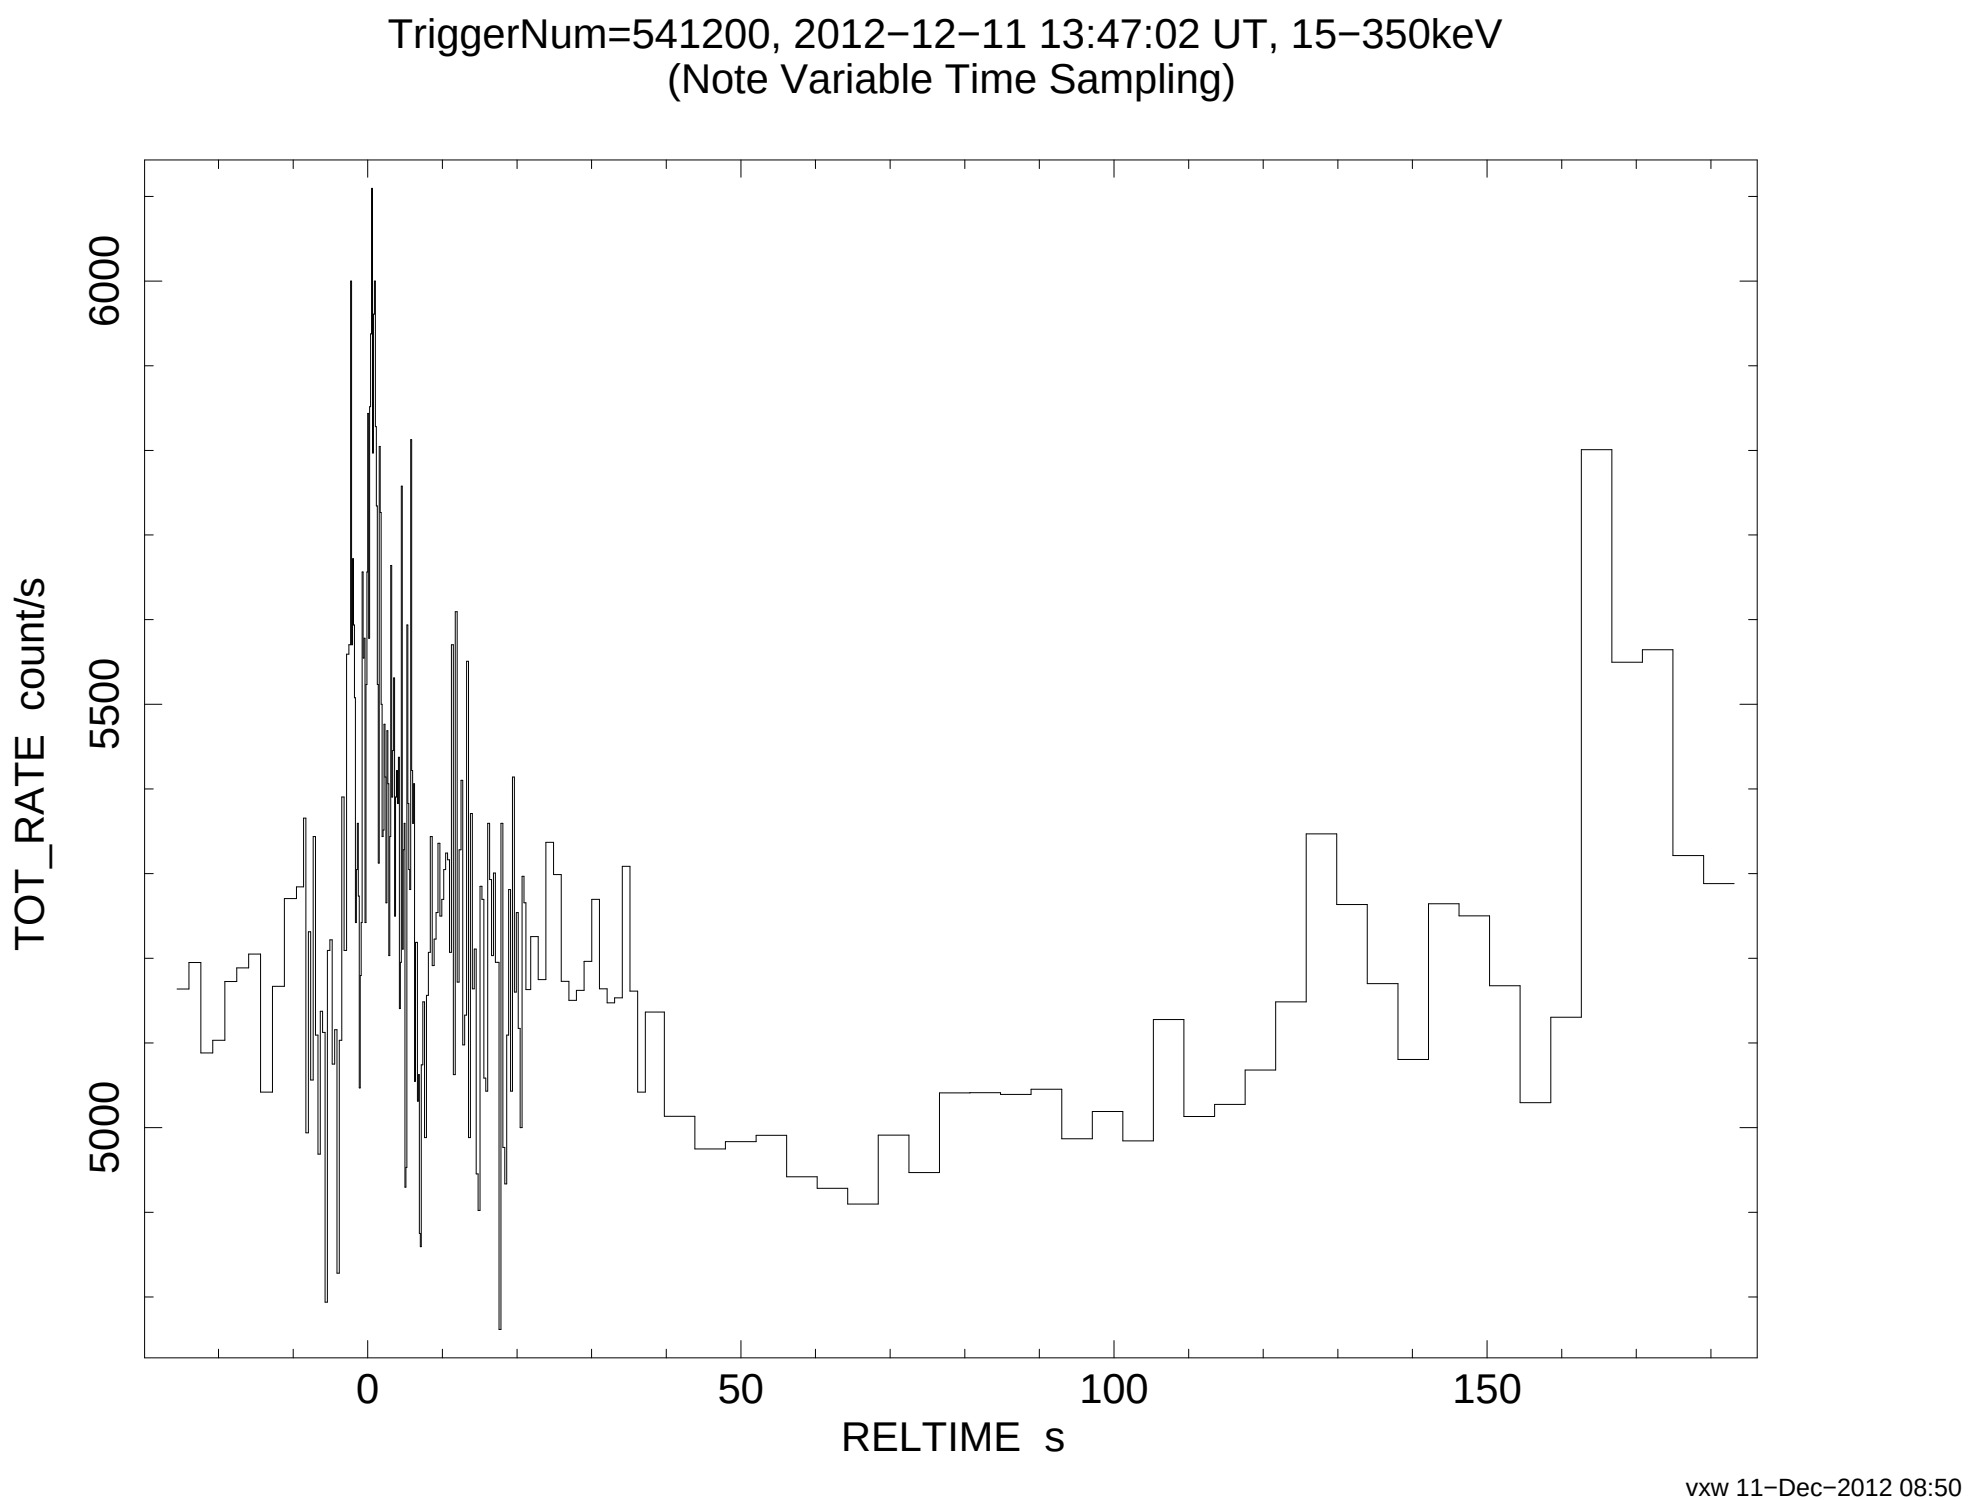
TriggerNum=541200, 2012−12−11 13:47:02 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
6000
5500
5000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 11−Dec−2012 08:50