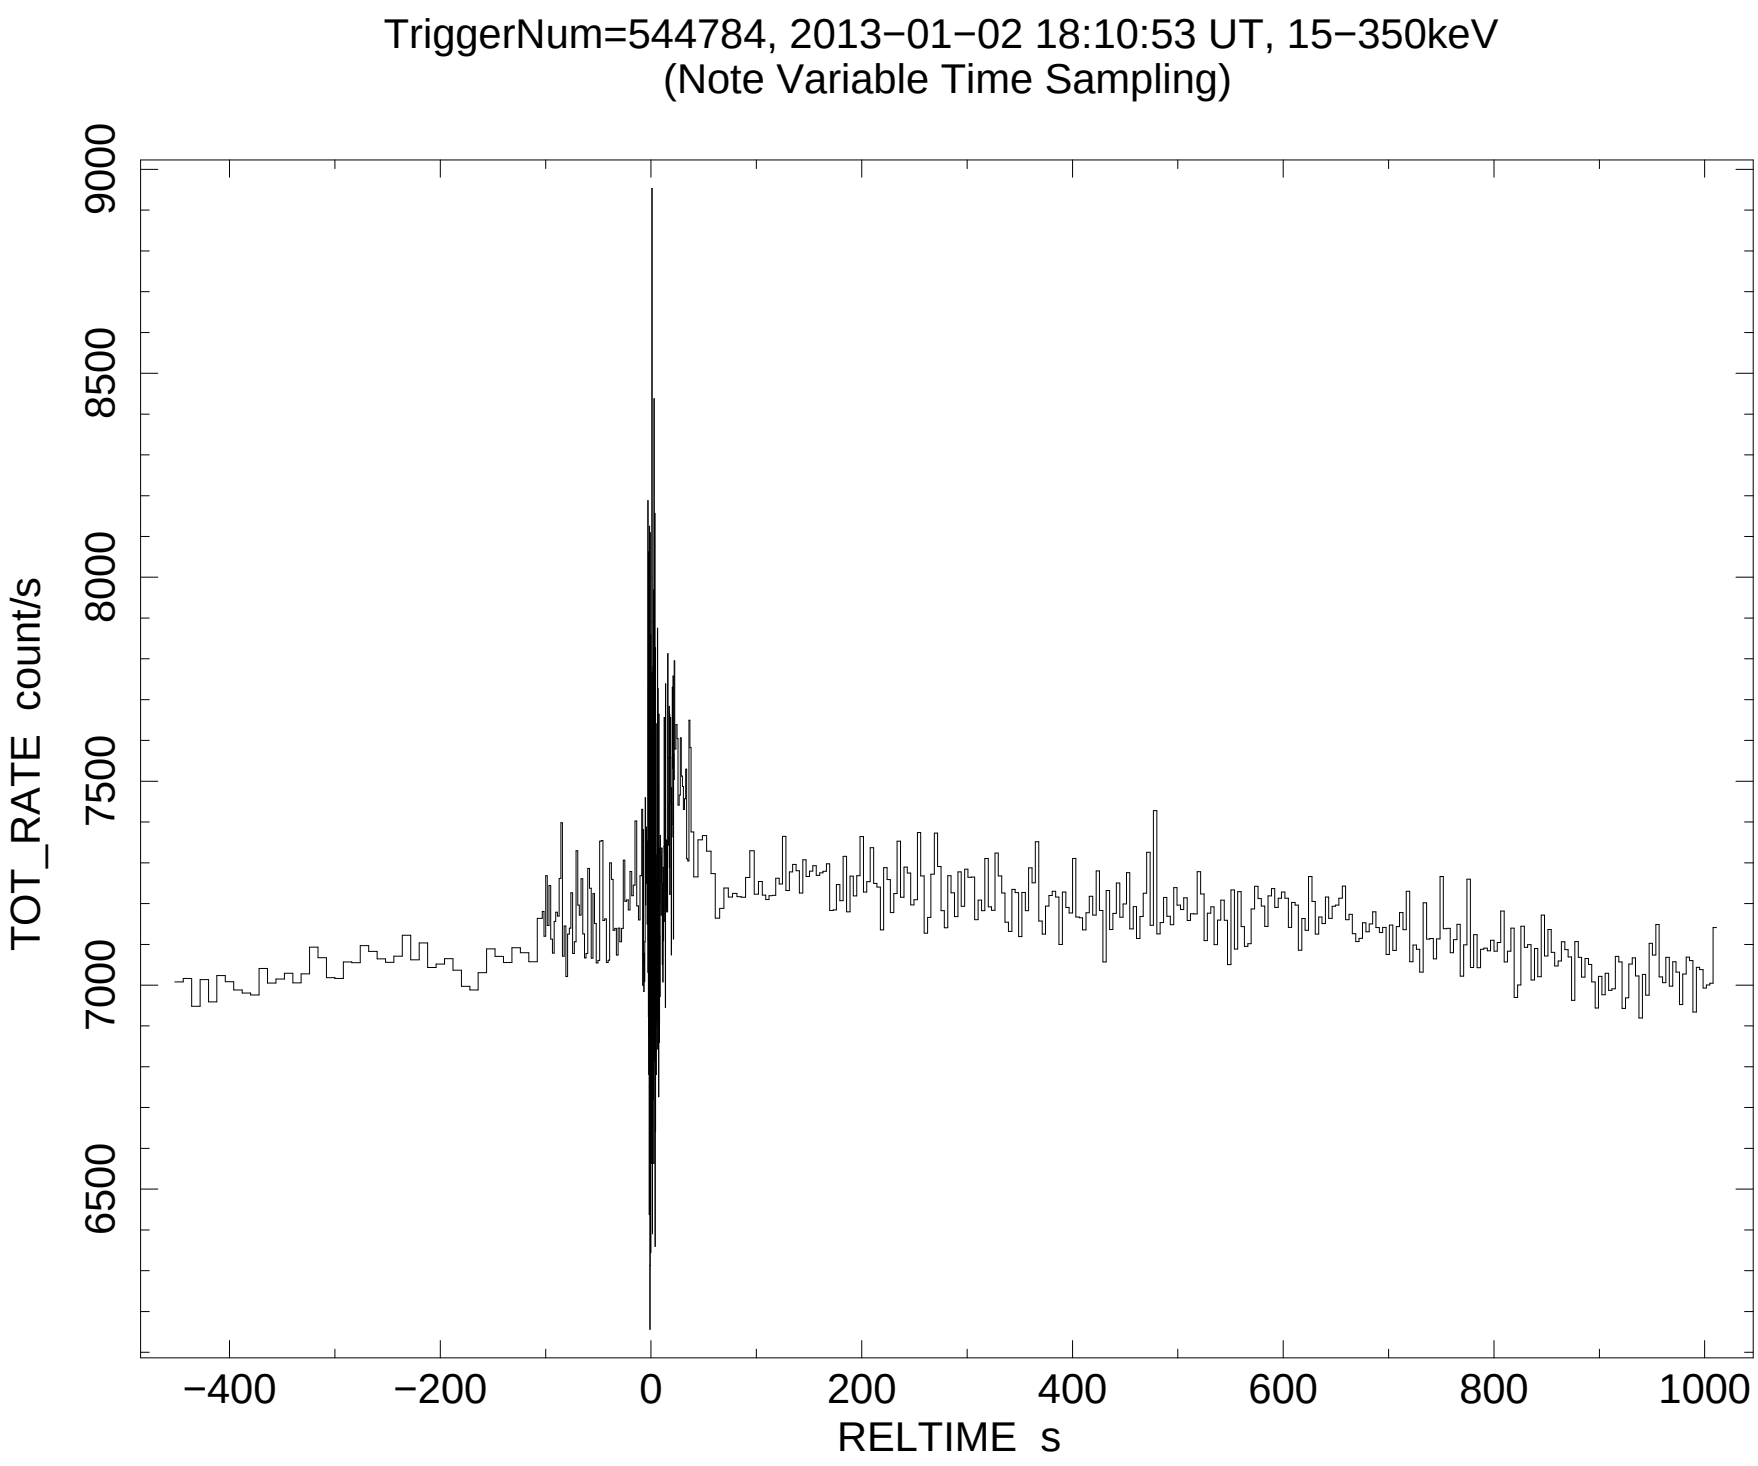
TriggerNum=544784, 2013−01−02 18:10:53 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
9000
8500
8000
7500
7000
6500
−400
−200
0
200
400
600
800
1000
RELTIME s
vxw 2−Jan−2013 13:28