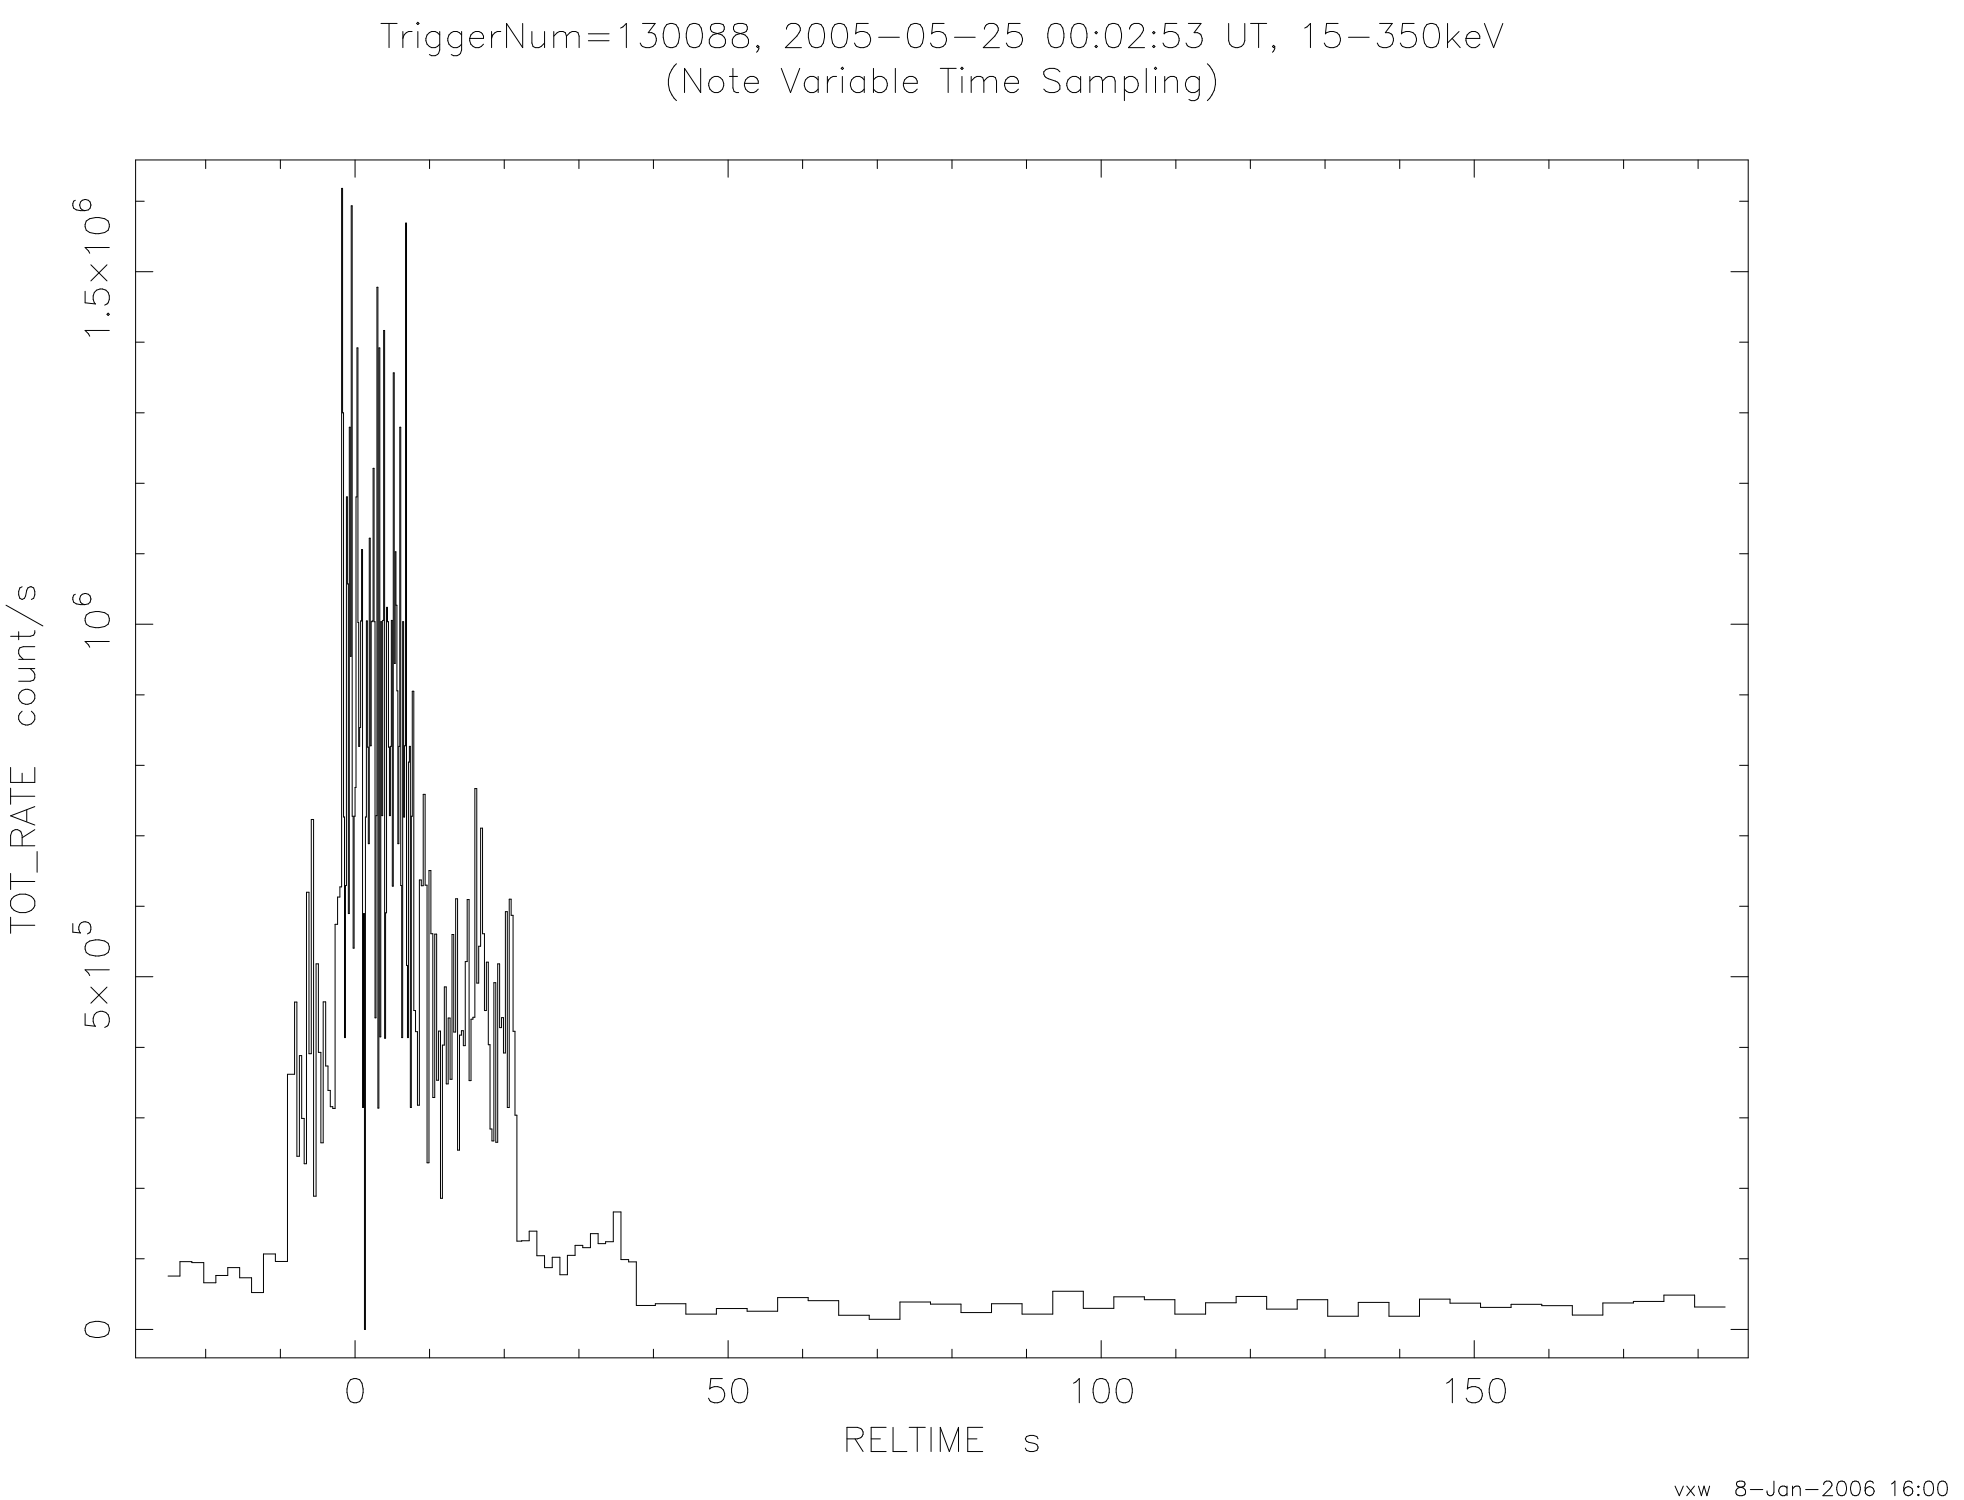
TriggerNum=130088, 2005−05−25 00:02:53 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
1.5×10^6
10^6
5×10^5
0
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 8−Jan−2006 16:00