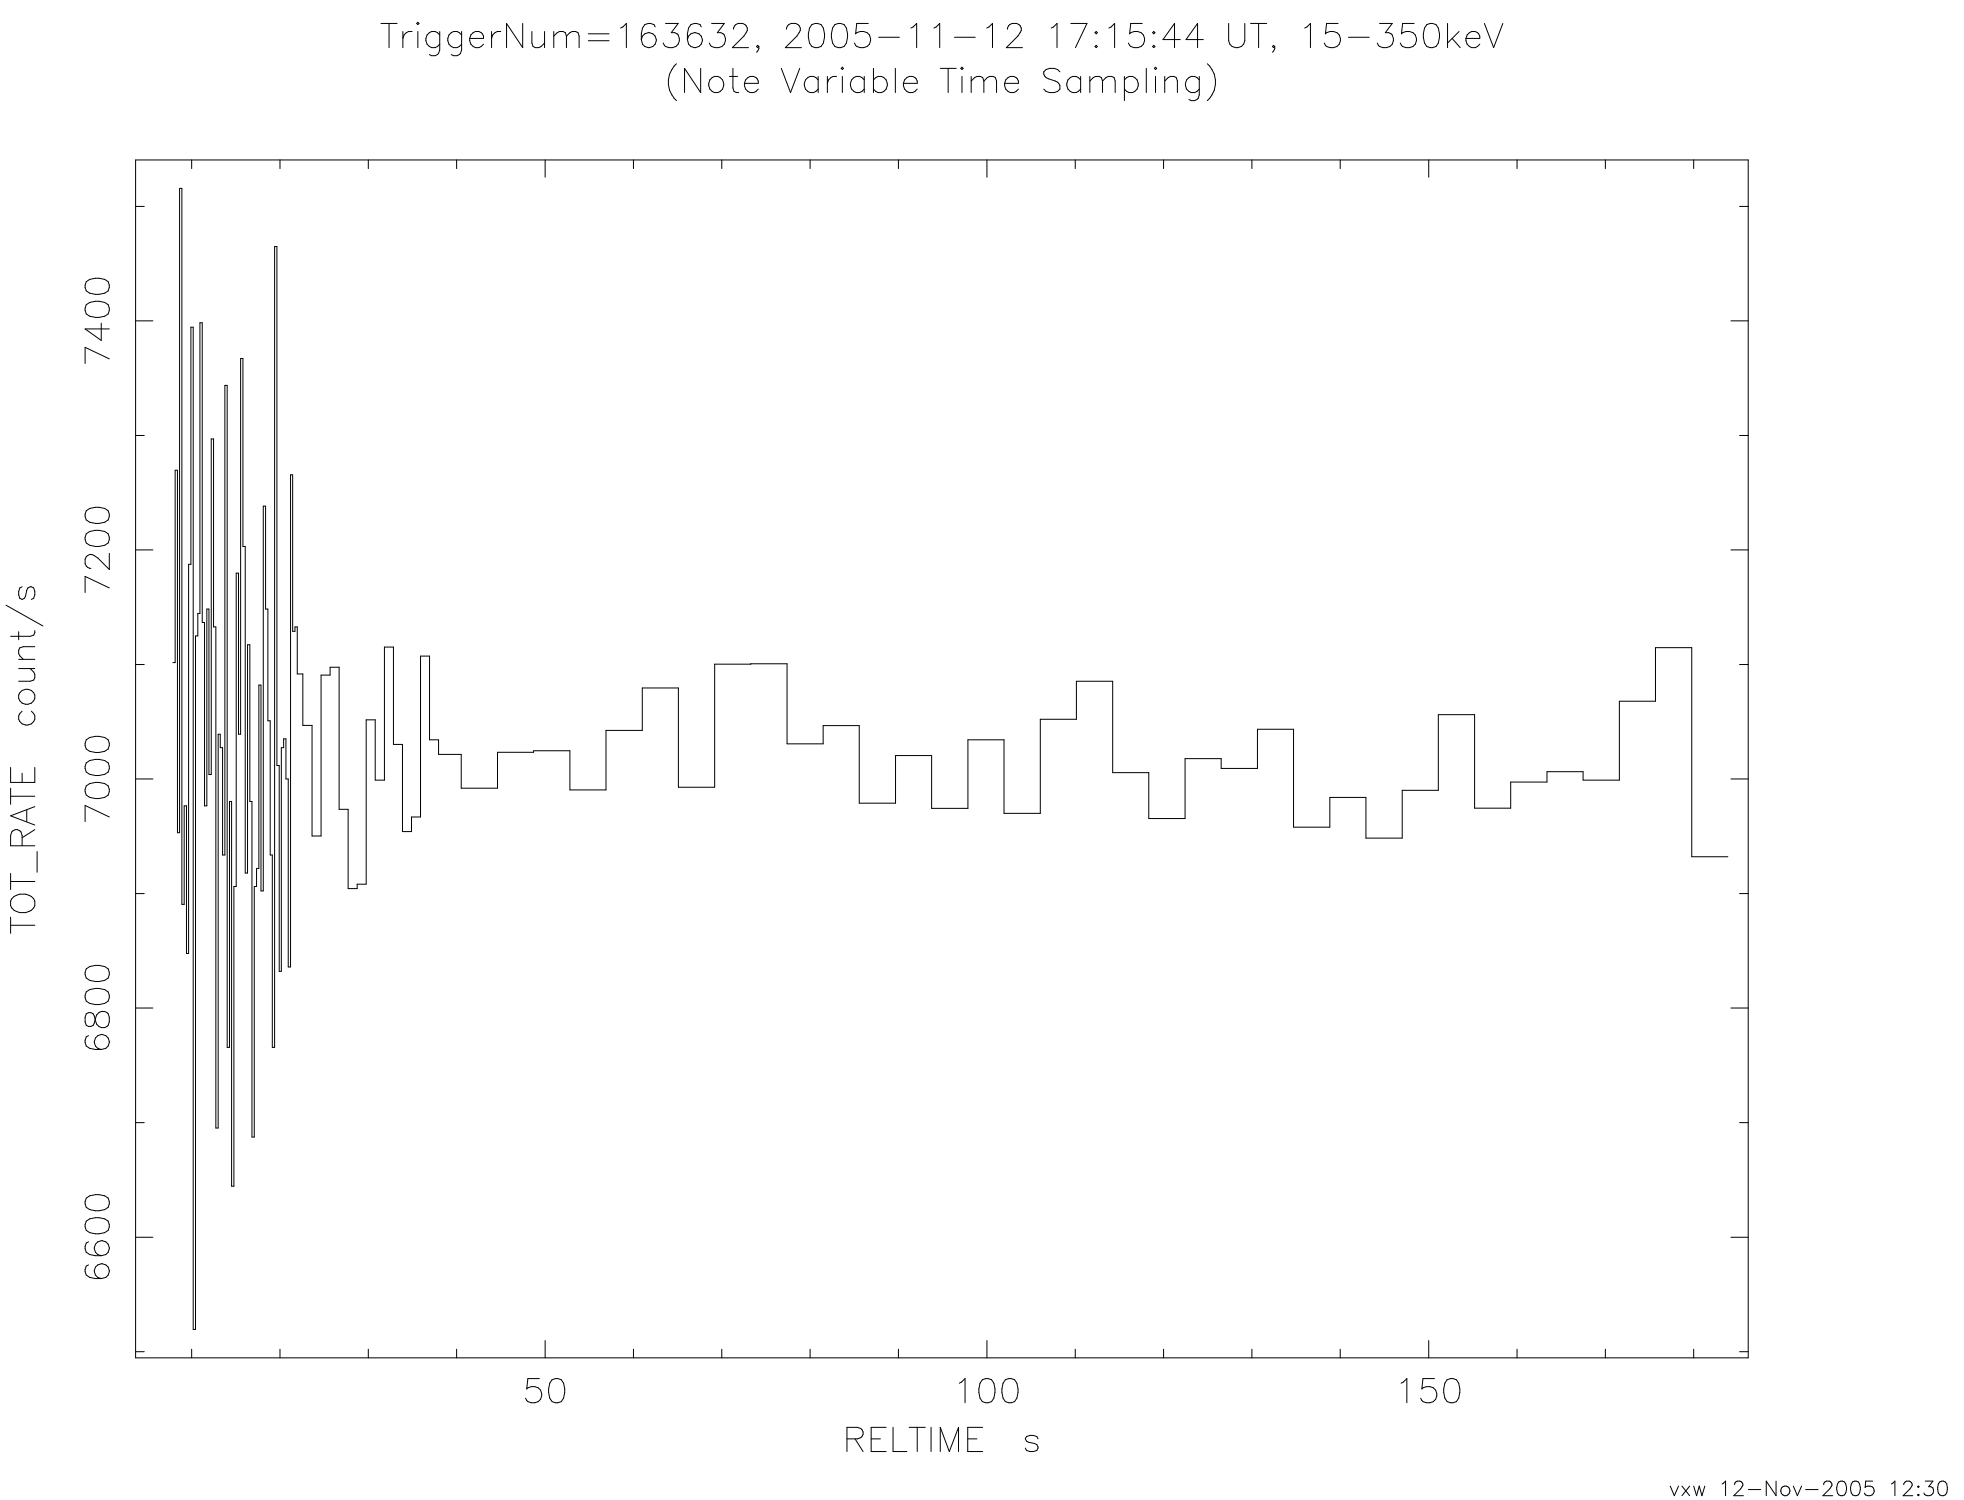
TriggerNum=163632, 2005-11-12 17:15:44 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7400
7200
7000
6800
6600
50
100
150
RELTIME s
vxw 12-Nov-2005 12:30