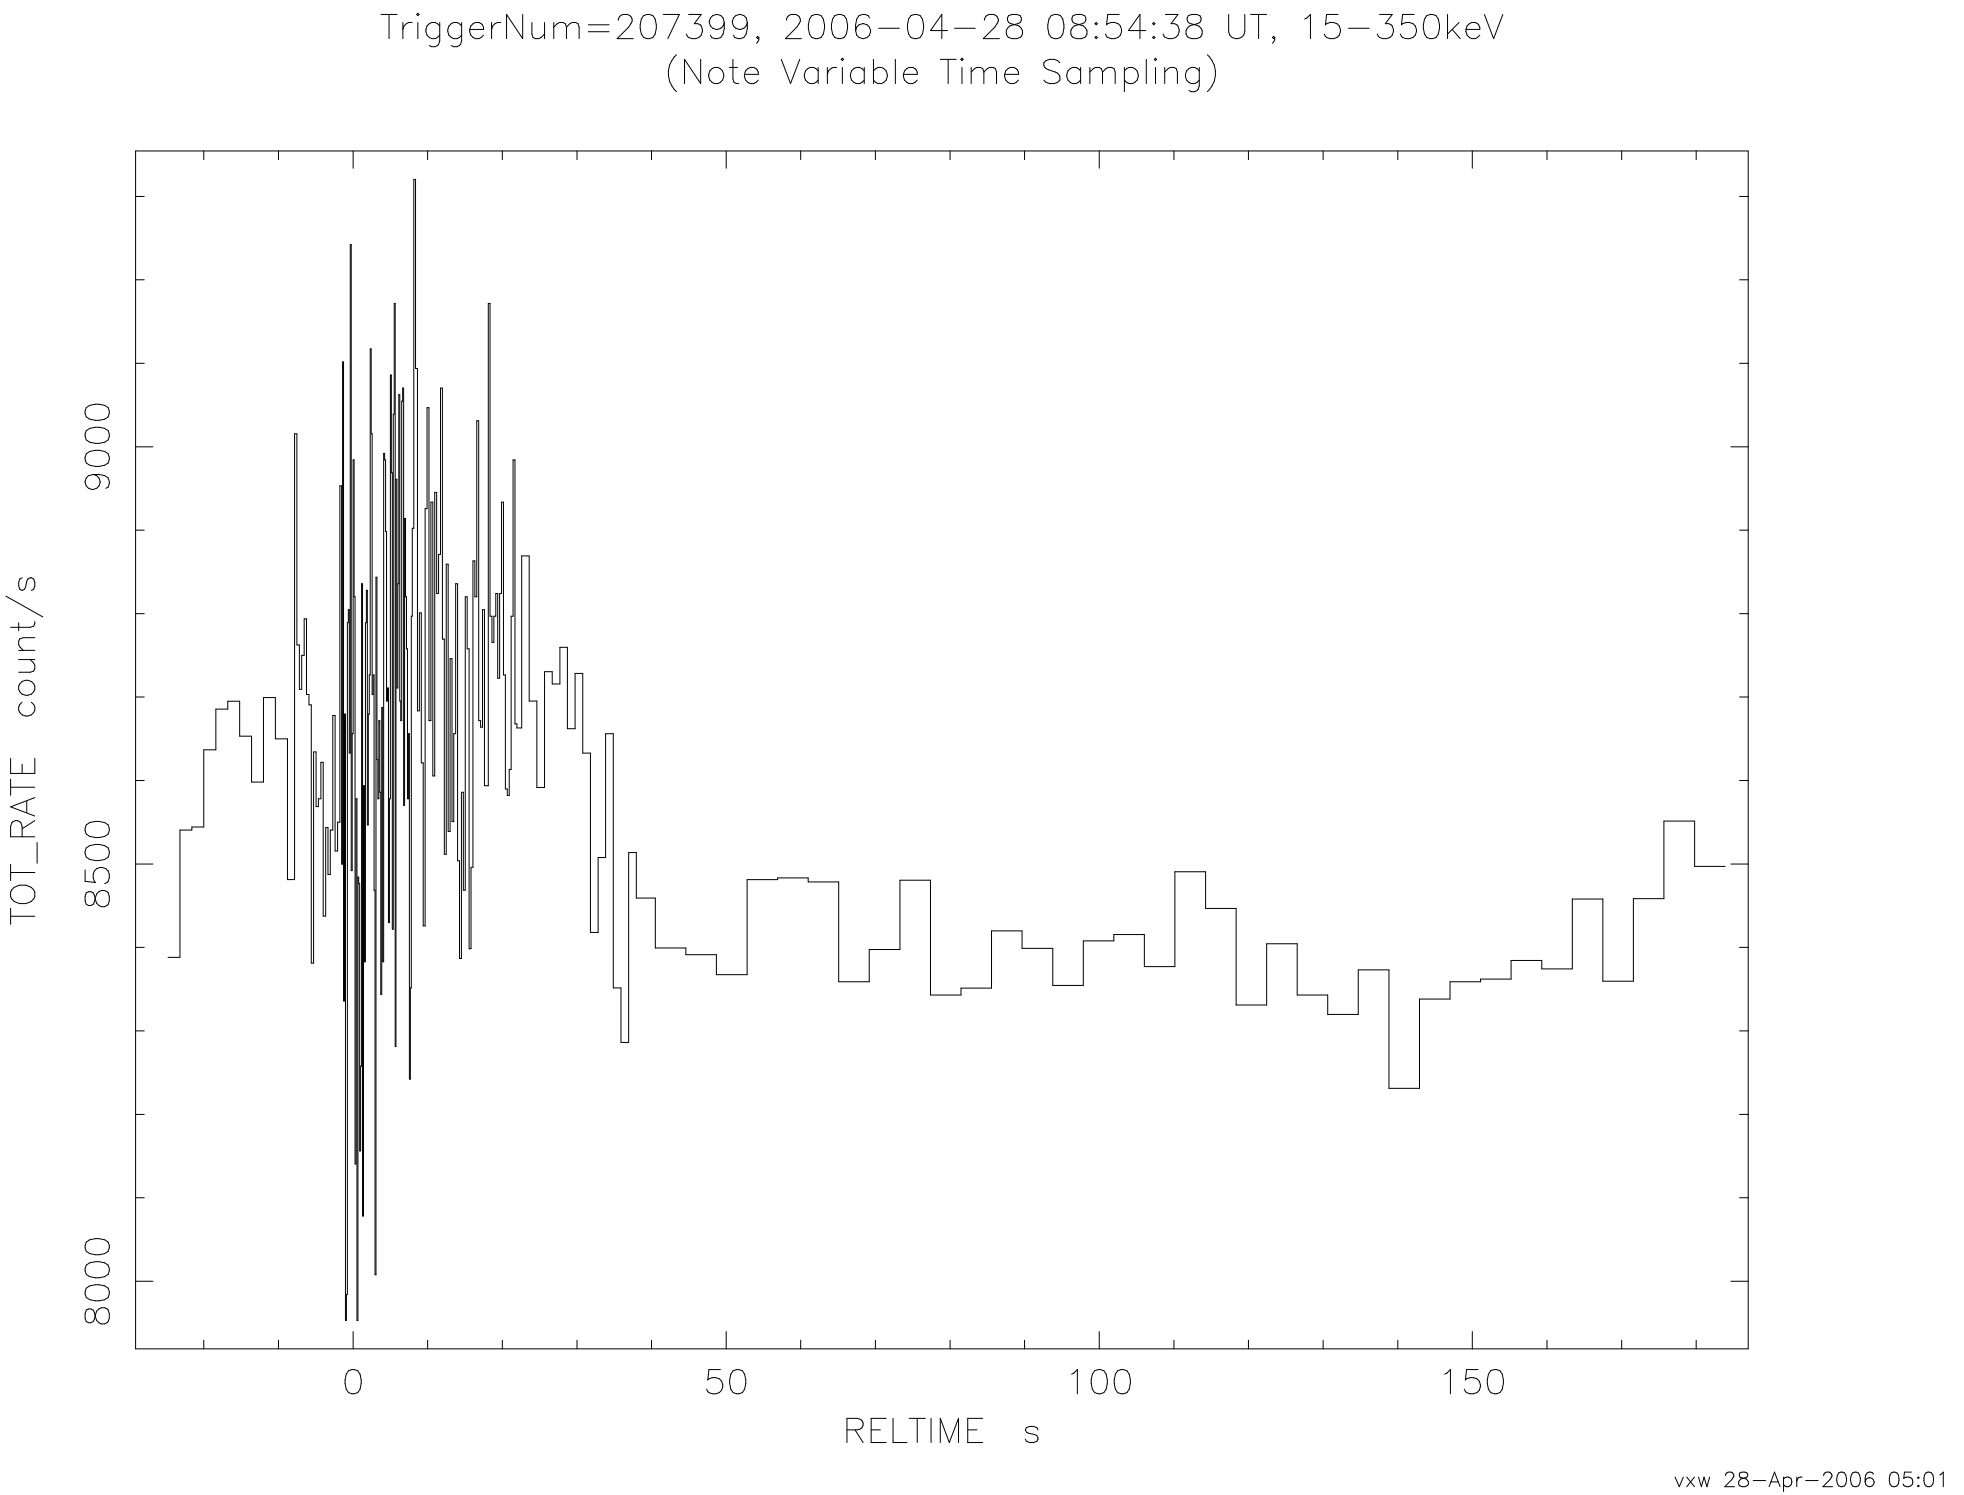
TriggerNum=207399, 2006-04-28 08:54:38 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8000
8500
9000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 28-Apr-2006 05:01