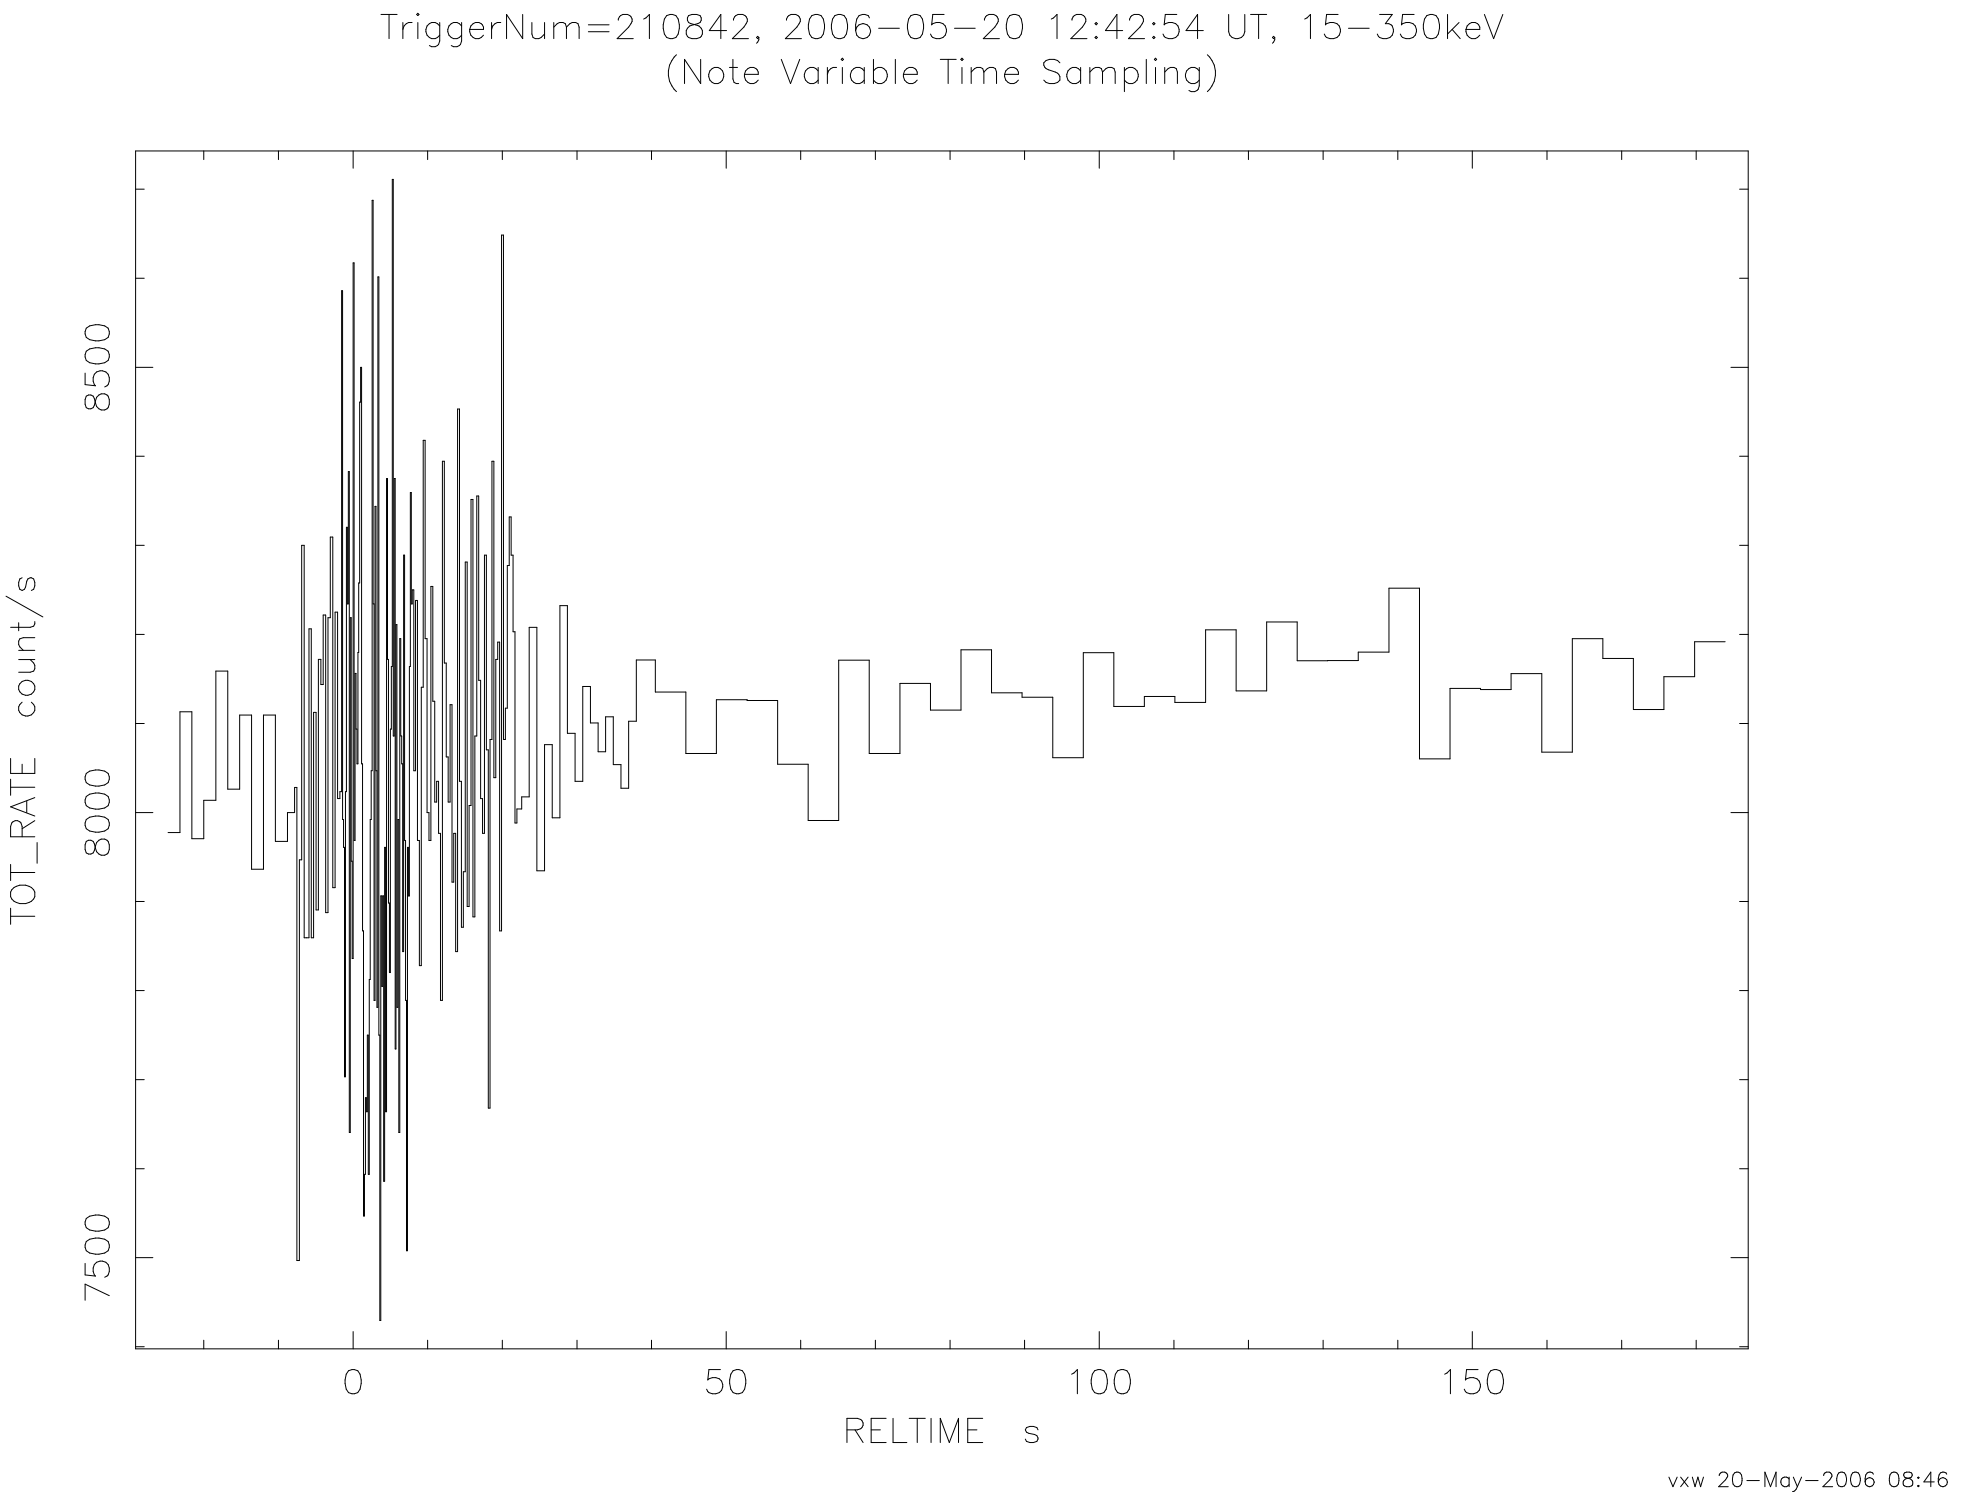
TriggerNum=210842, 2006-05-20 12:42:54 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7500
8000
8500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 20-May-2006 08:46