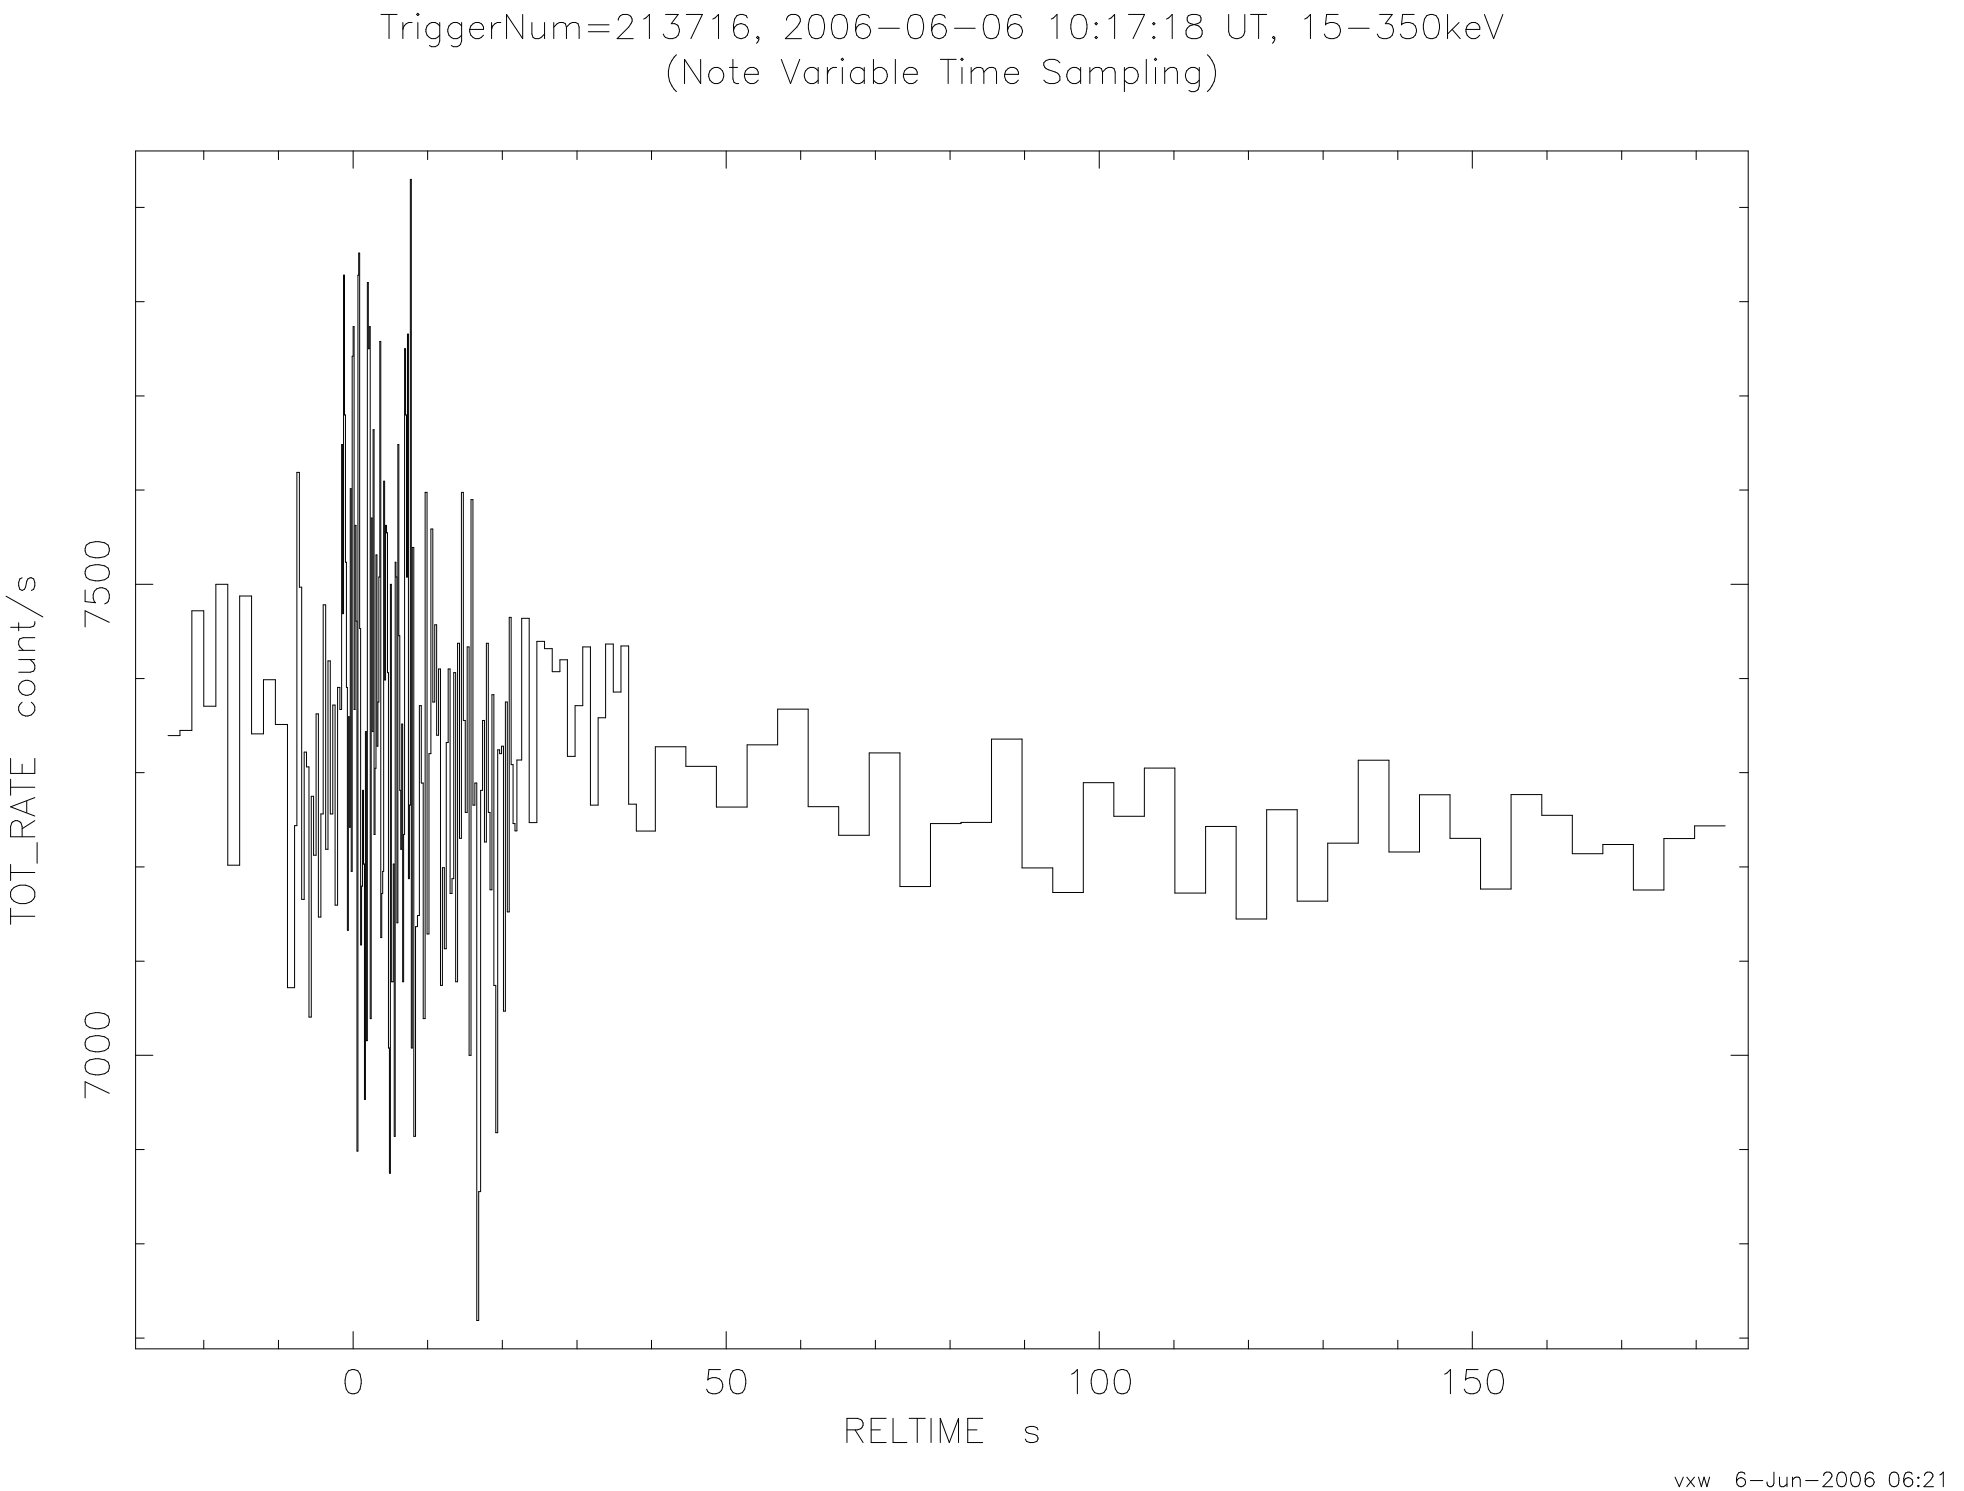
TriggerNum=213716, 2006-06-06 10:17:18 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7500
7000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 6-Jun-2006 06:21