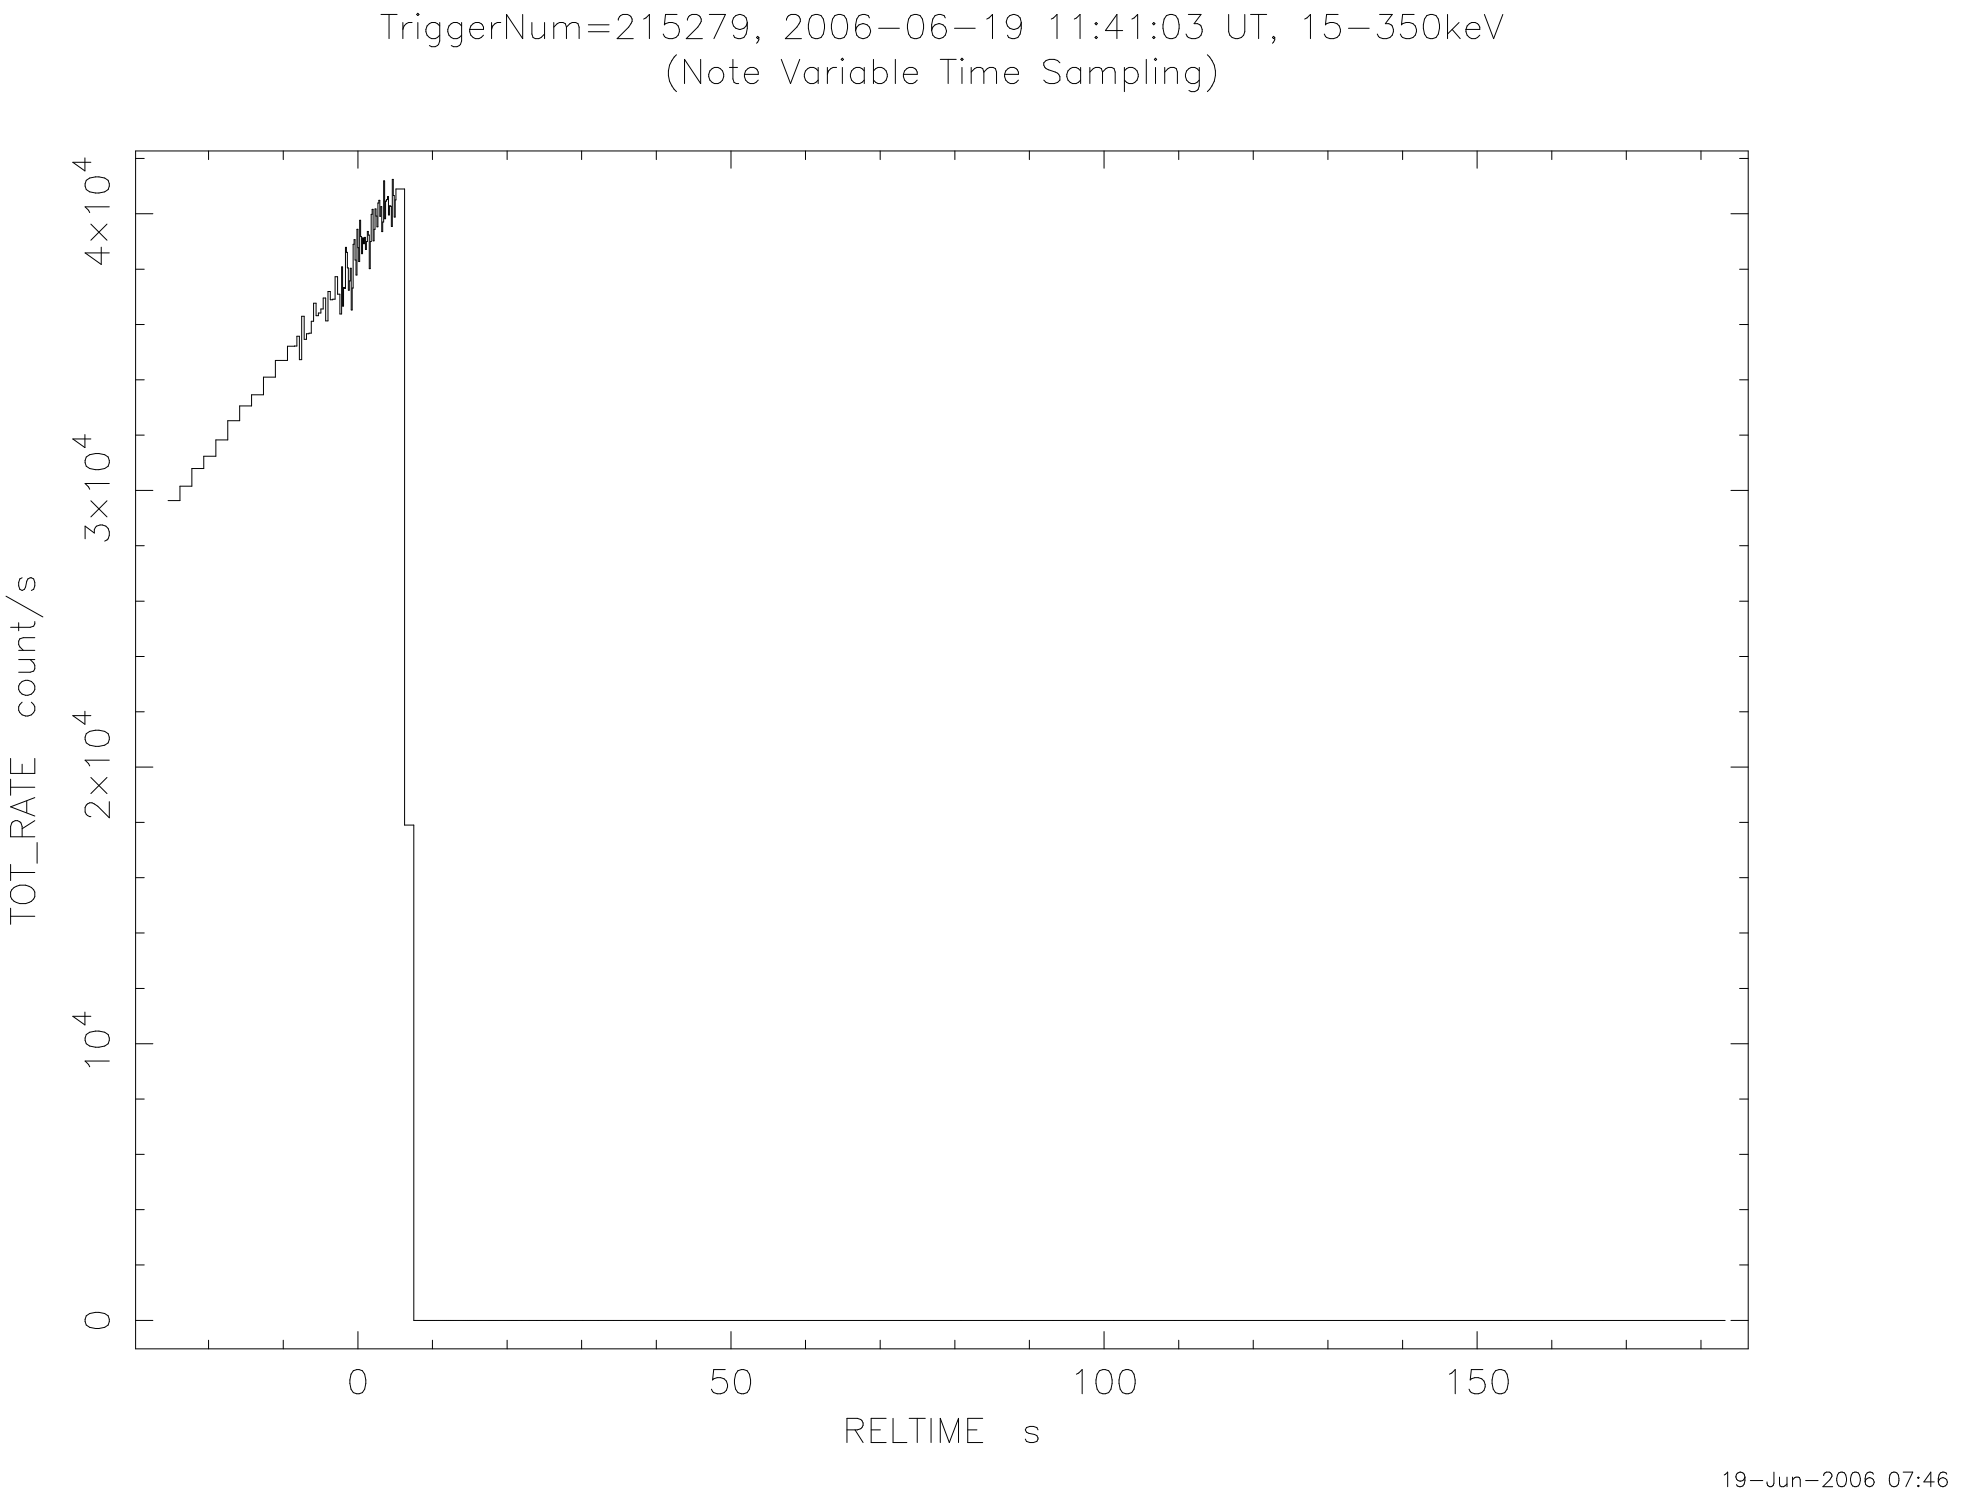
TriggerNum=215279, 2006-06-19 11:41:03 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
0
10^4
2×10^4
3×10^4
4×10^4
0
50
100
150
RELTIME s
19-Jun-2006 07:46