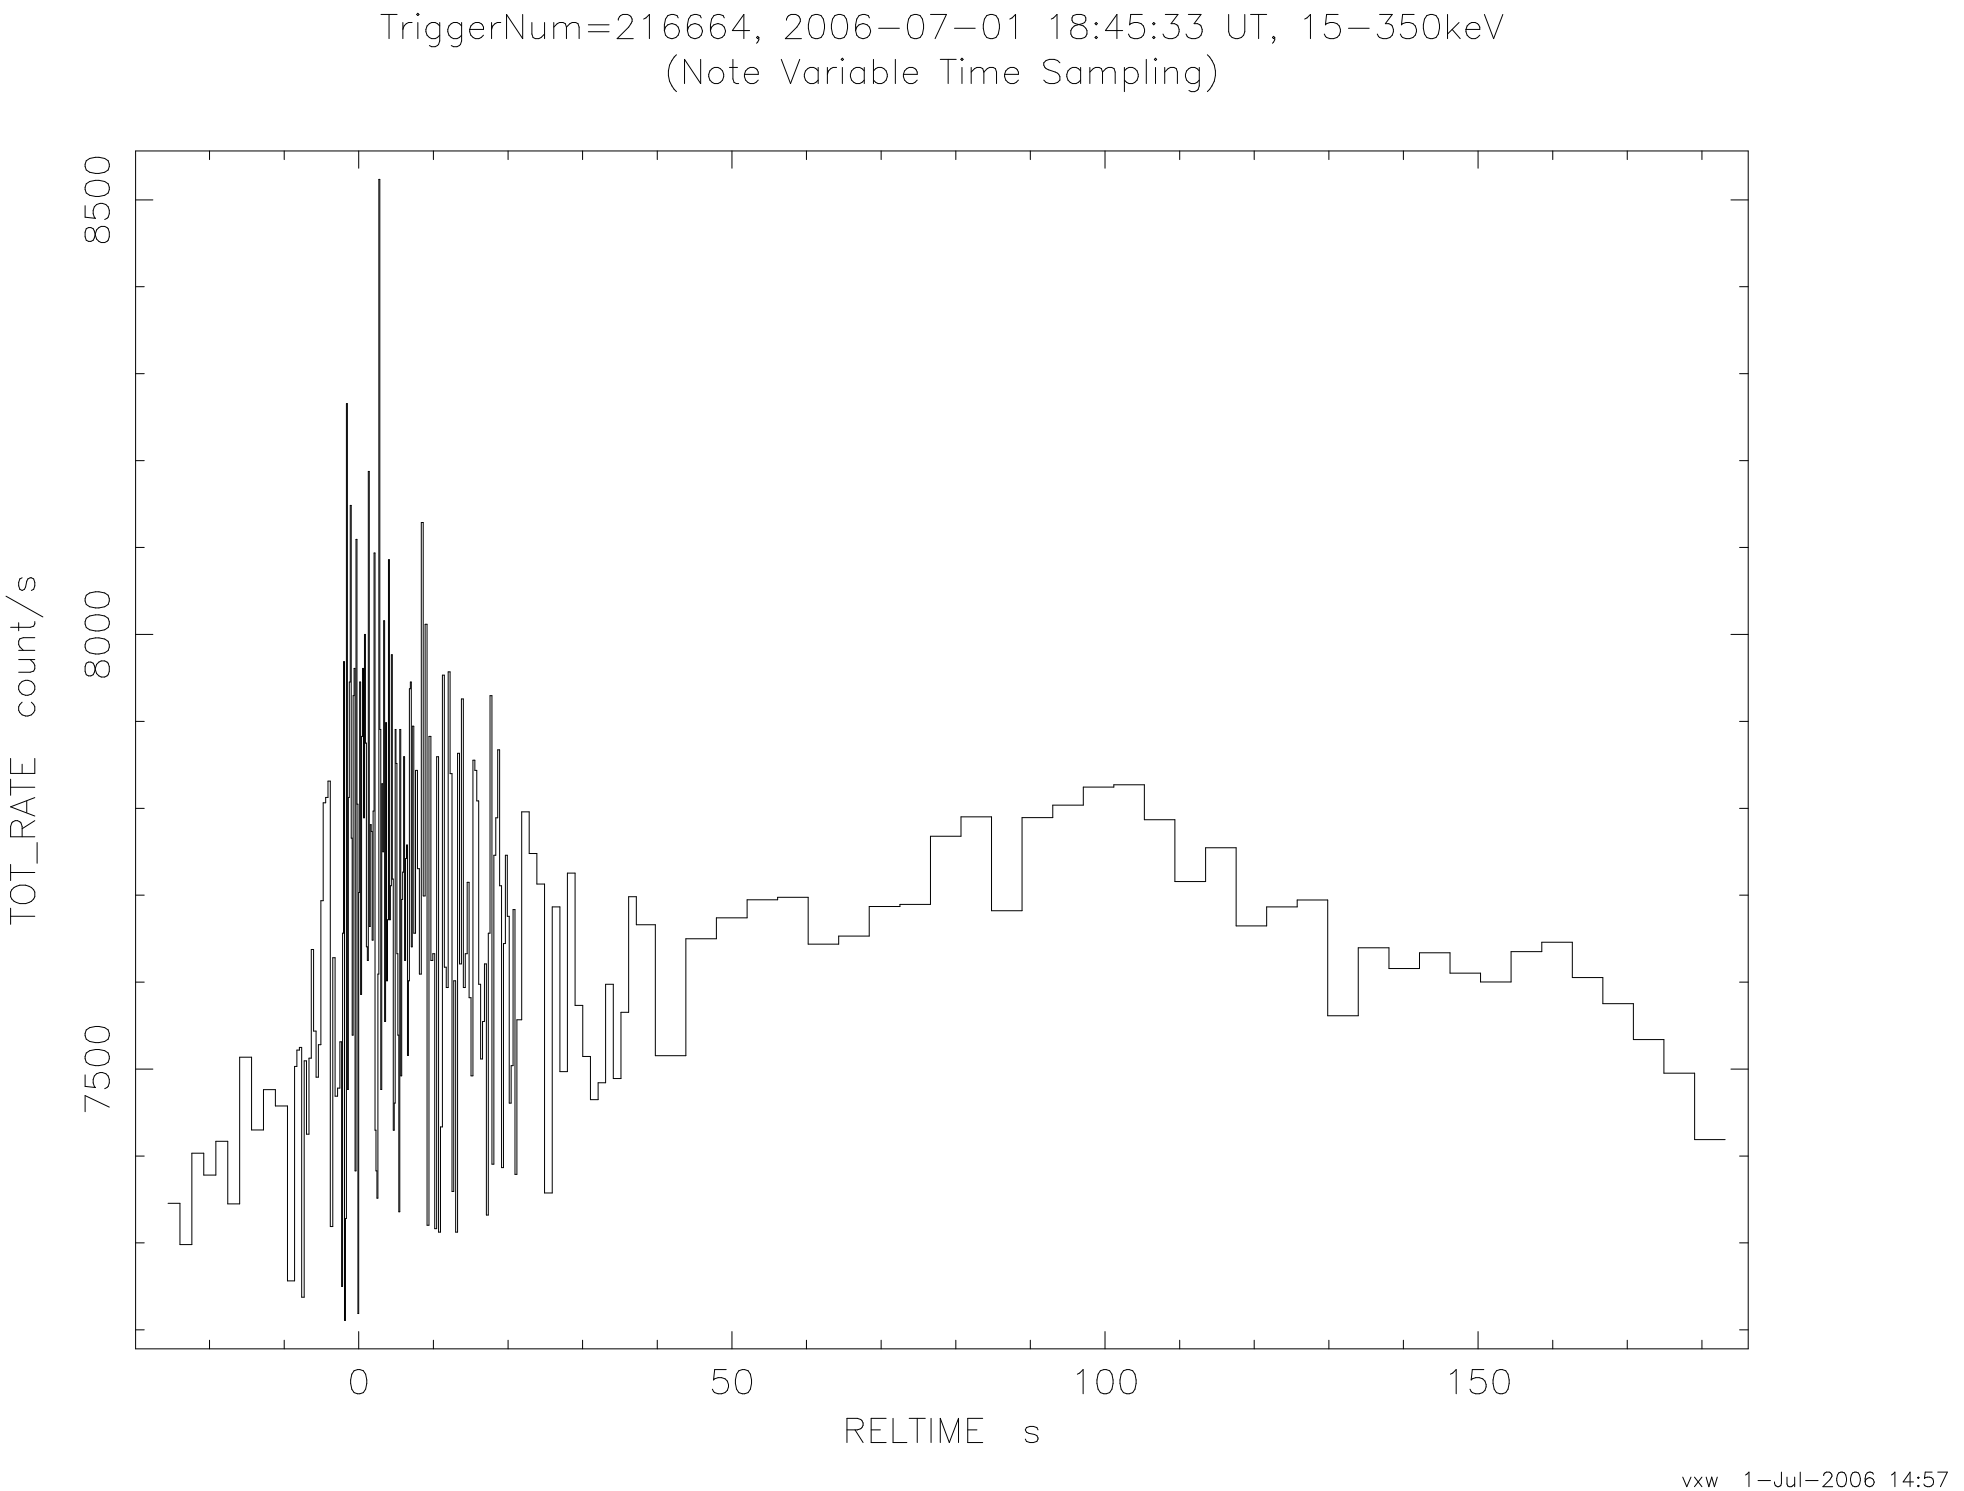
TriggerNum=216664, 2006-07-01 18:45:33 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8500
8000
7500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 1-Jul-2006 14:57