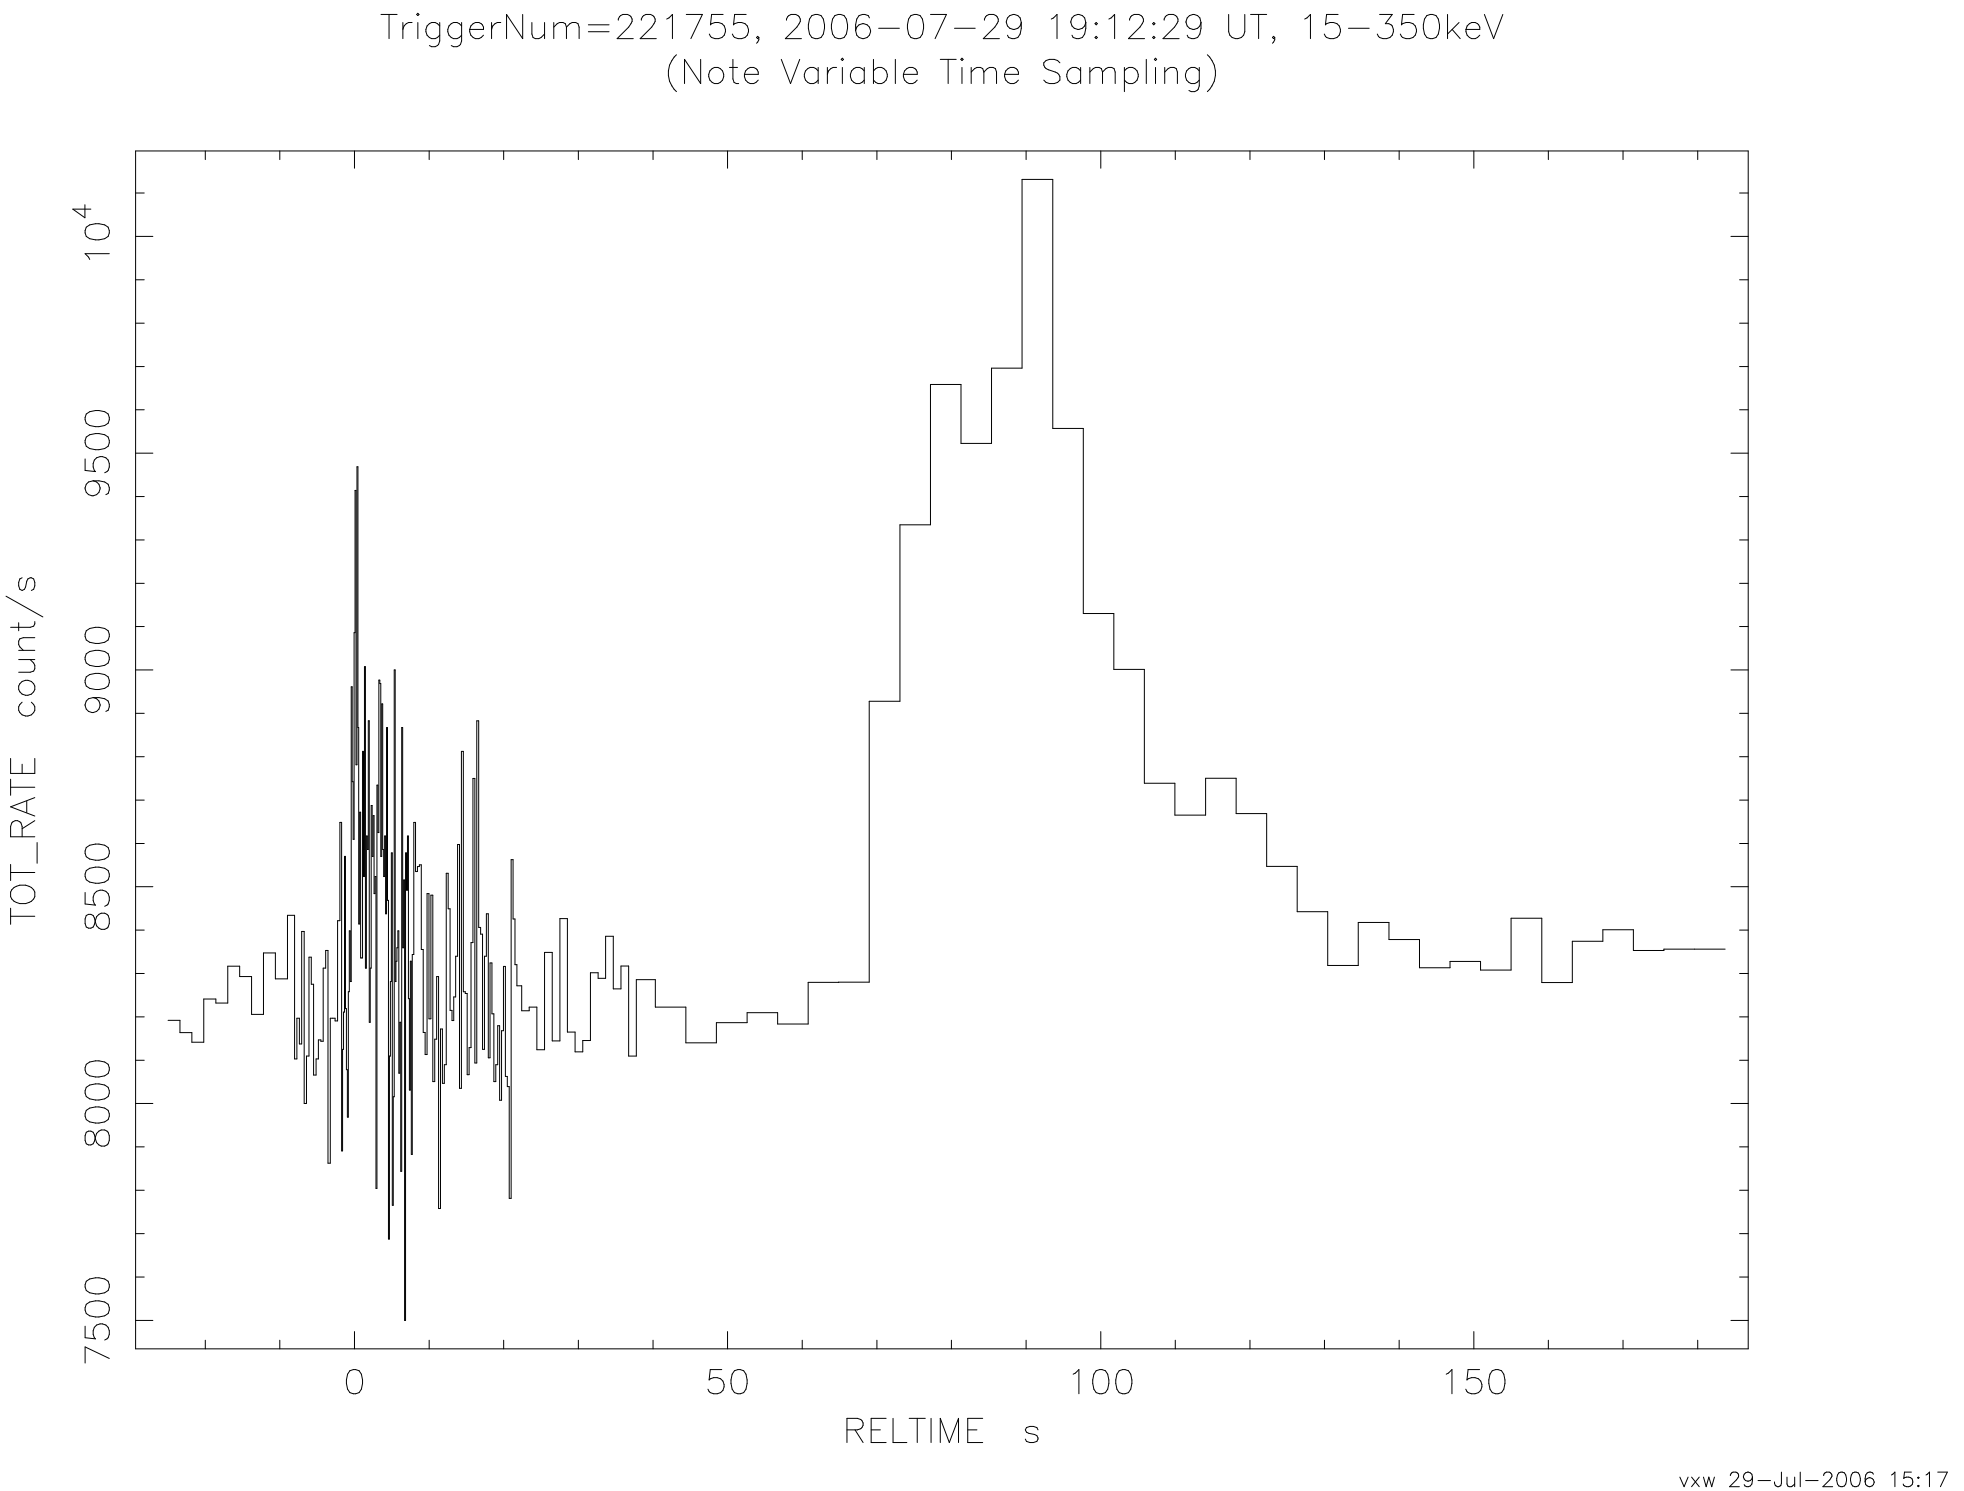
TriggerNum=221755, 2006-07-29 19:12:29 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
10^4
9500
9000
8500
8000
7500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 29-Jul-2006 15:17