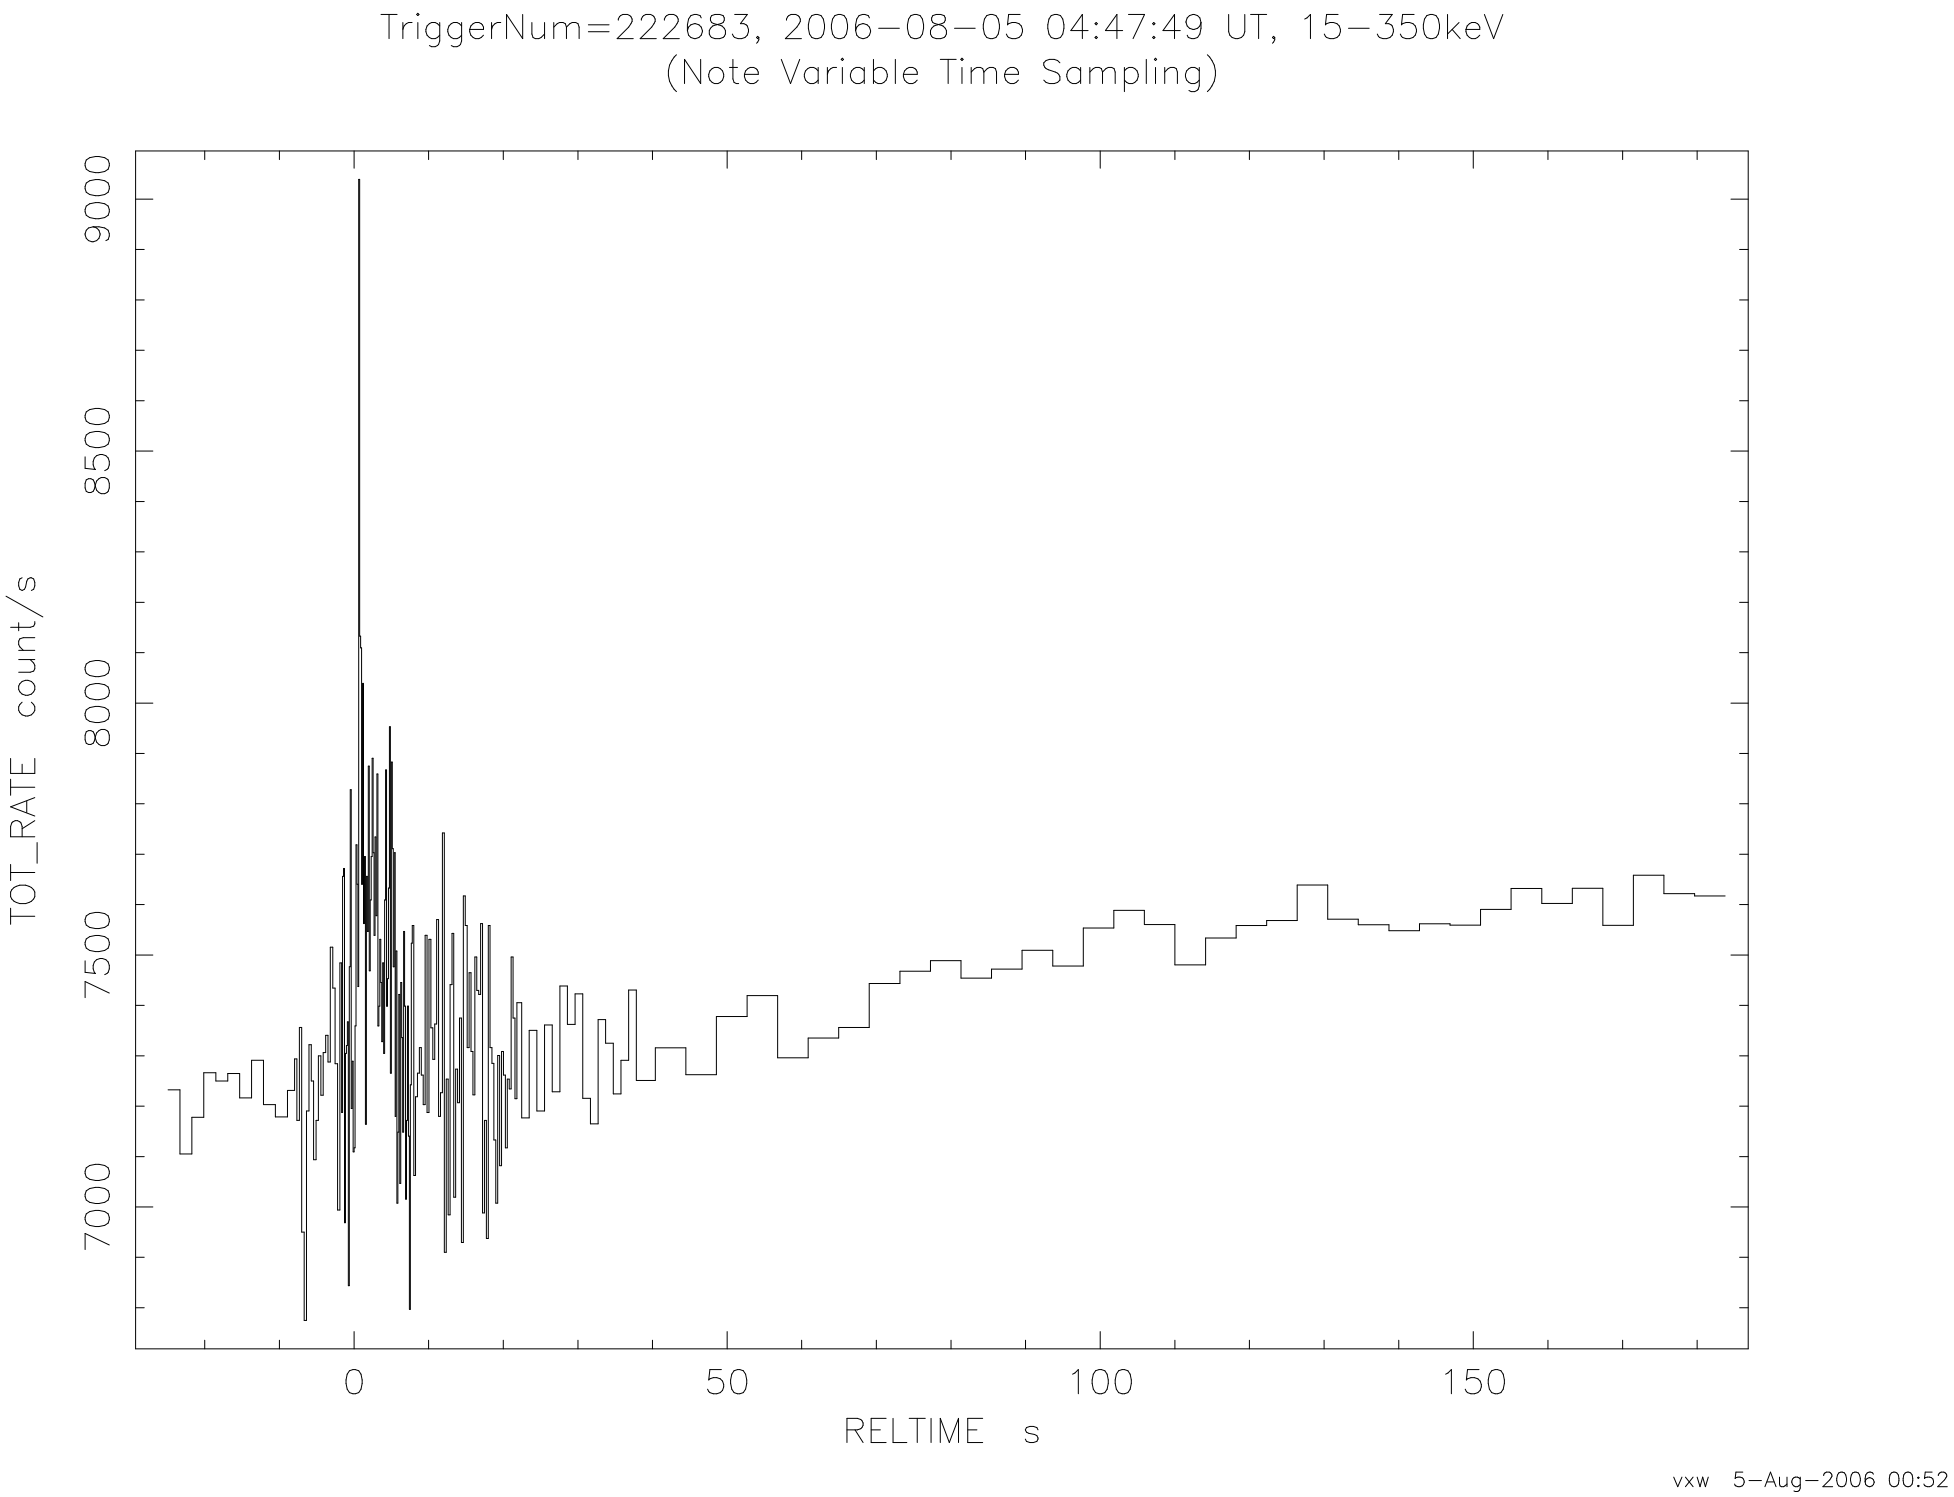
TriggerNum=222683, 2006-08-05 04:47:49 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
9000
8500
8000
7500
7000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 5-Aug-2006 00:52