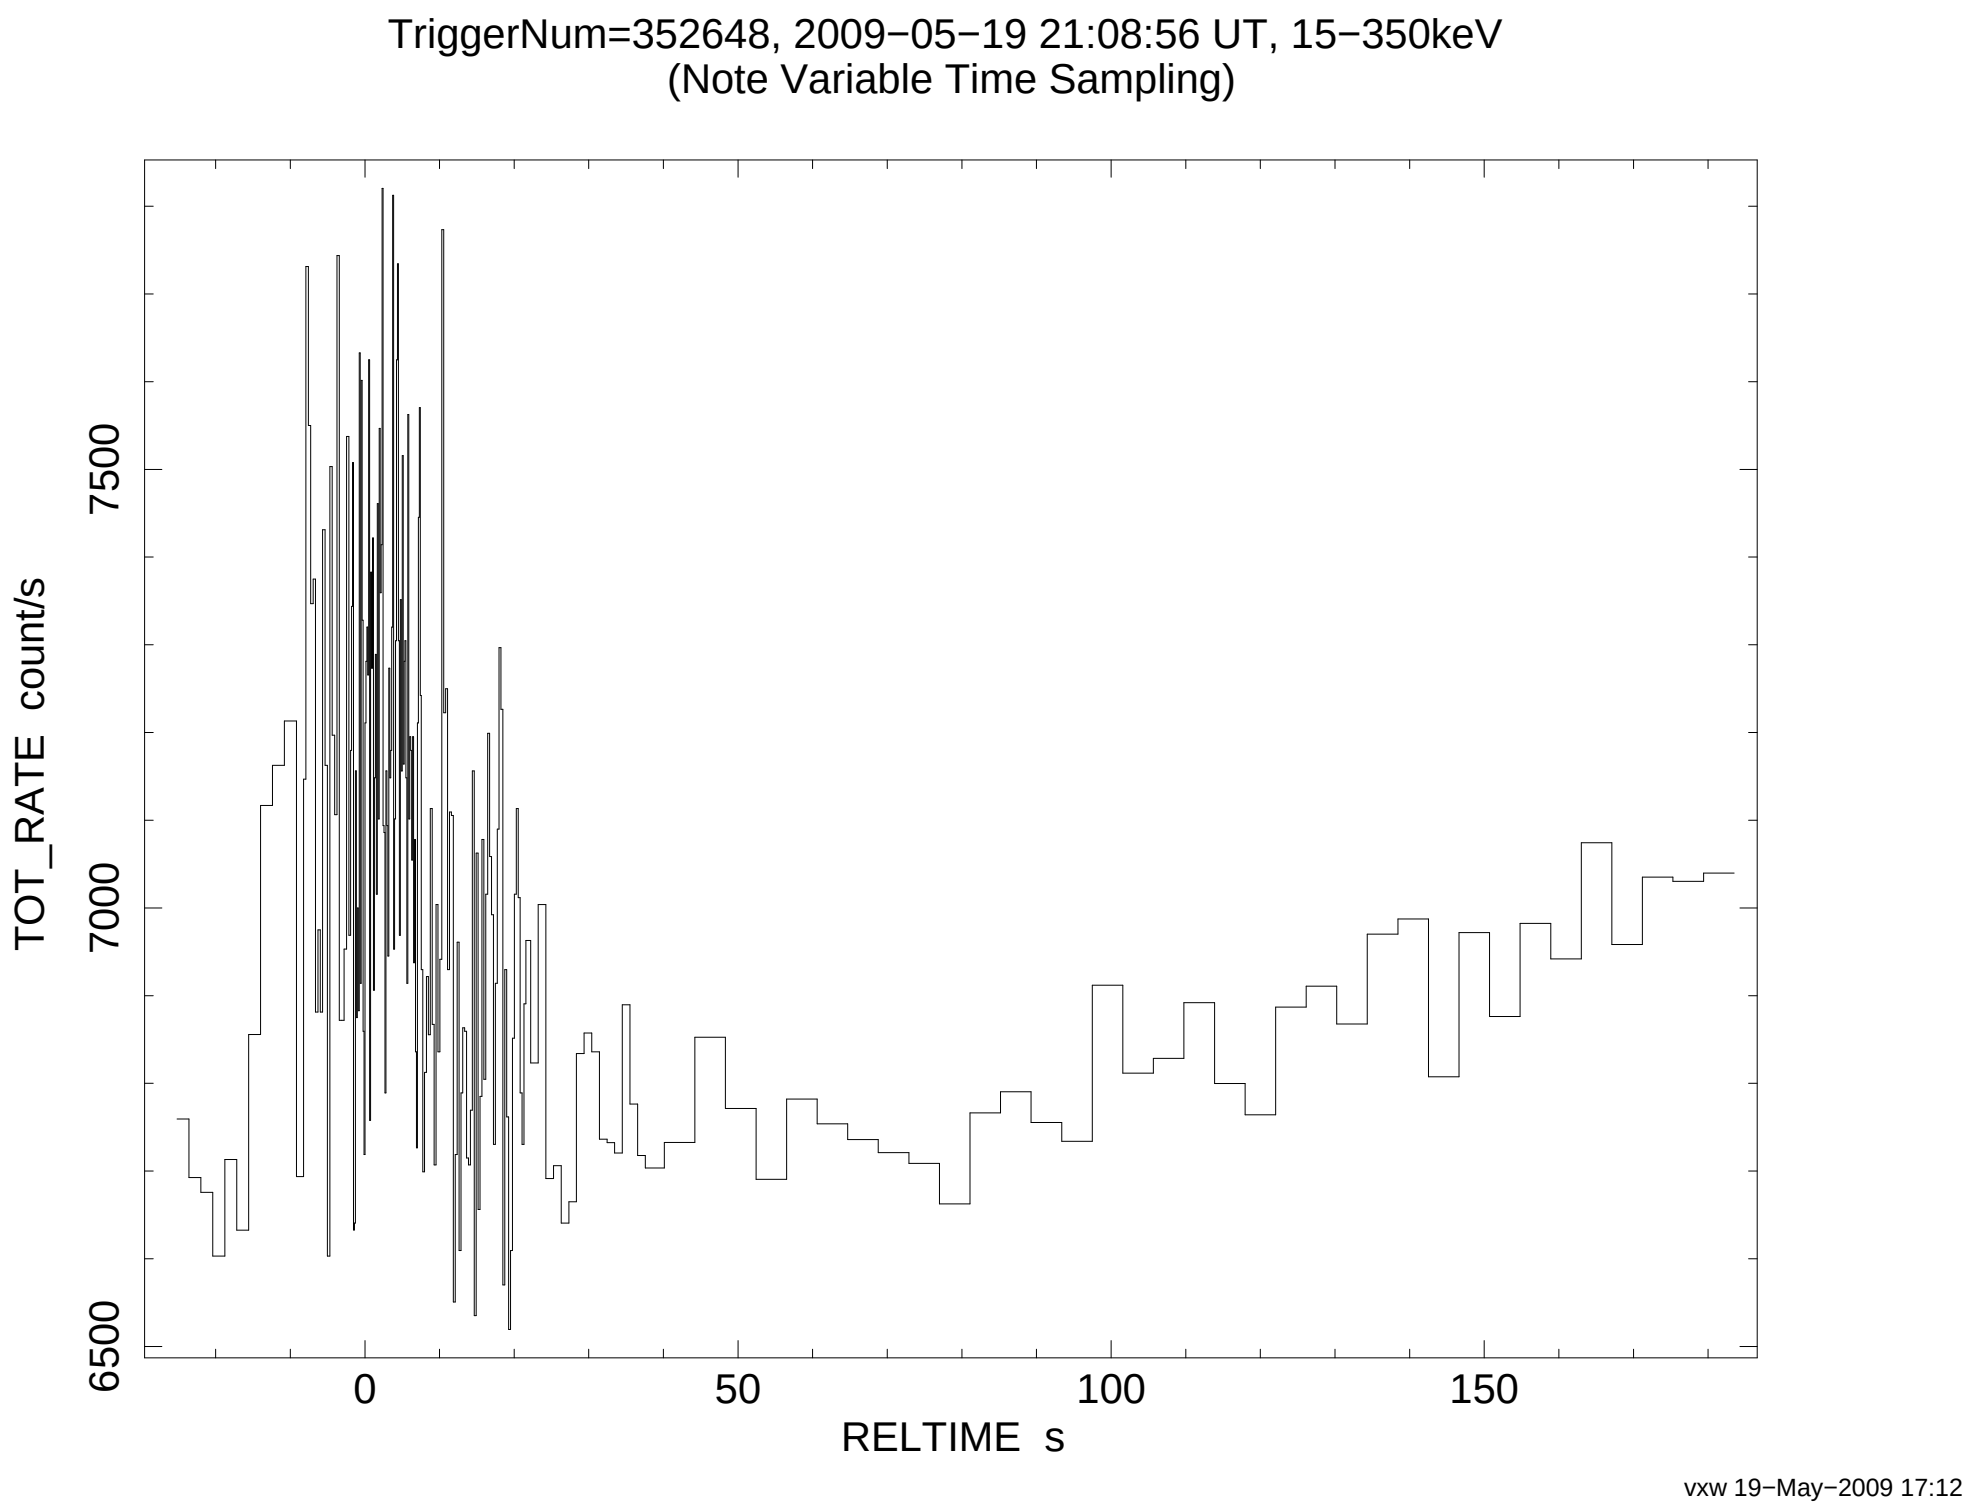
TriggerNum=352648, 2009−05−19 21:08:56 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7500
7000
6500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 19−May−2009 17:12