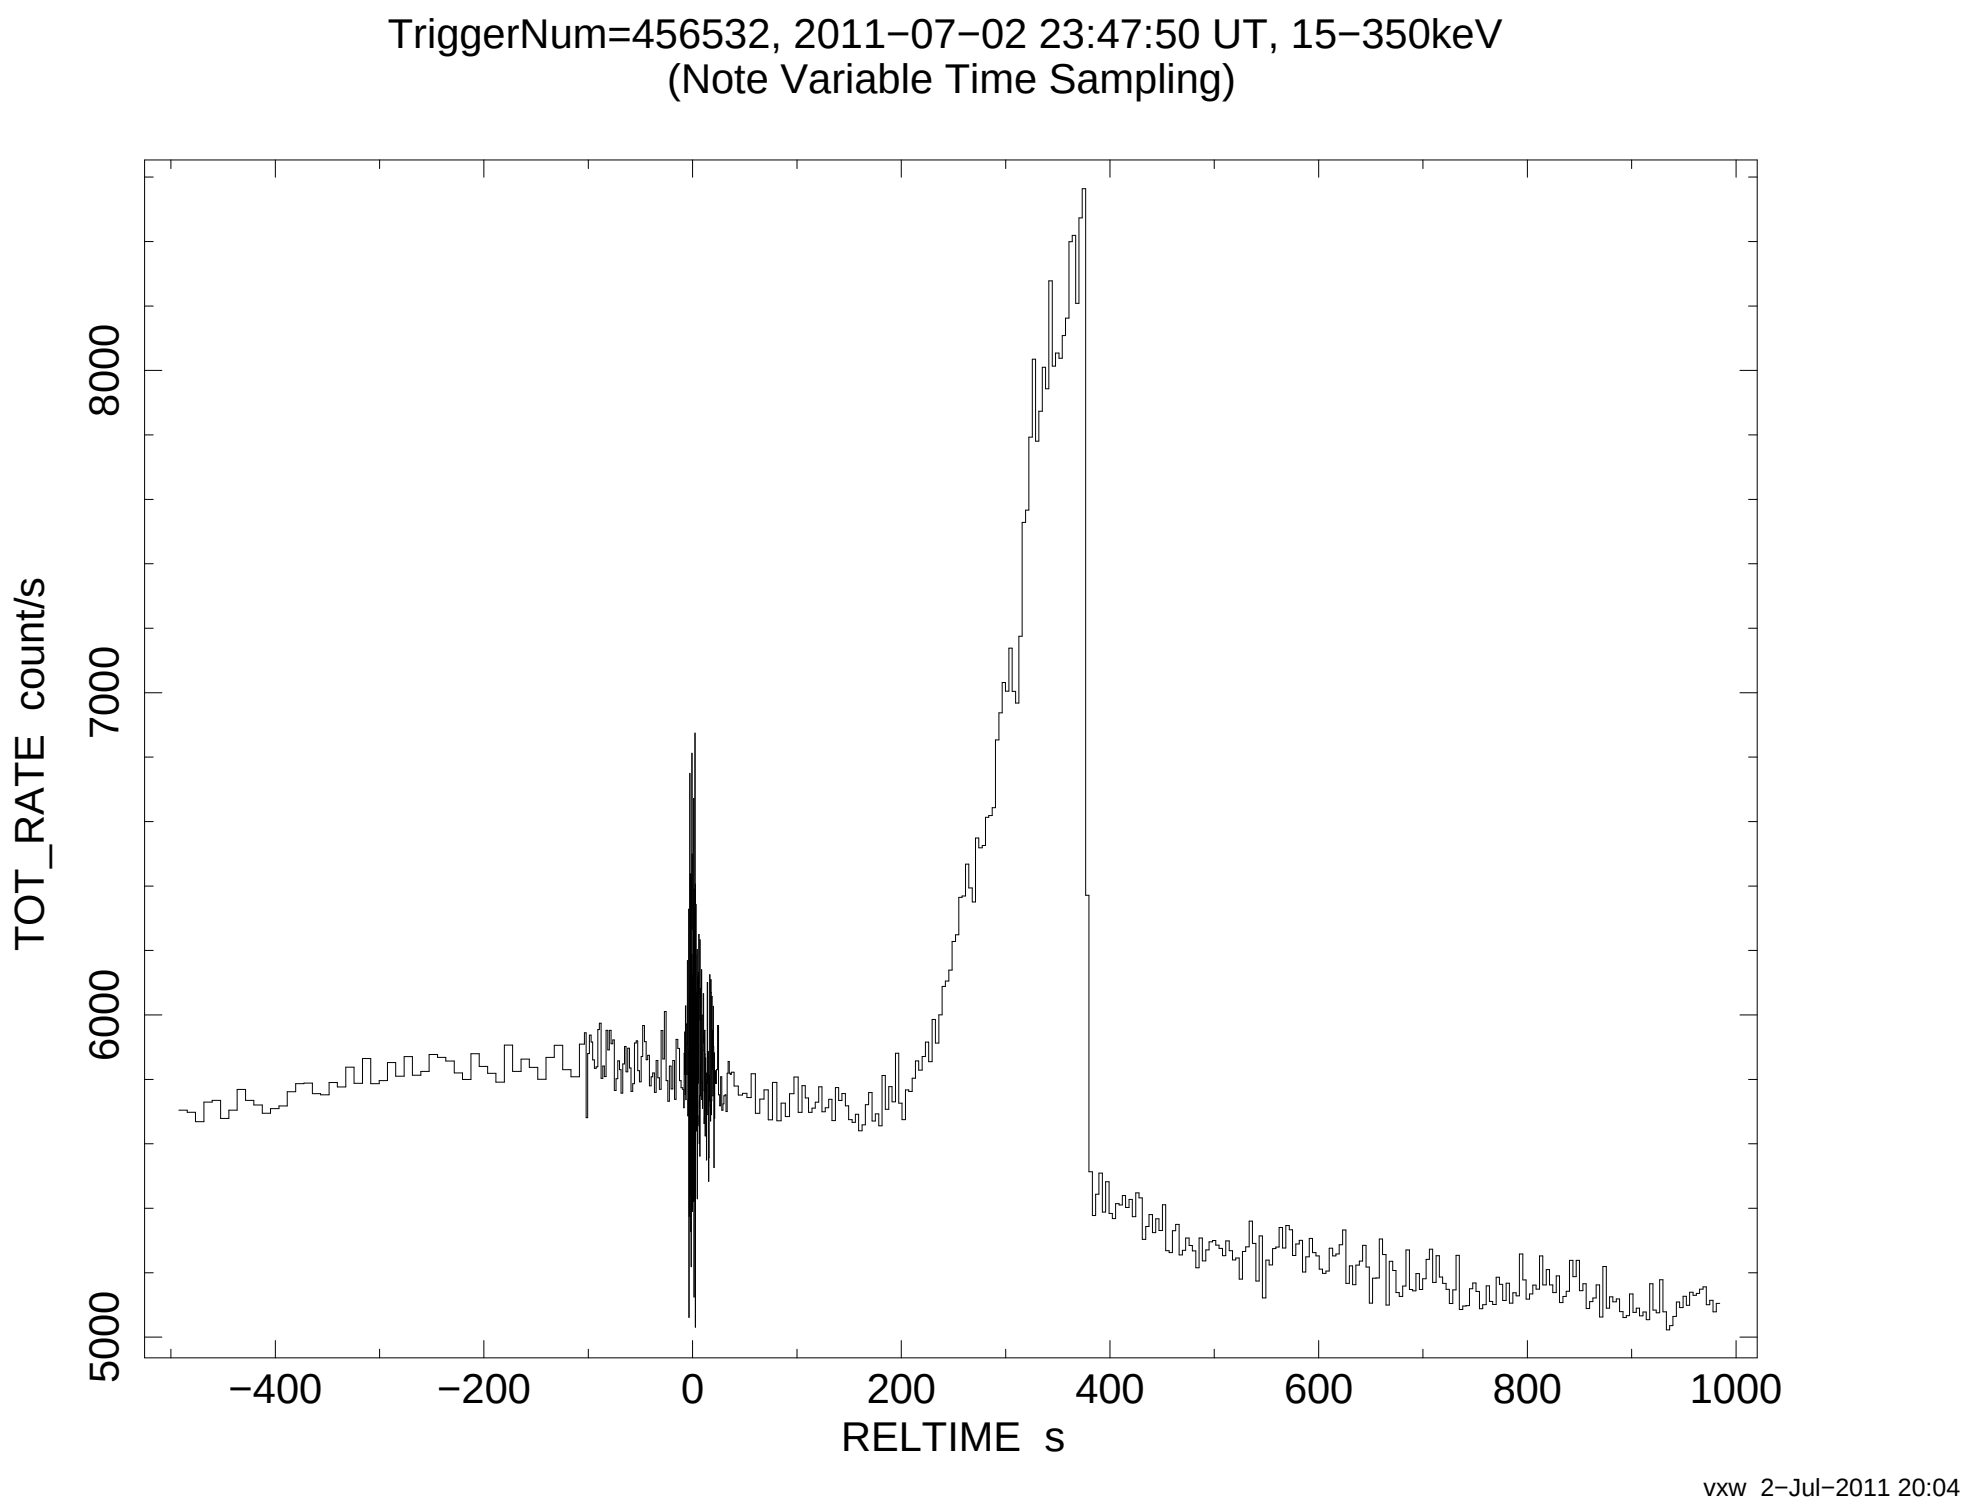
TriggerNum=456532, 2011−07−02 23:47:50 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
5000
6000
7000
8000
−400
−200
0
200
400
600
800
1000
RELTIME s
vxw 2−Jul−2011 20:04