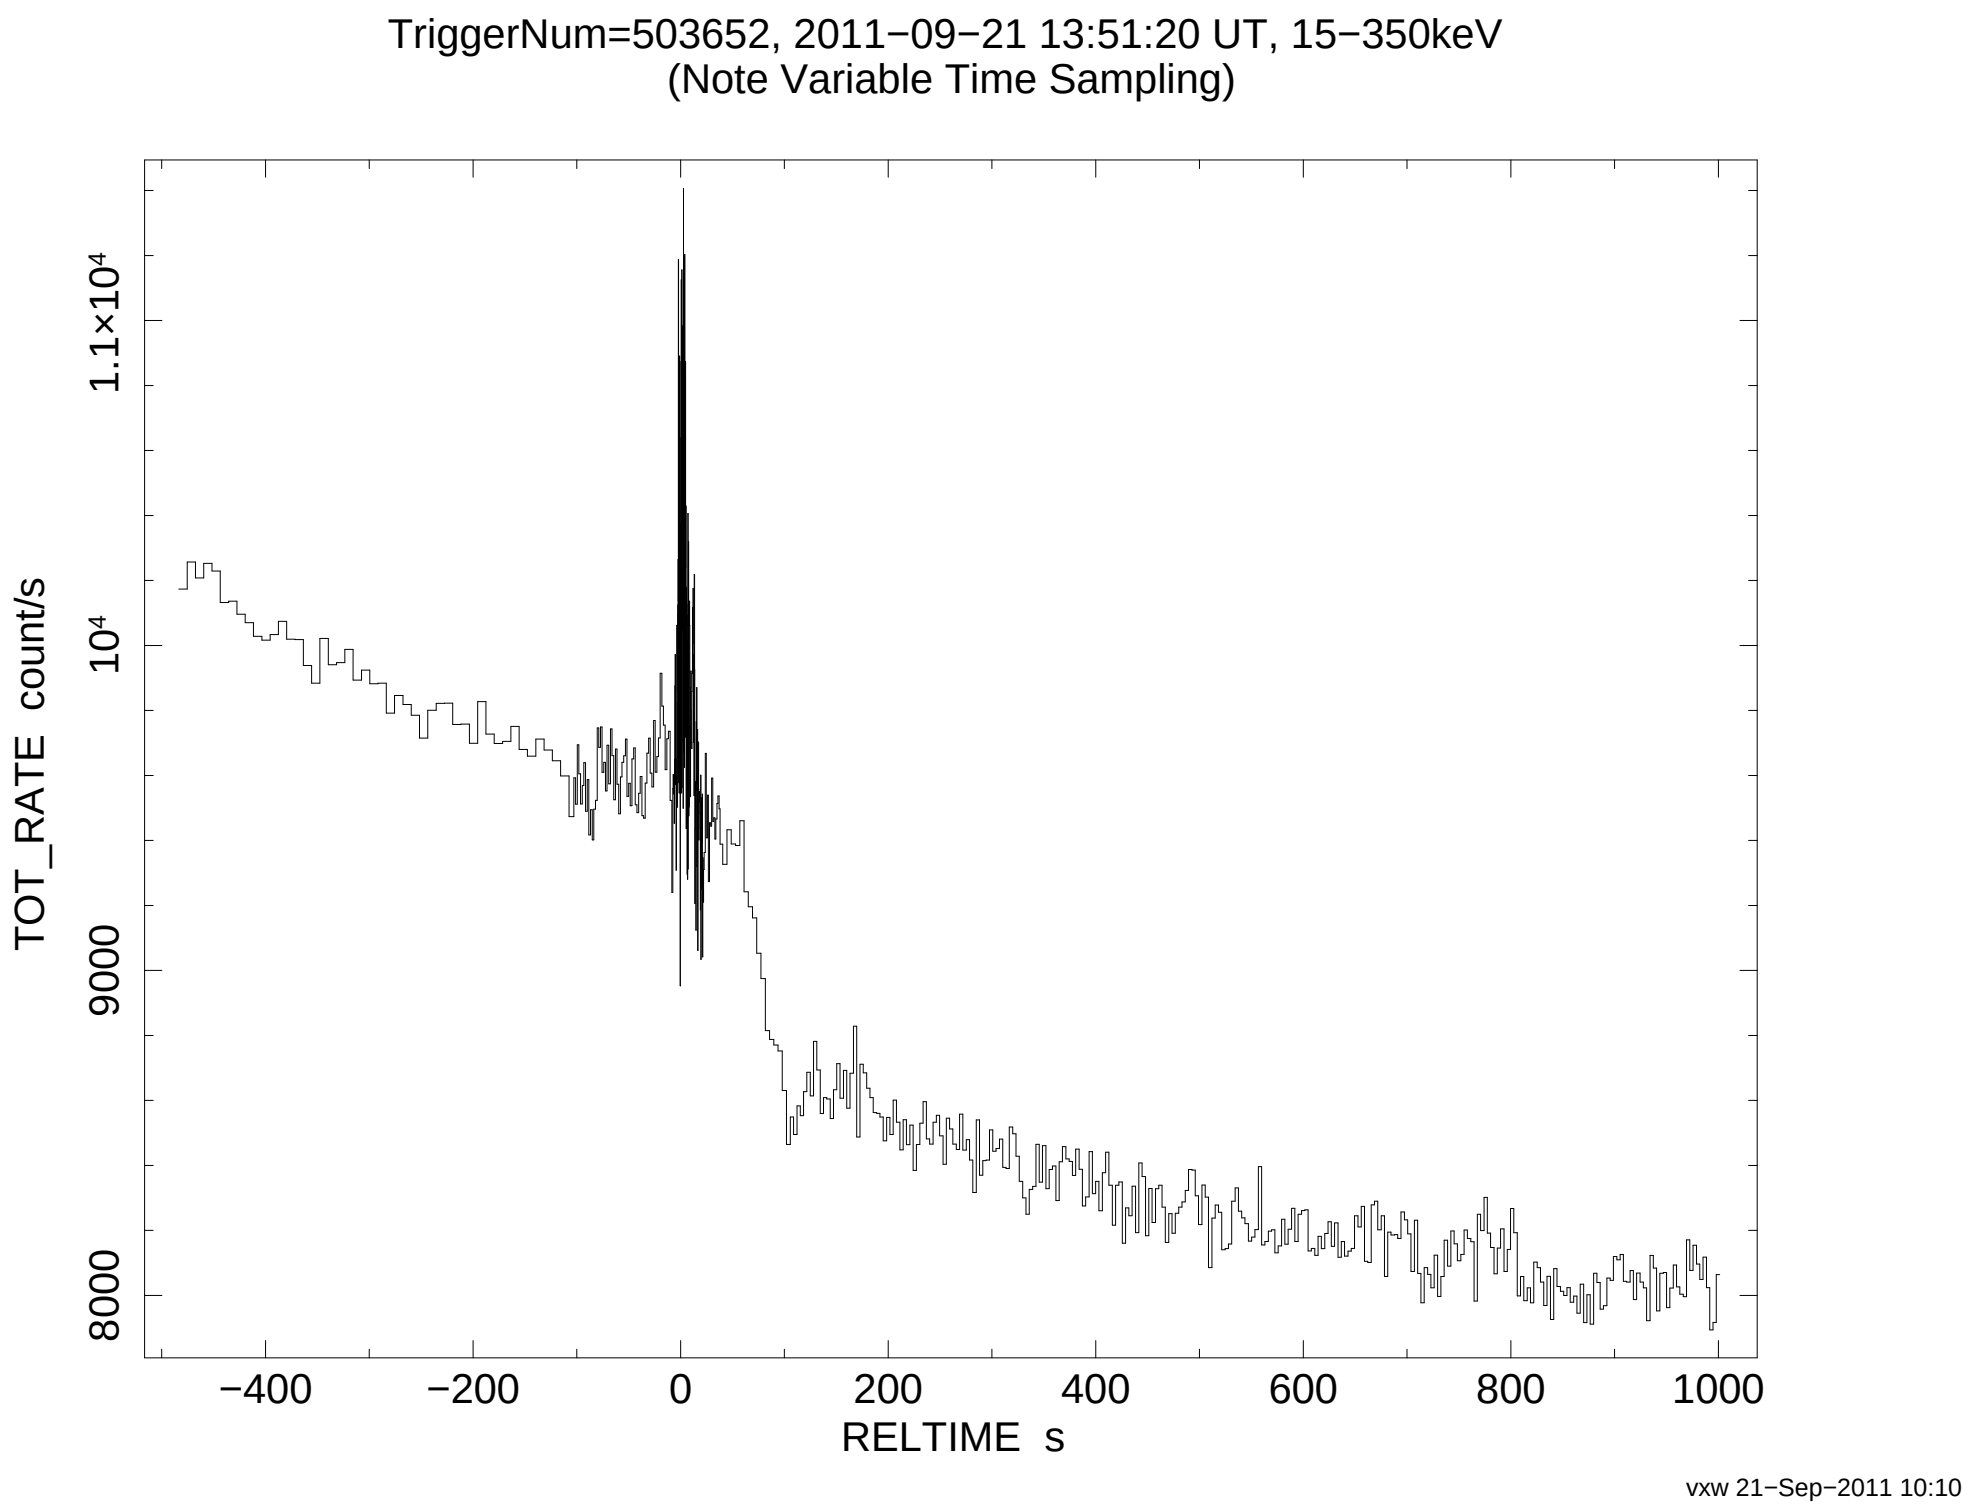
TriggerNum=503652, 2011−09−21 13:51:20 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
1.1×10⁴
10⁴
9000
8000
−400
−200
0
200
400
600
800
1000
RELTIME s
vxw 21−Sep−2011 10:10