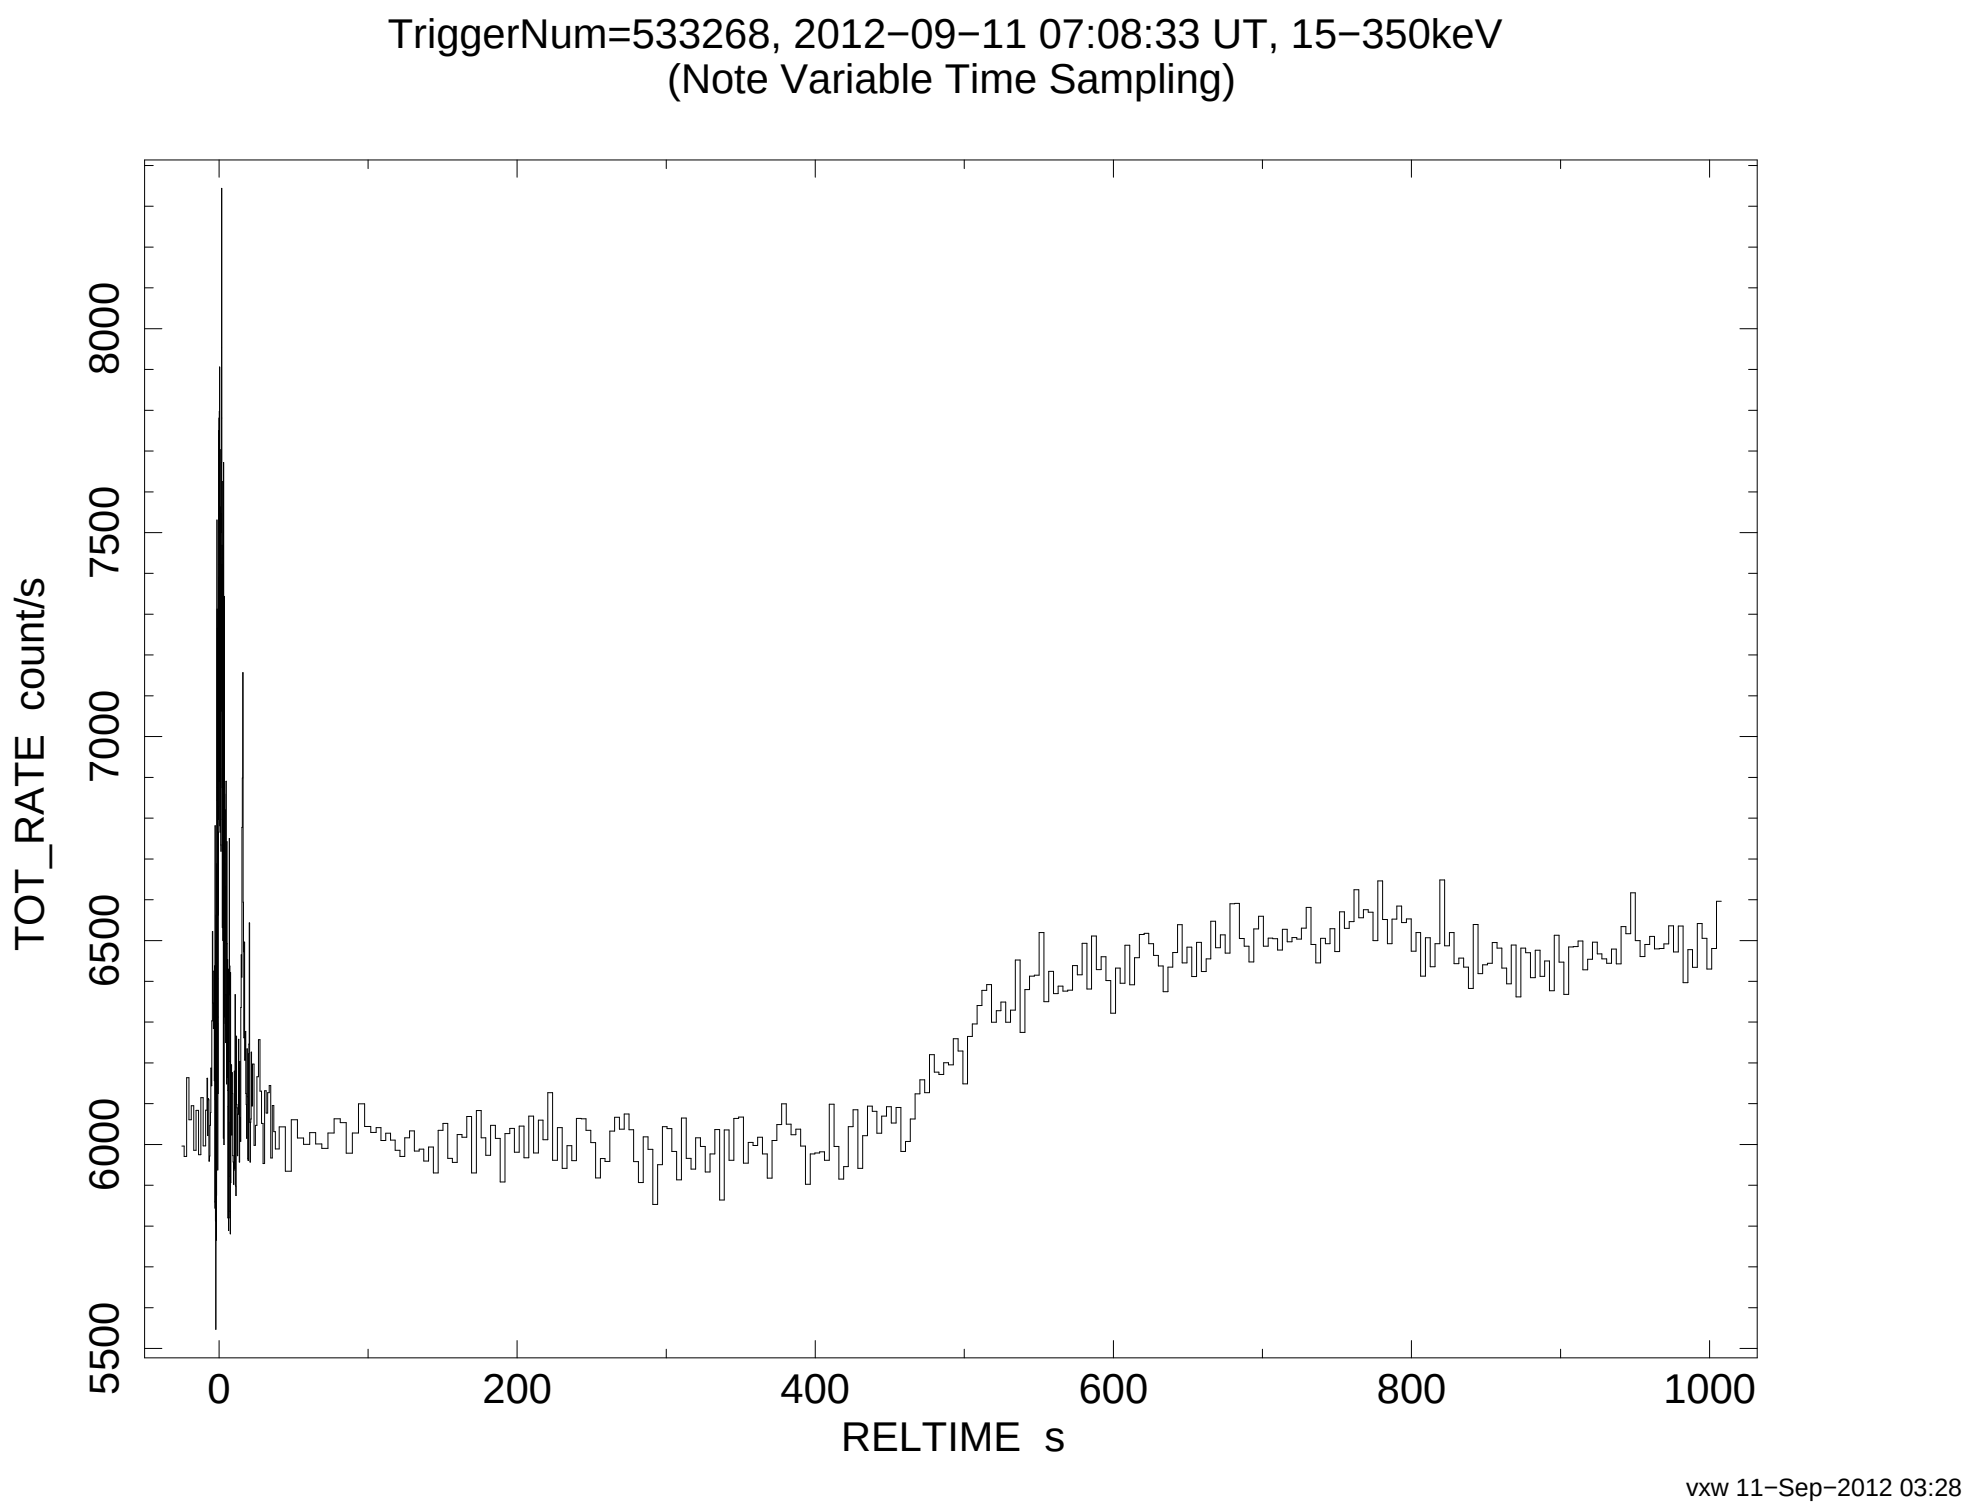
TriggerNum=533268, 2012−09−11 07:08:33 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
5500
6000
6500
7000
7500
8000
0
200
400
600
800
1000
RELTIME s
vxw 11−Sep−2012 03:28