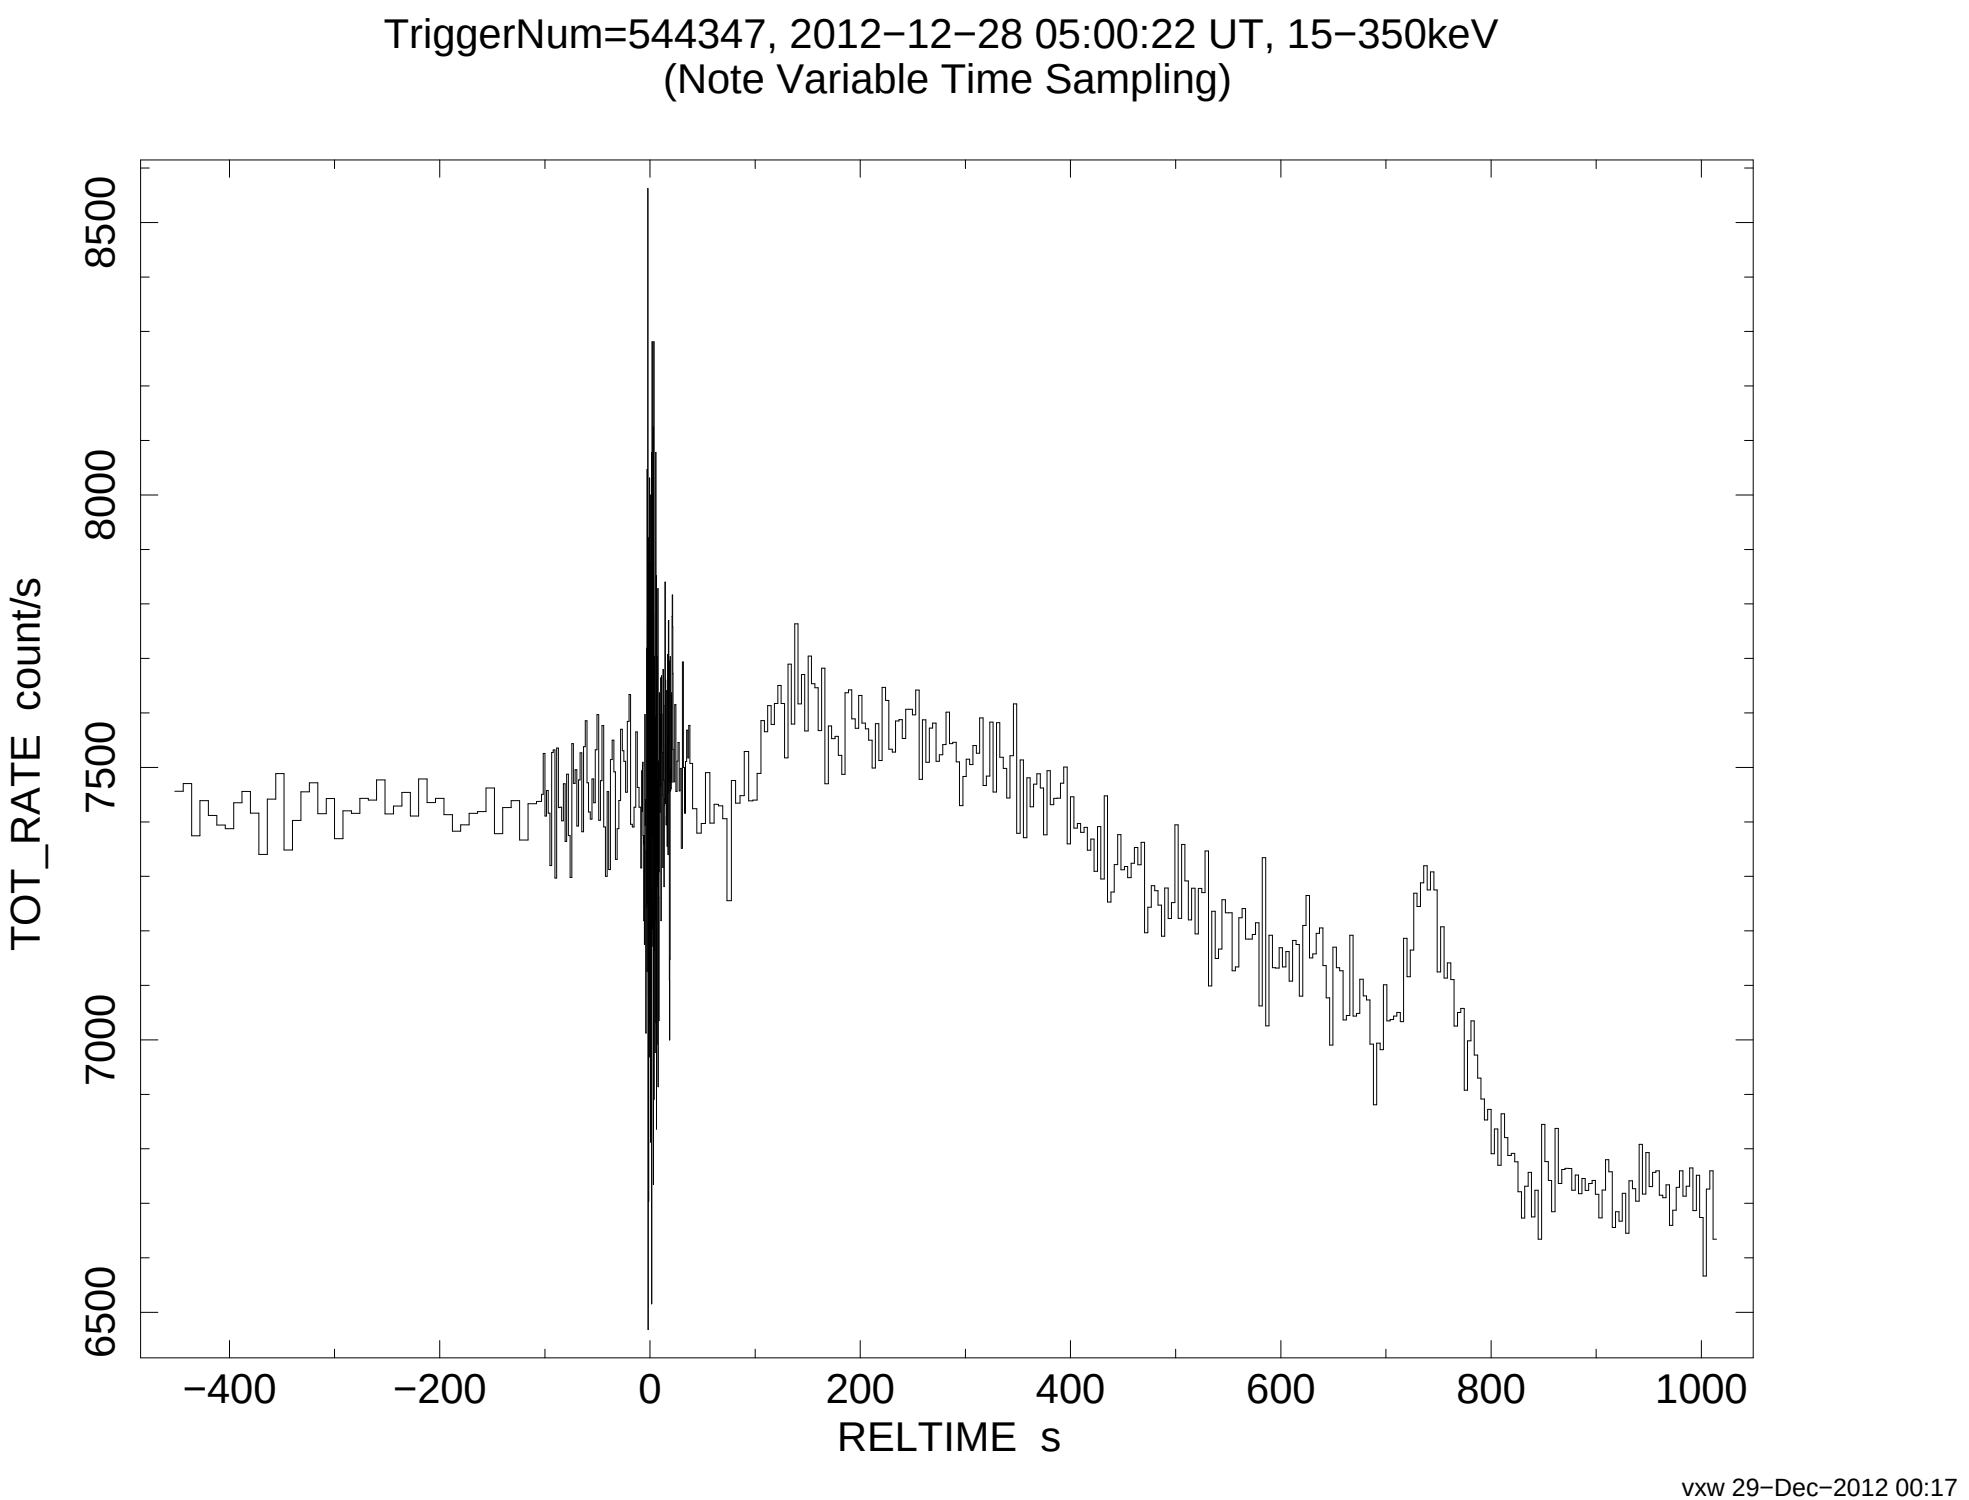
TriggerNum=544347, 2012−12−28 05:00:22 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8500
8000
7500
7000
6500
−400
−200
0
200
400
600
800
1000
RELTIME s
vxw 29−Dec−2012 00:17