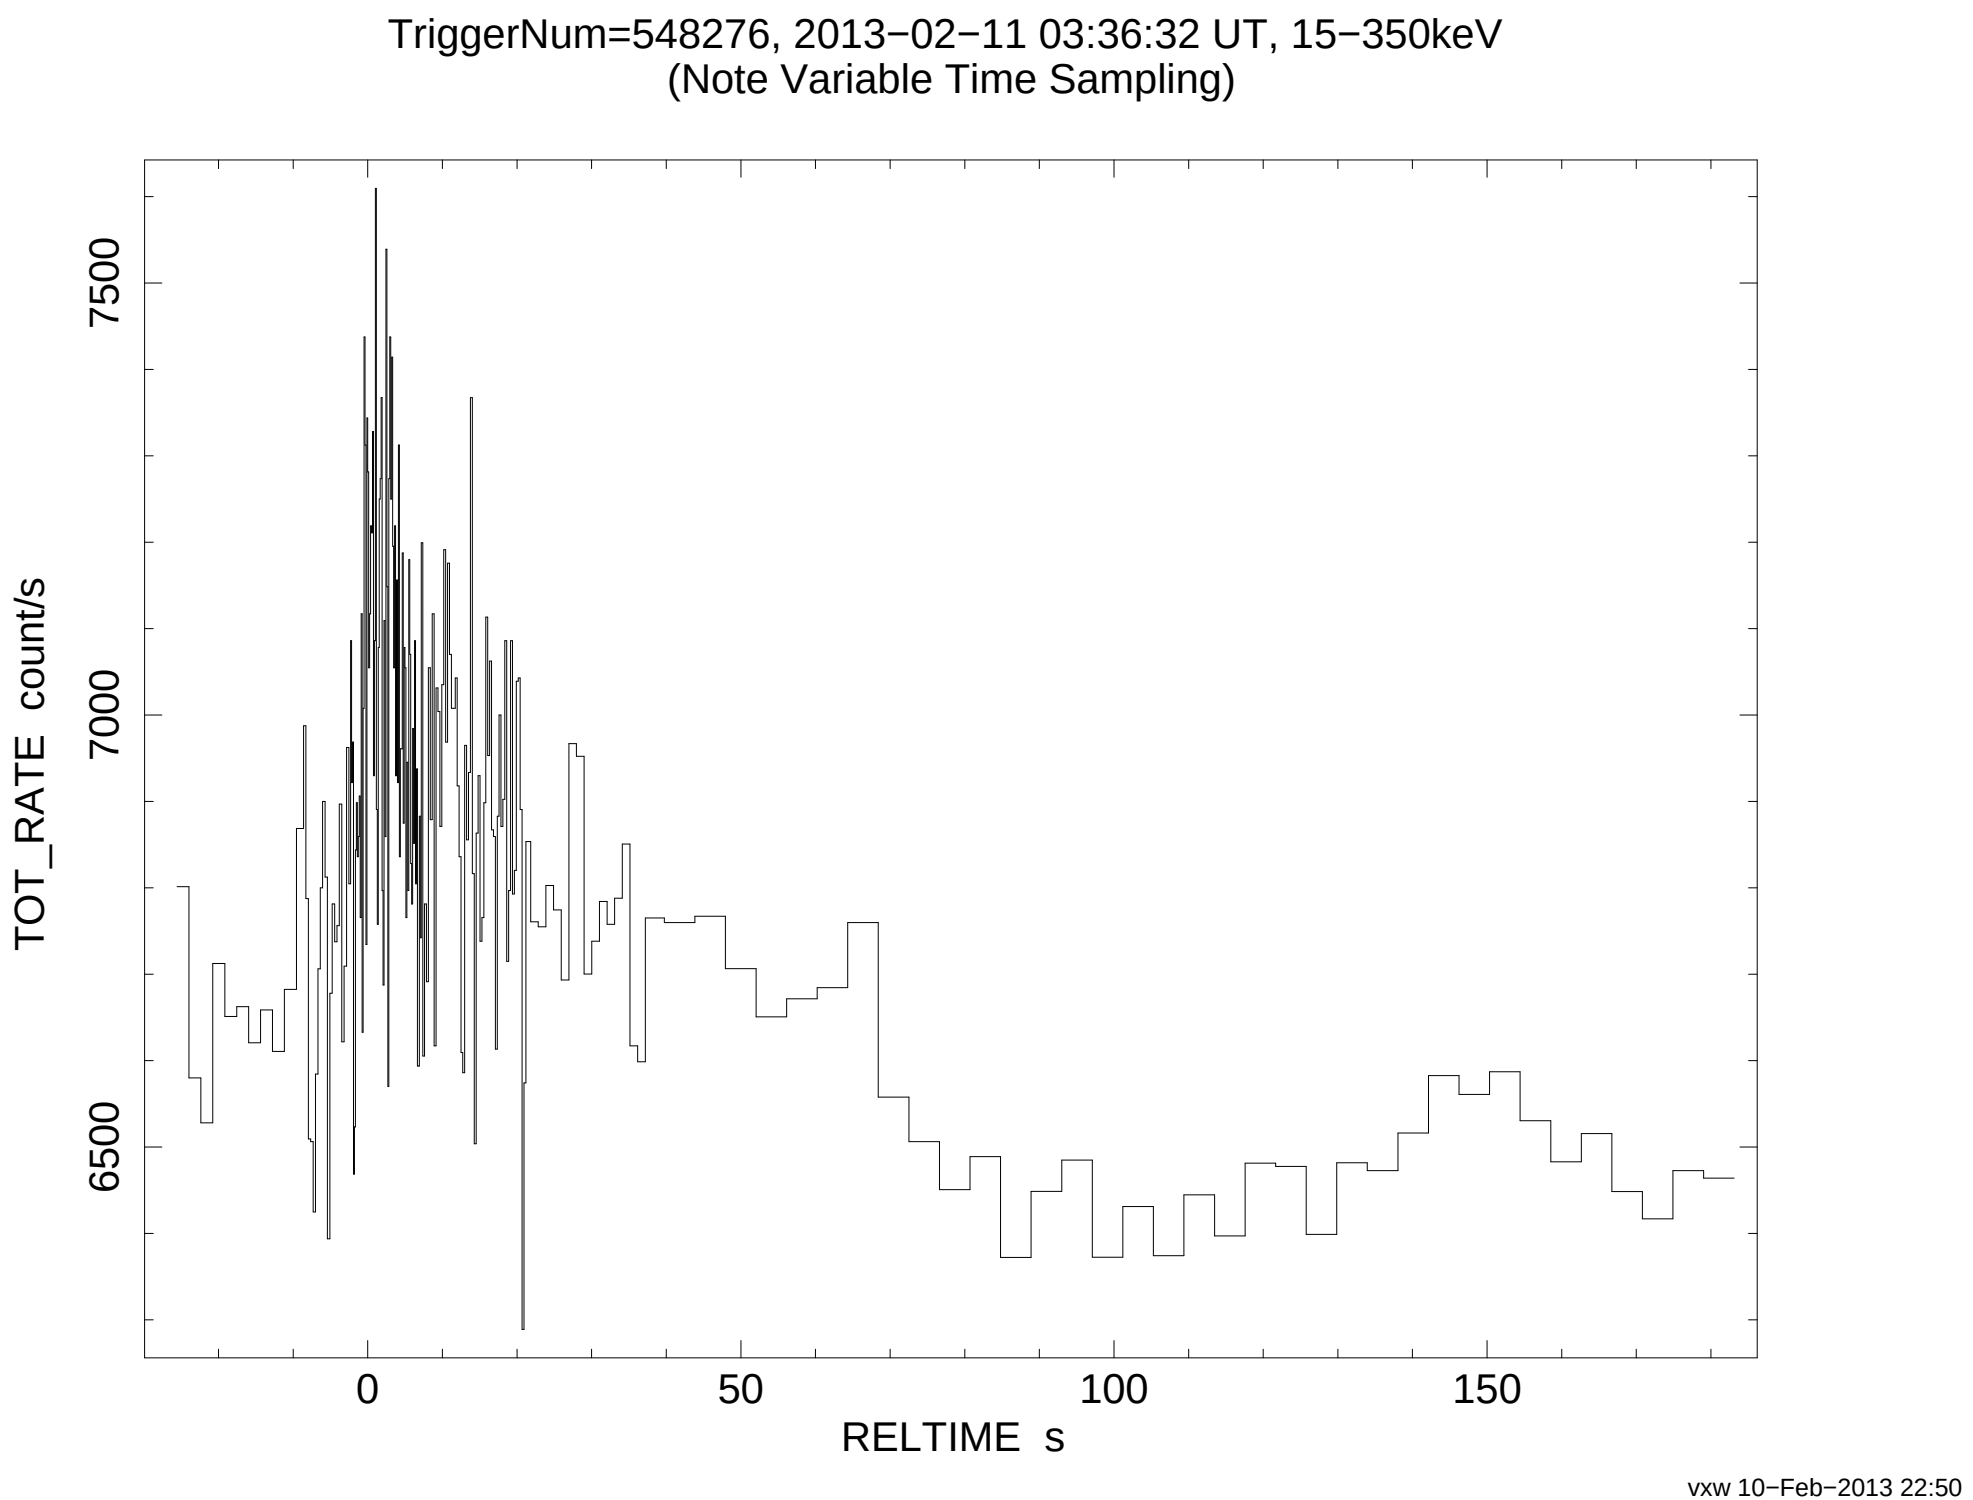
TriggerNum=548276, 2013−02−11 03:36:32 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7500
7000
6500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 10−Feb−2013 22:50