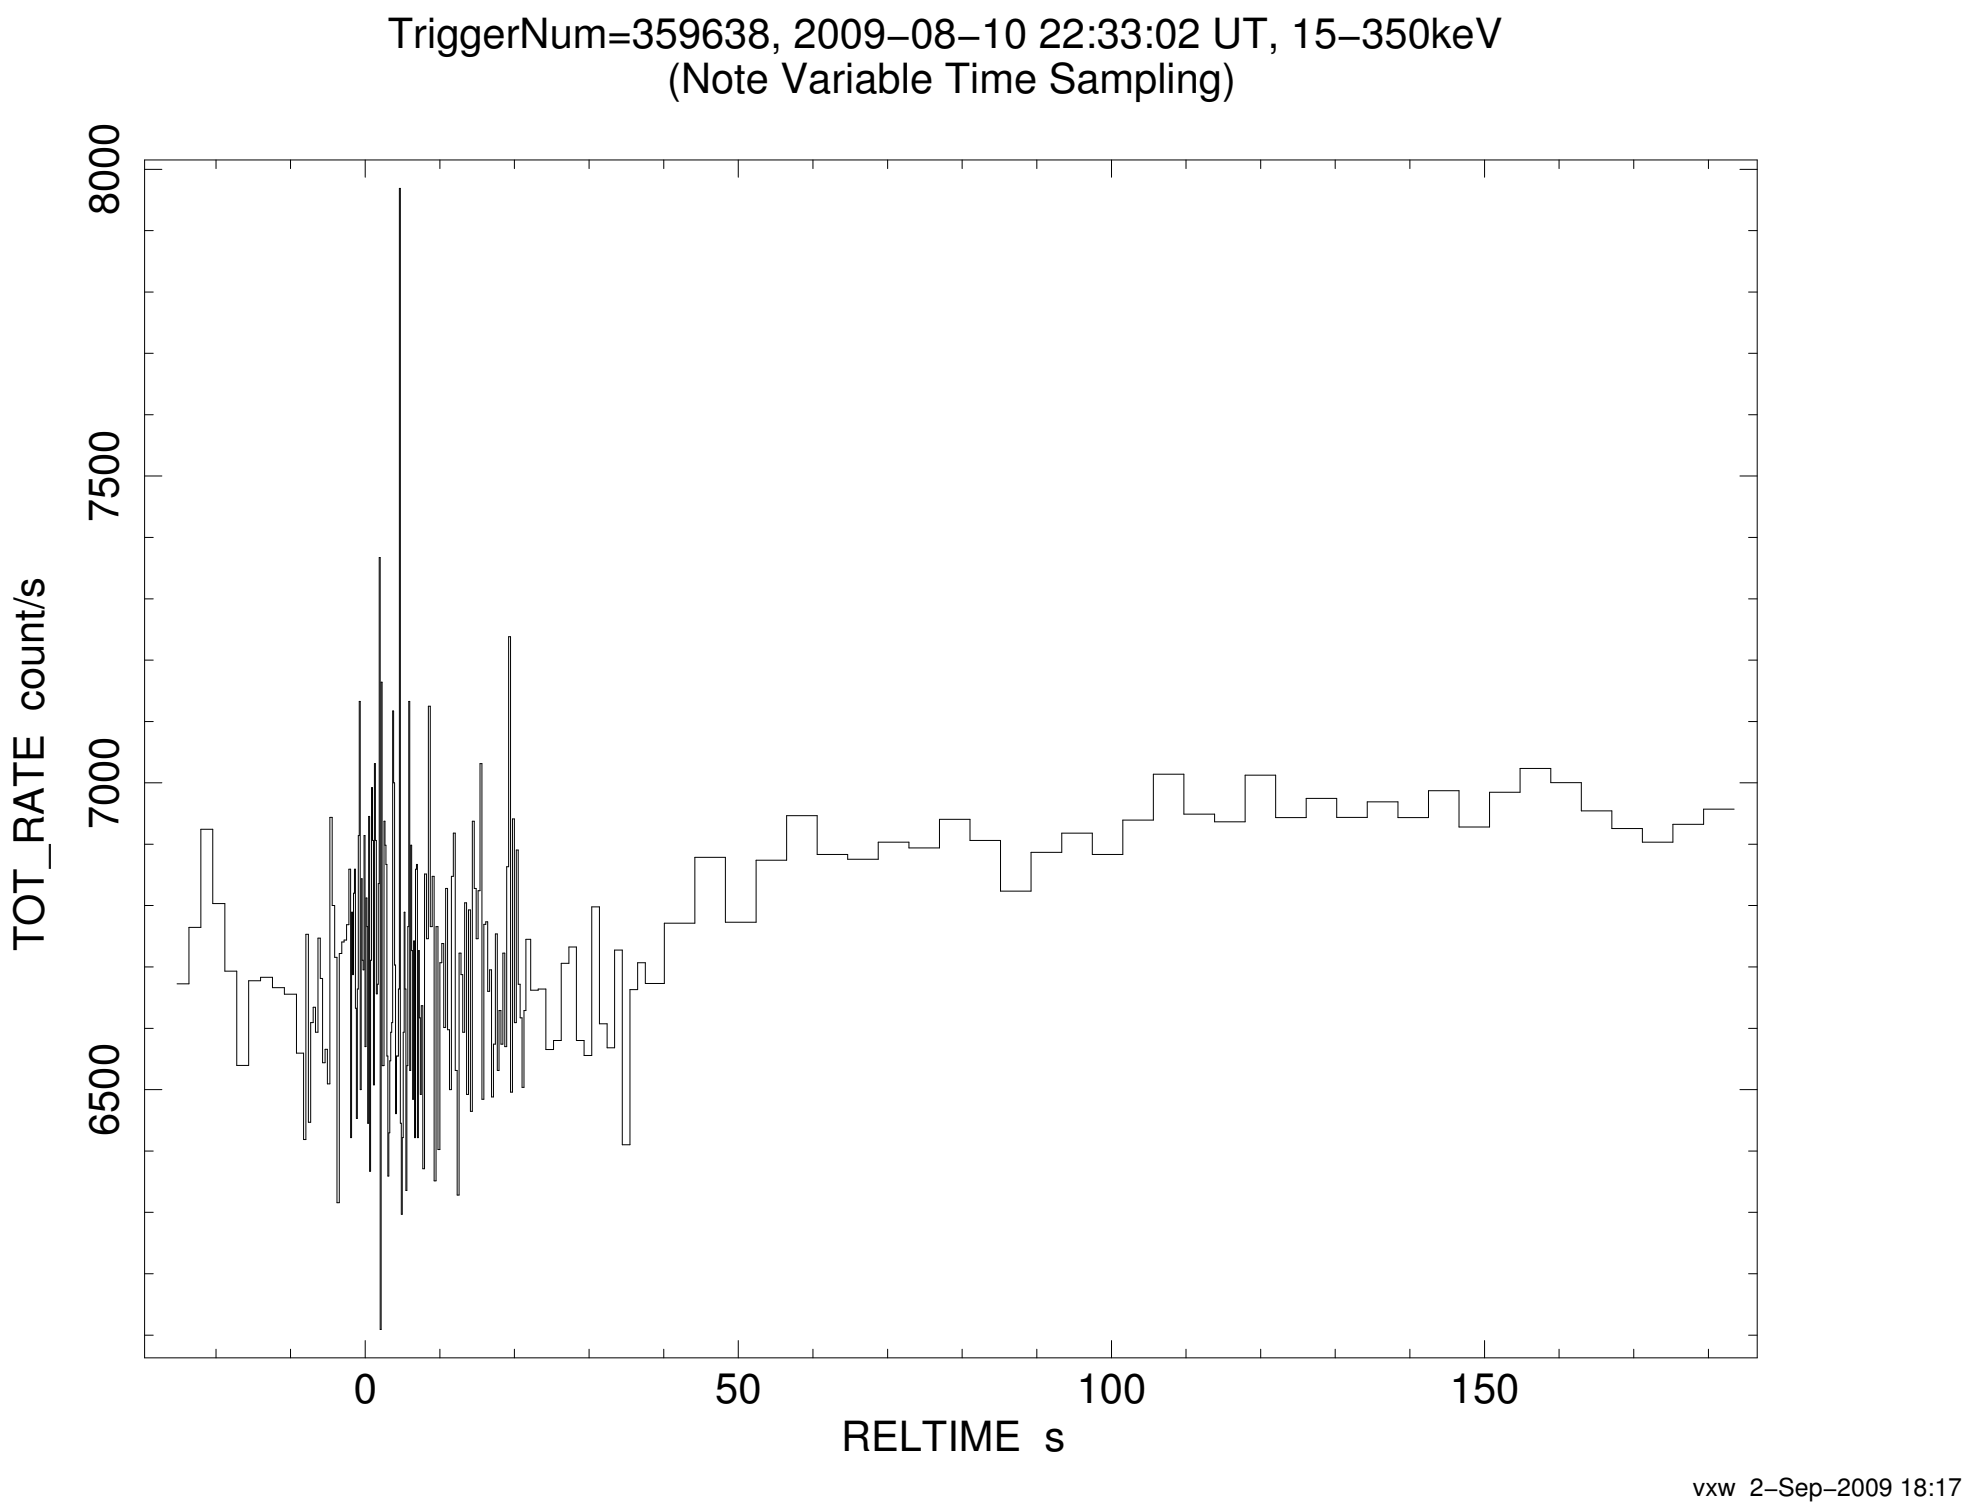
TriggerNum=359638, 2009−08−10 22:33:02 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8000
7500
7000
6500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 2−Sep−2009 18:17