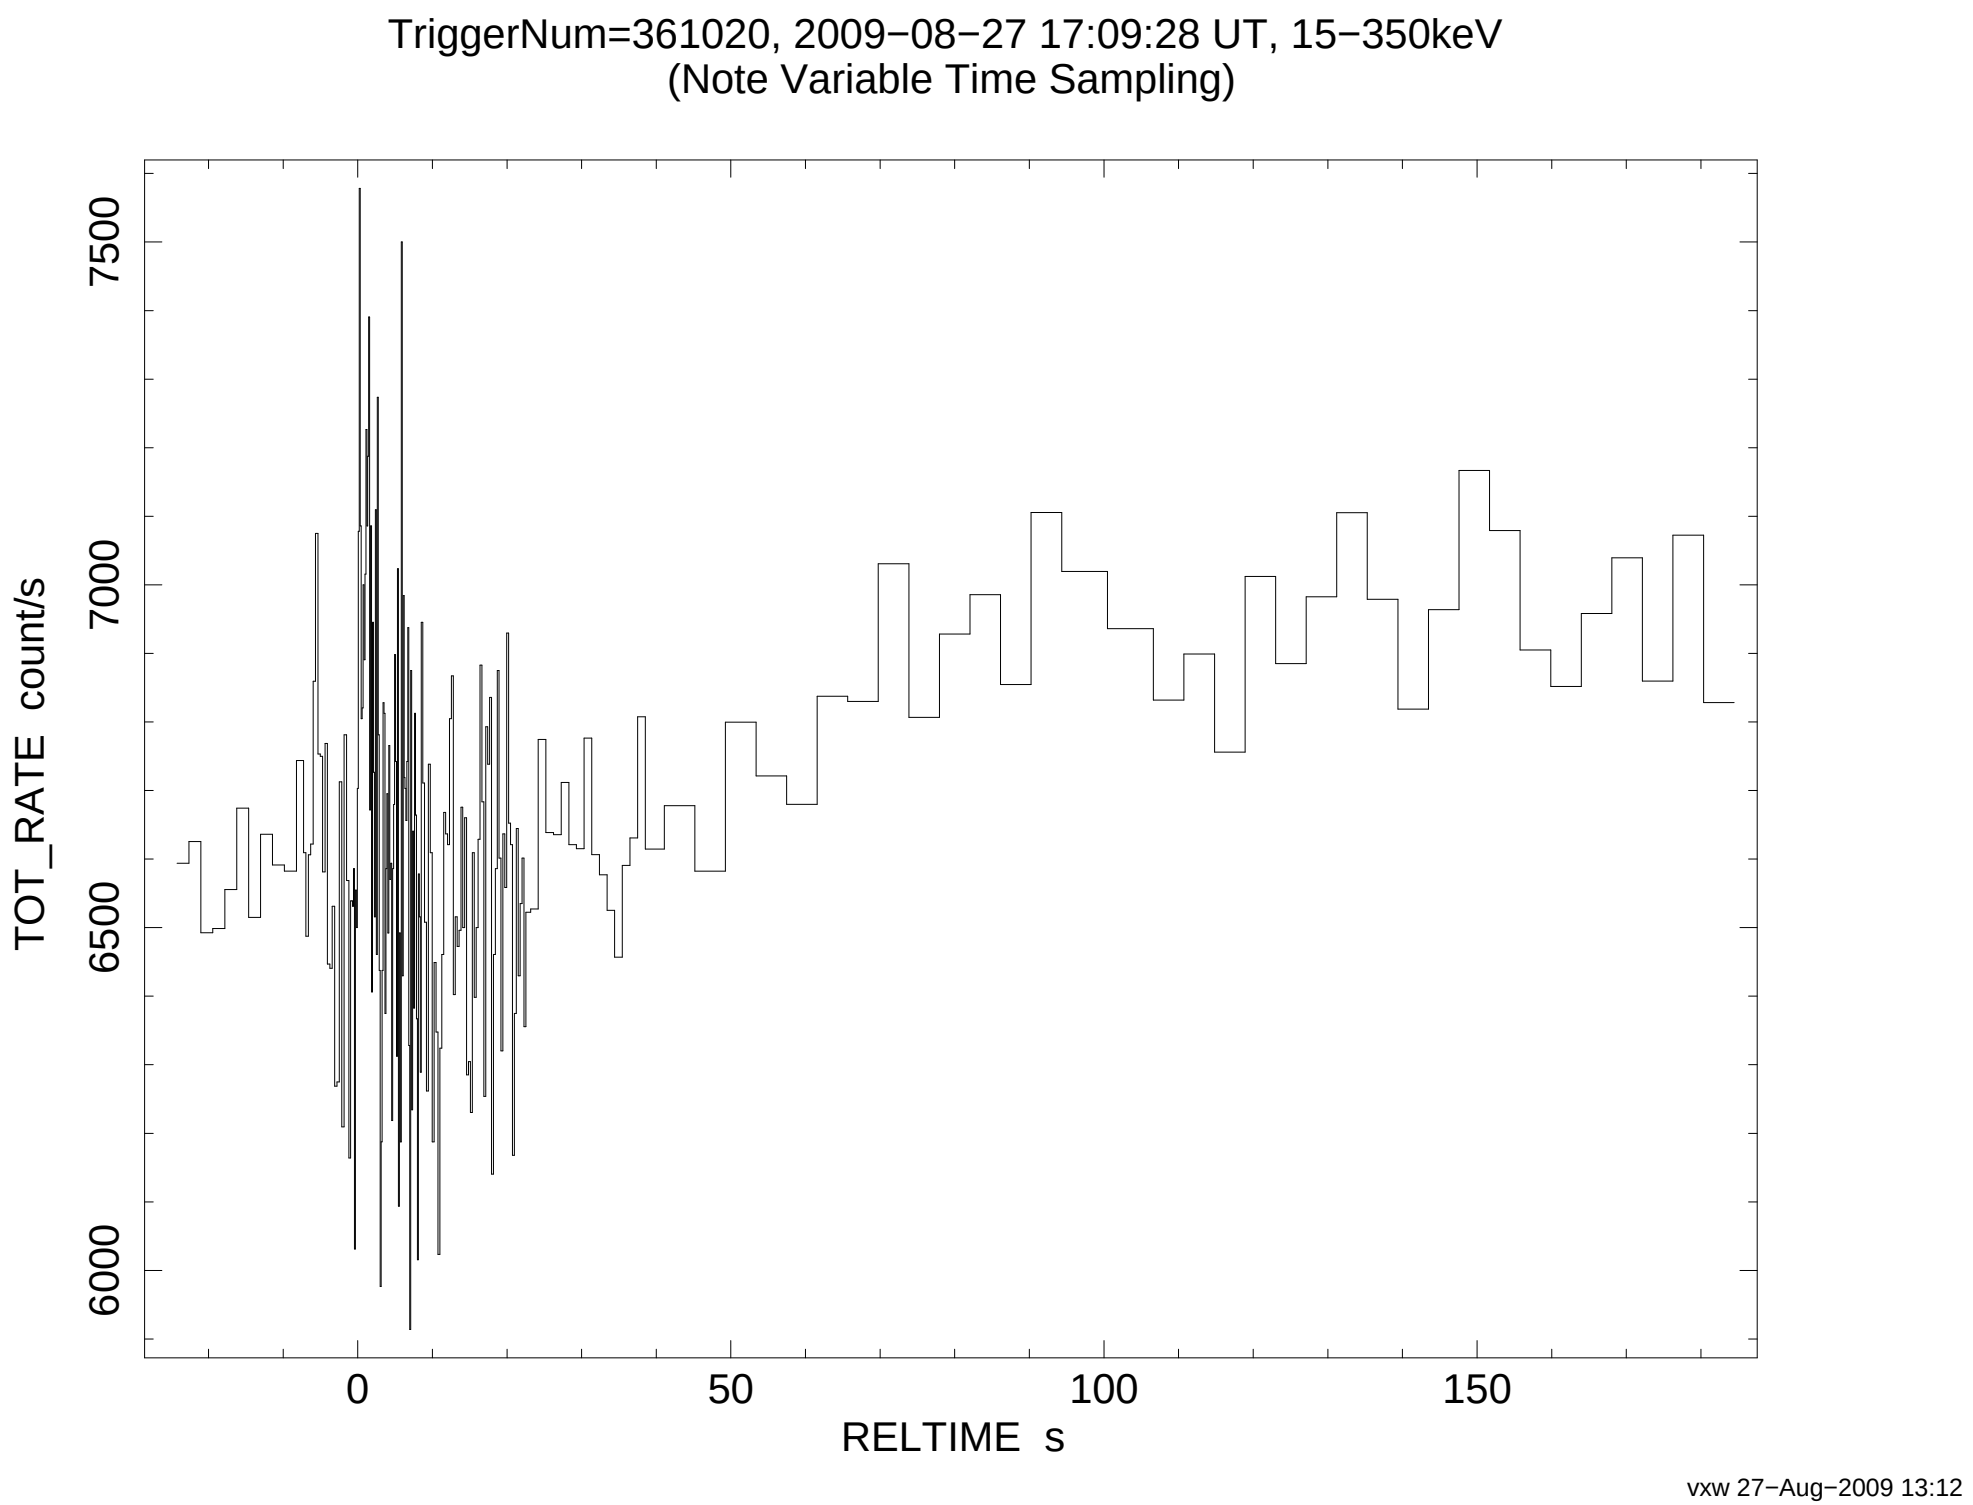
TriggerNum=361020, 2009−08−27 17:09:28 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7500
7000
6500
6000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 27−Aug−2009 13:12