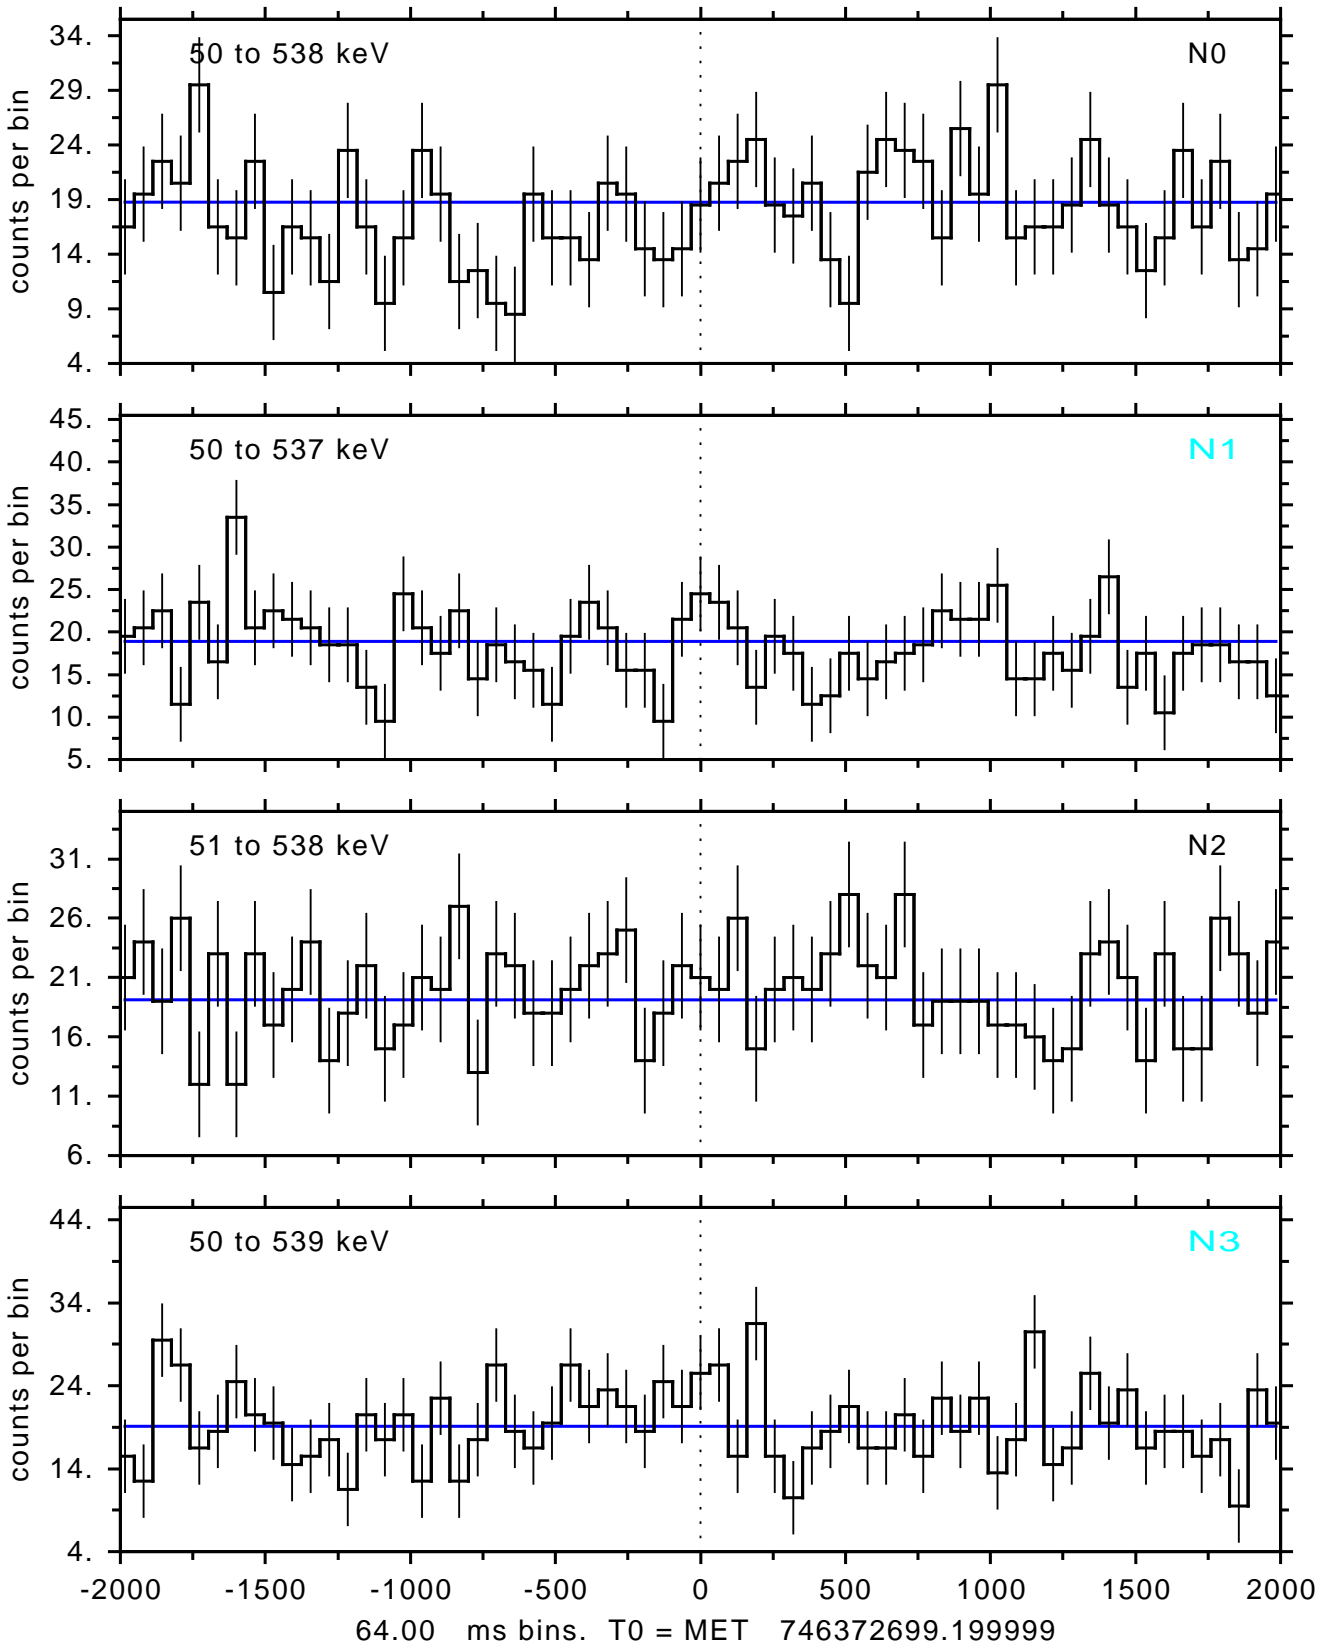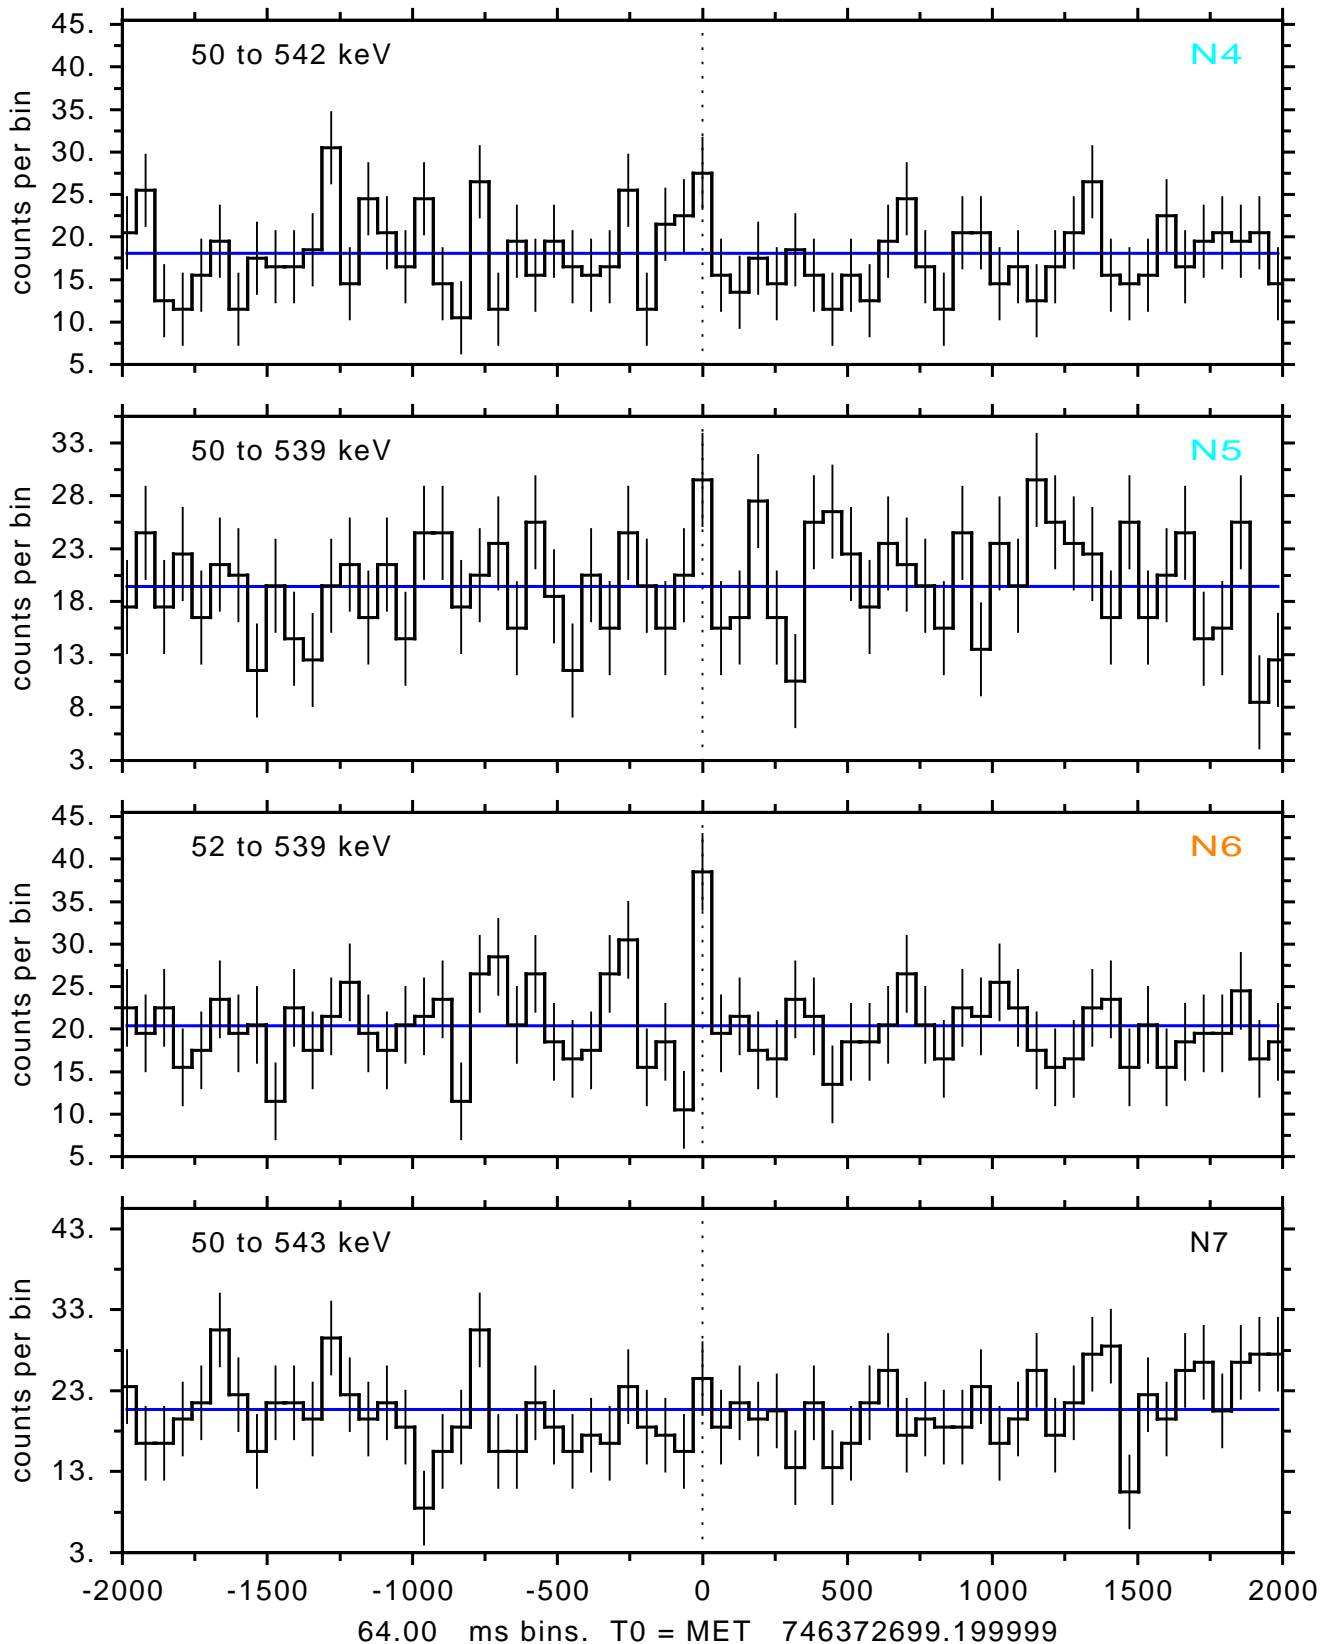sGRB ver 120f of 2022 Dec 3 run on 2024-08-26 11:50:07
T0 = 746372699.199999 = 2024-08-26 13:44:54.200000
Algr: 2: P02 of F0001: glg_tte_b0_240826_13z_v00

sGRB ver 120f of 2022 Dec 3 run on 2024-08-26 11:50:07
T0 = 746372699.199999 = 2024-08-26 13:44:54.200000
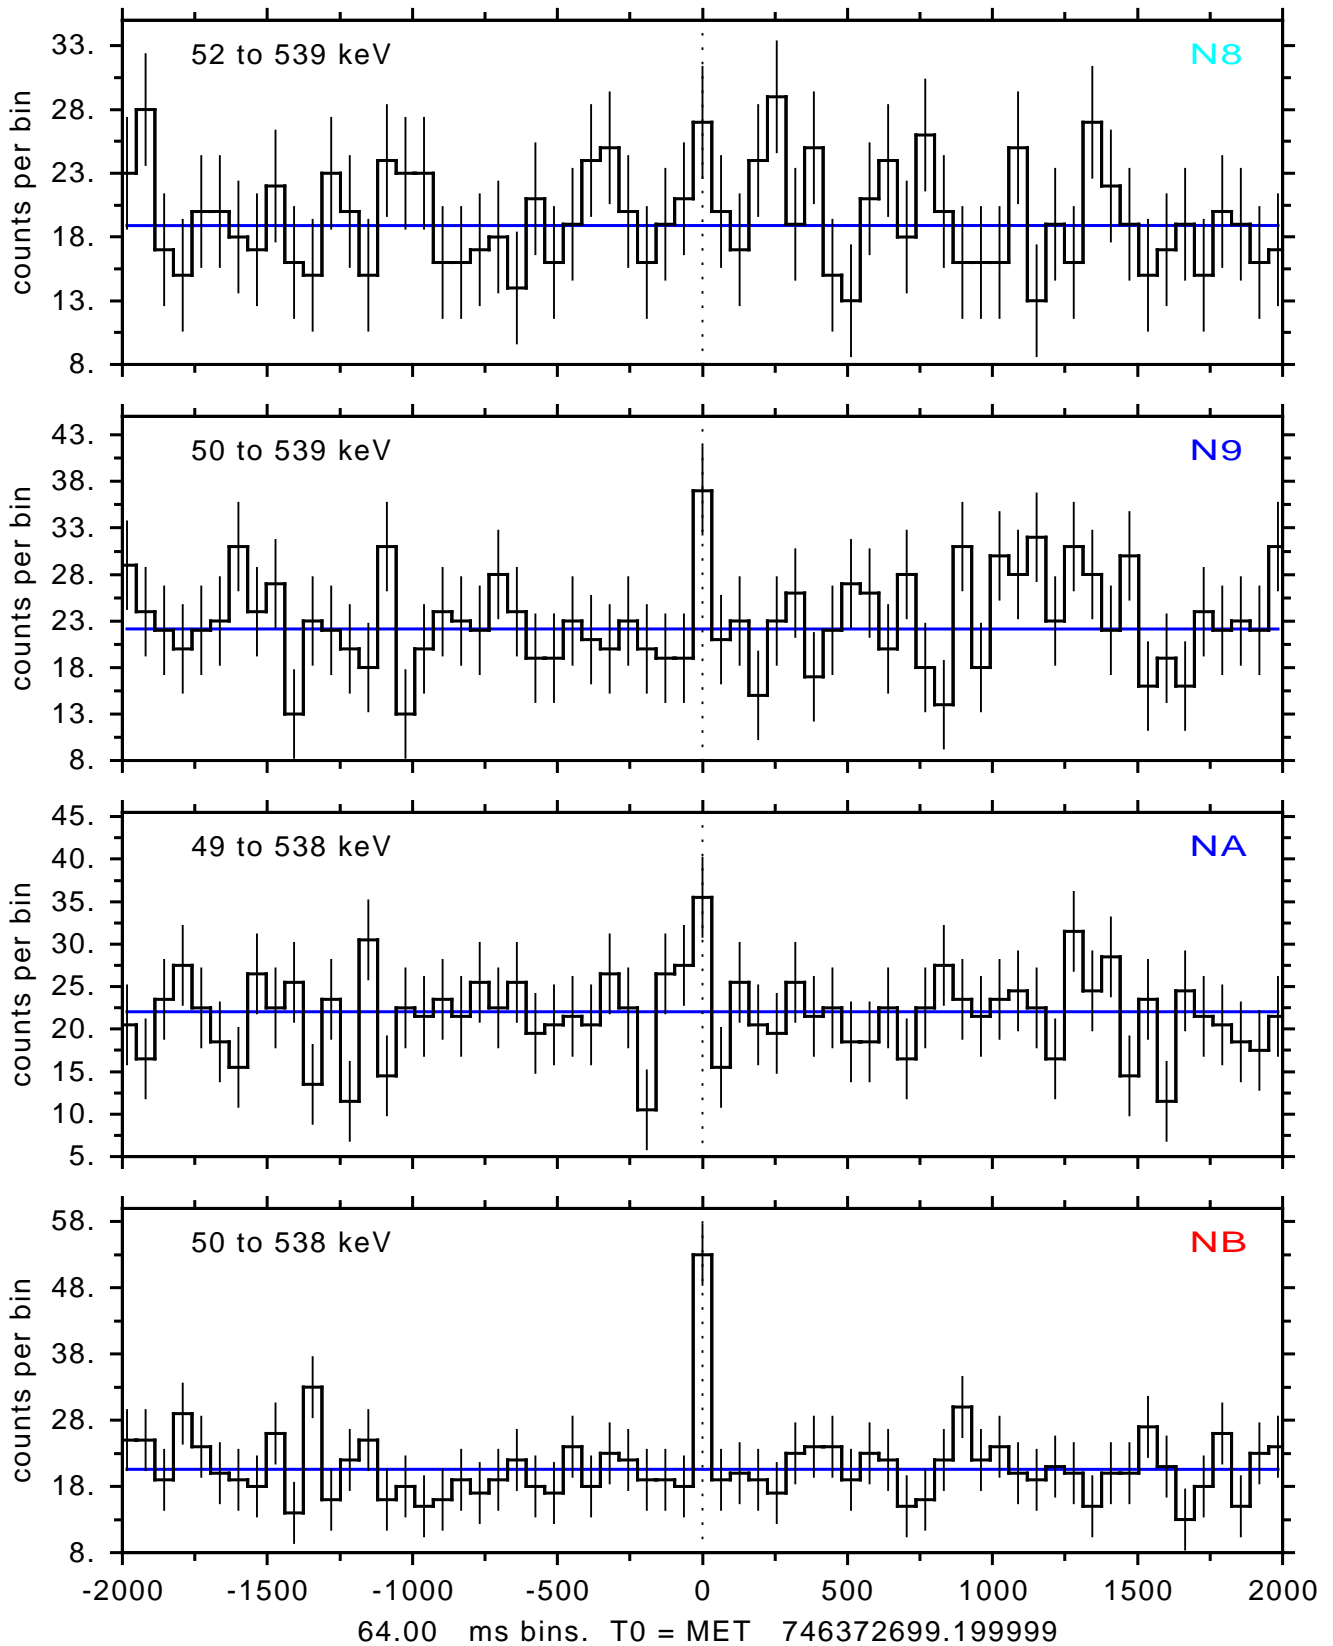Algr: 2: P02 of F0001: glg_tte_b0_240826_13z_v00

sGRB ver 120f of 2022 Dec 3 run on 2024-08-26 11:50:07
T0 = 746372699.199999 = 2024-08-26 13:44:54.200000
Algr: 2: P02 of F0001: glg_tte_b0_240826_13z_v00

N8

52 to 539 keV

counts per bin

N9

50 to 539 keV

counts per bin

NA

49 to 538 keV

counts per bin

NB

50 to 538 keV

counts per bin

64.00 ms bins. T0 = MET 746372699.199999

sGRB ver 120f of 2022 Dec 3 run on 2024-08-26 11:50:07
T0 = 746372699.199999 = 2024-08-26 13:44:54.200000
Algr: 2: P02 of F0001: glg_tte_b0_240826_13z_v00