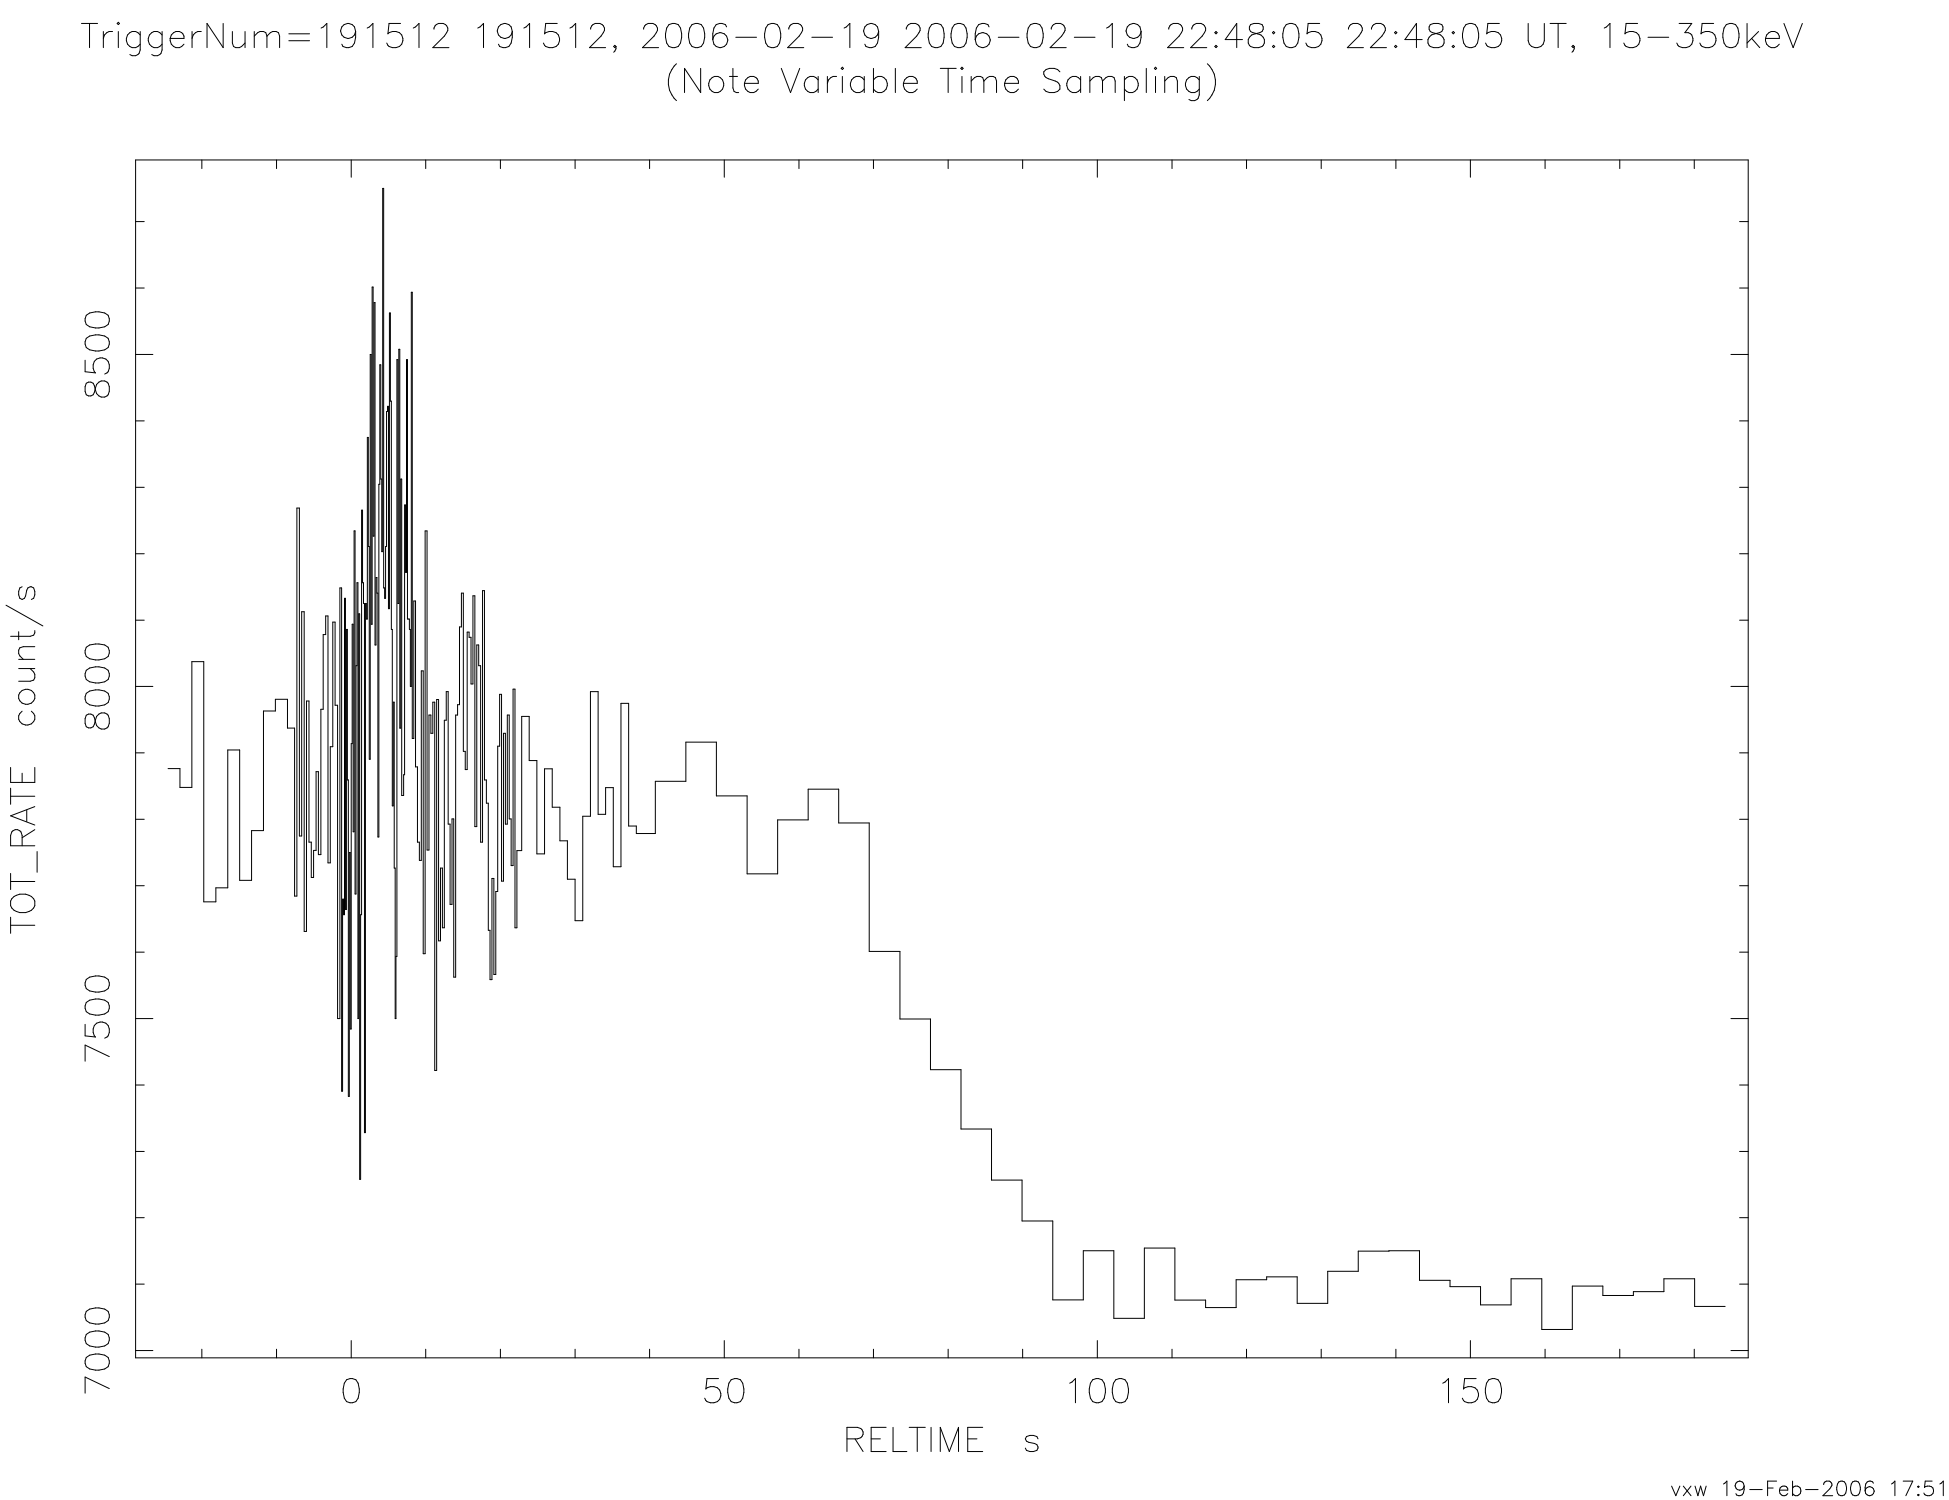
TriggerNum=191512 191512, 2006-02-19 2006-02-19 22:48:05 22:48:05 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7000
7500
8000
8500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 19-Feb-2006 17:51