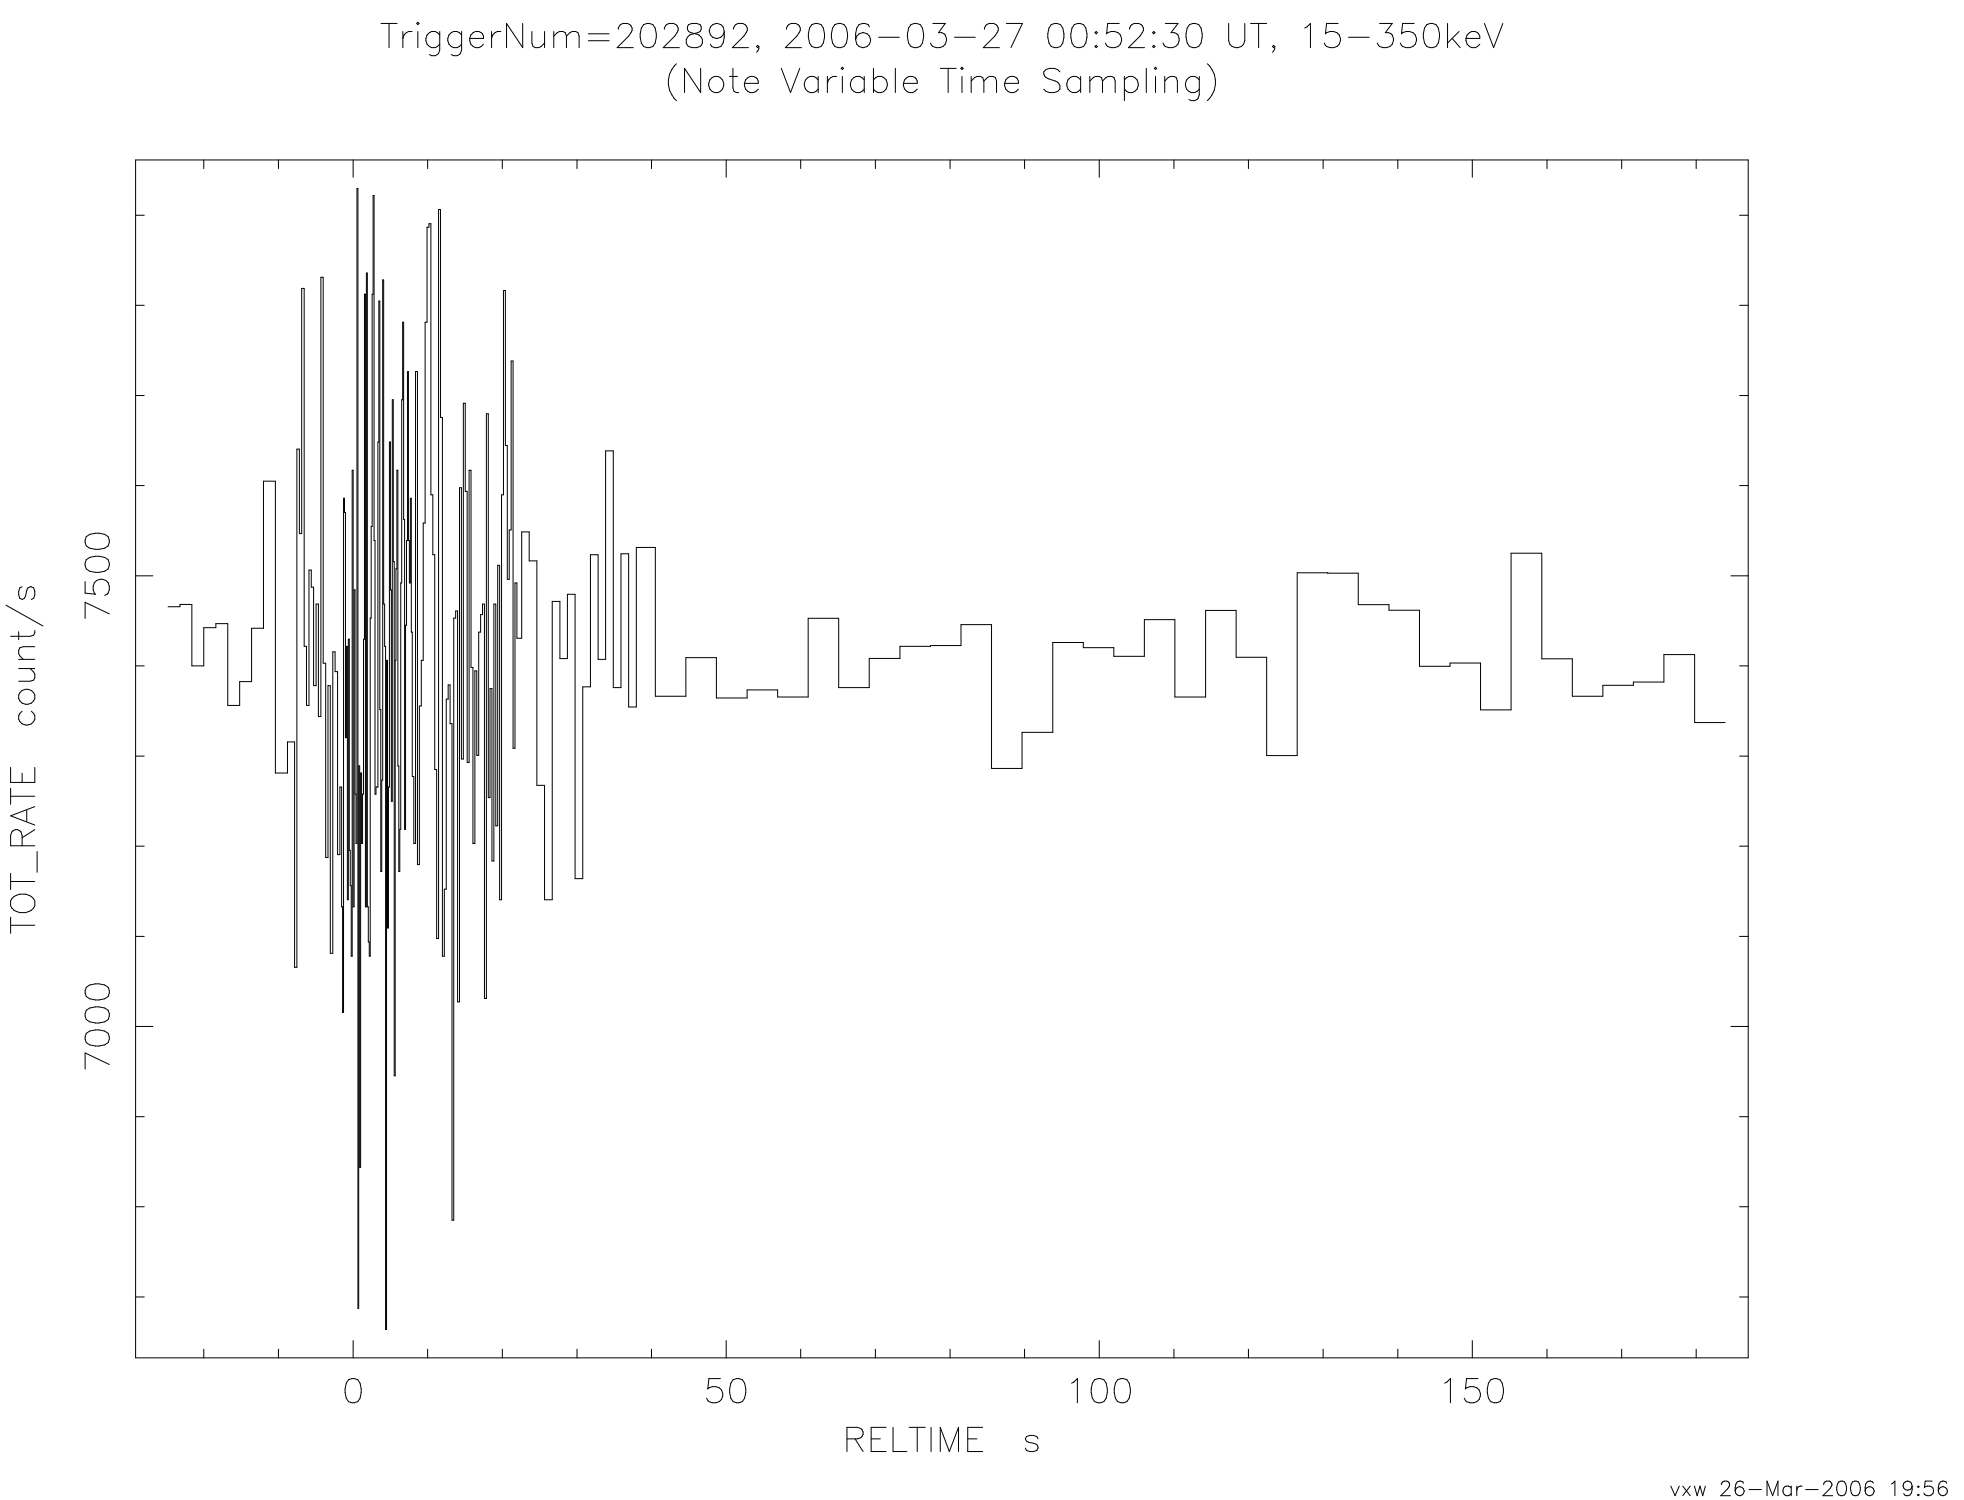
TriggerNum=202892, 2006-03-27 00:52:30 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7500
7000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 26-Mar-2006 19:56