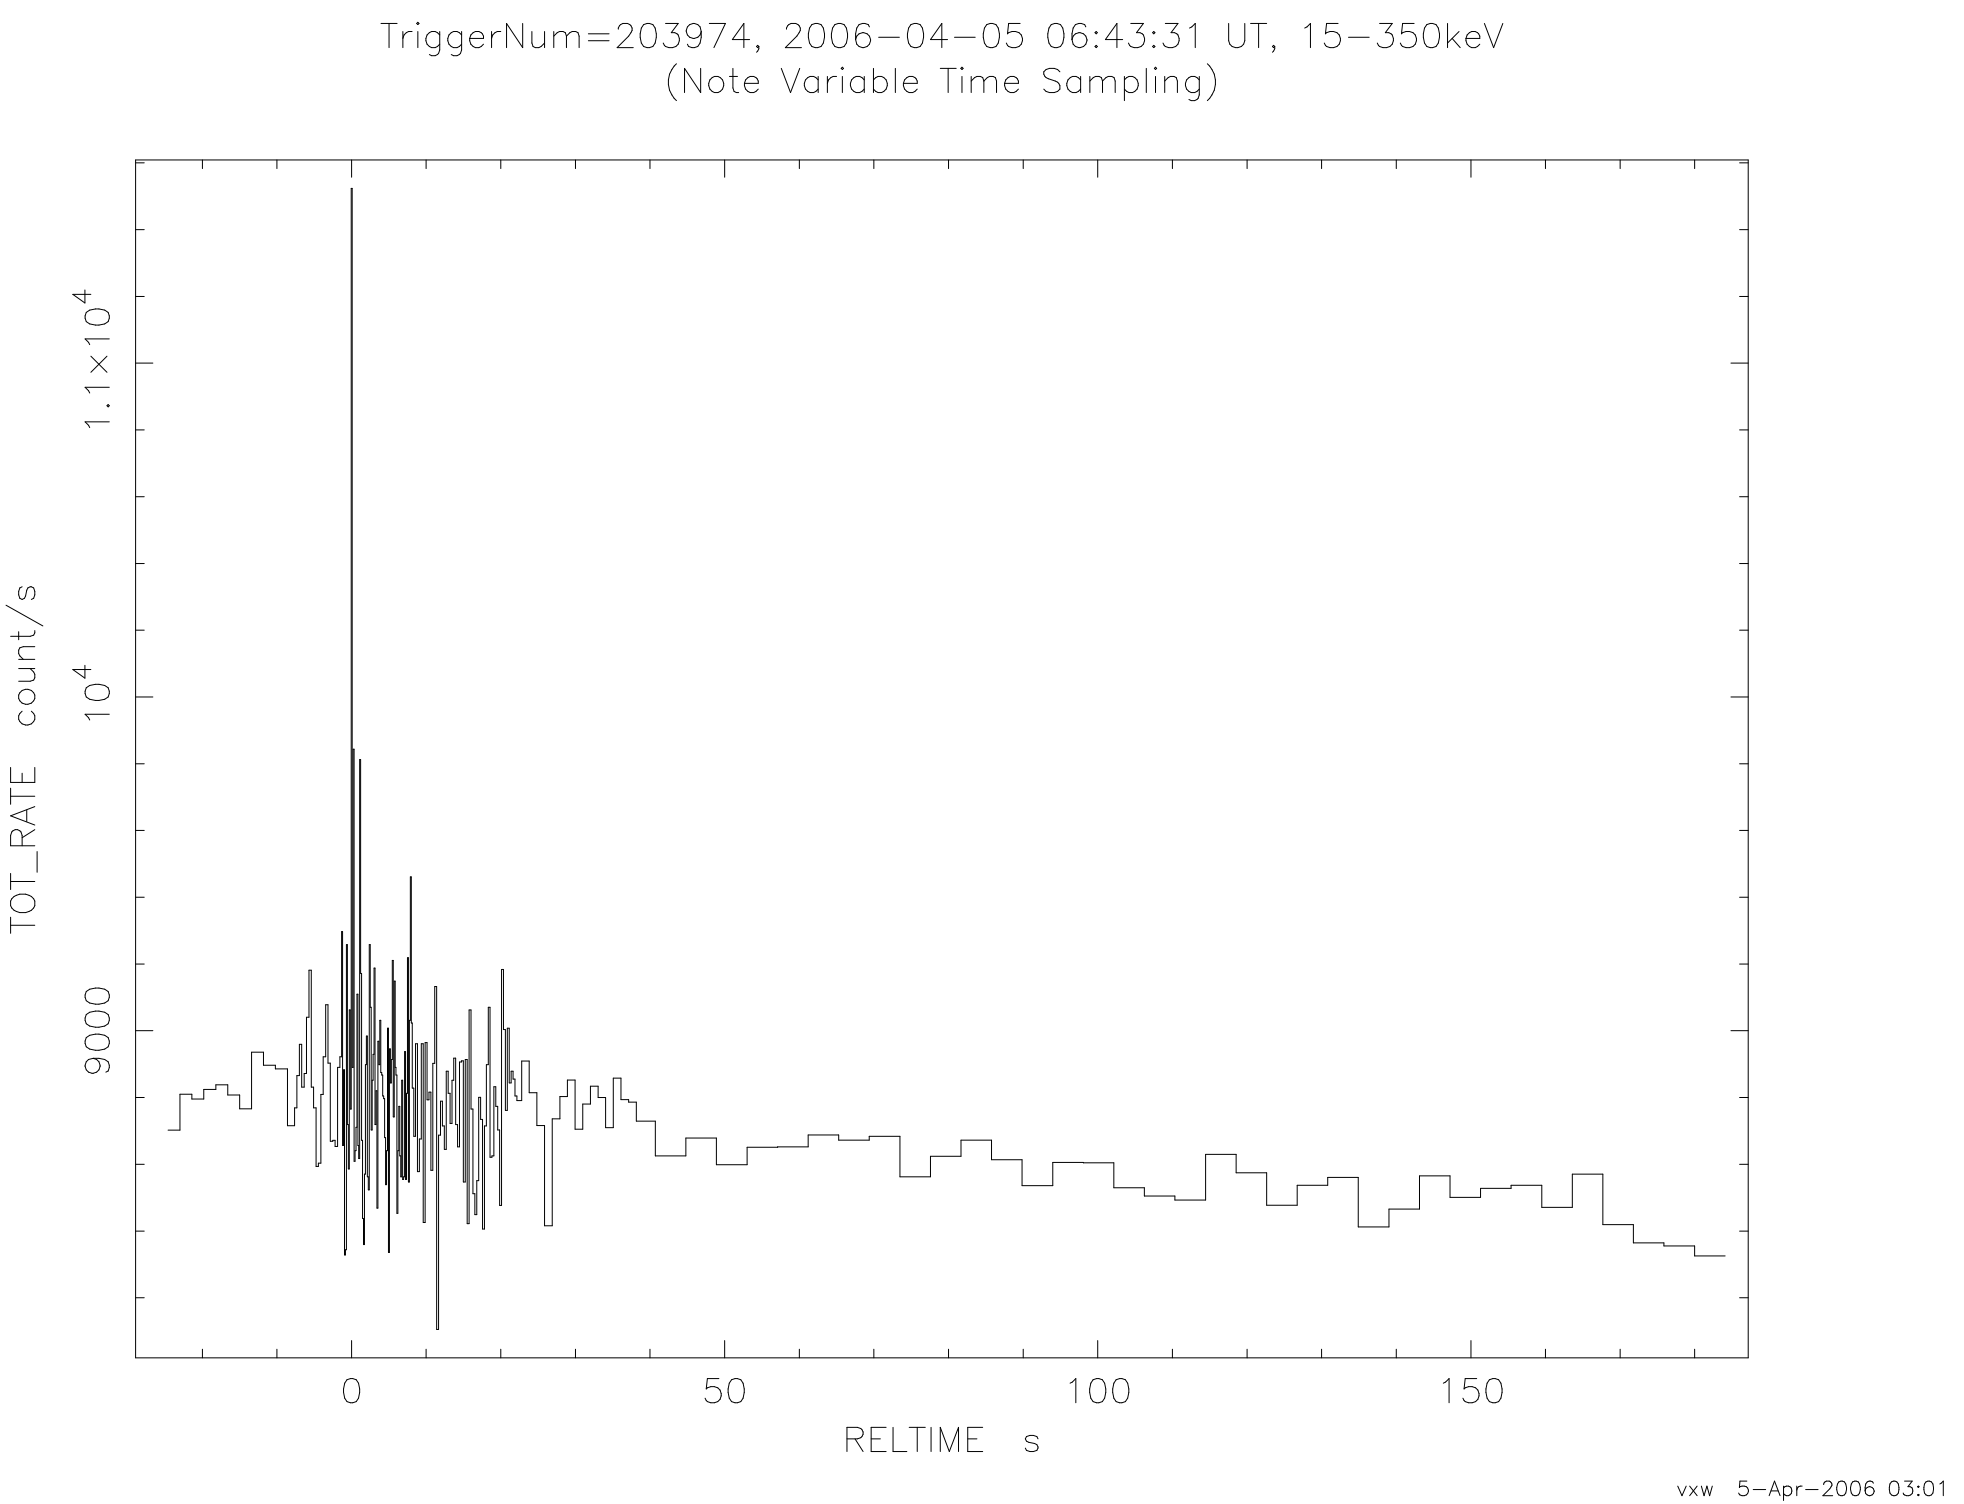
TriggerNum=203974, 2006-04-05 06:43:31 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
1.1×10^4
10^4
9000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 5-Apr-2006 03:01