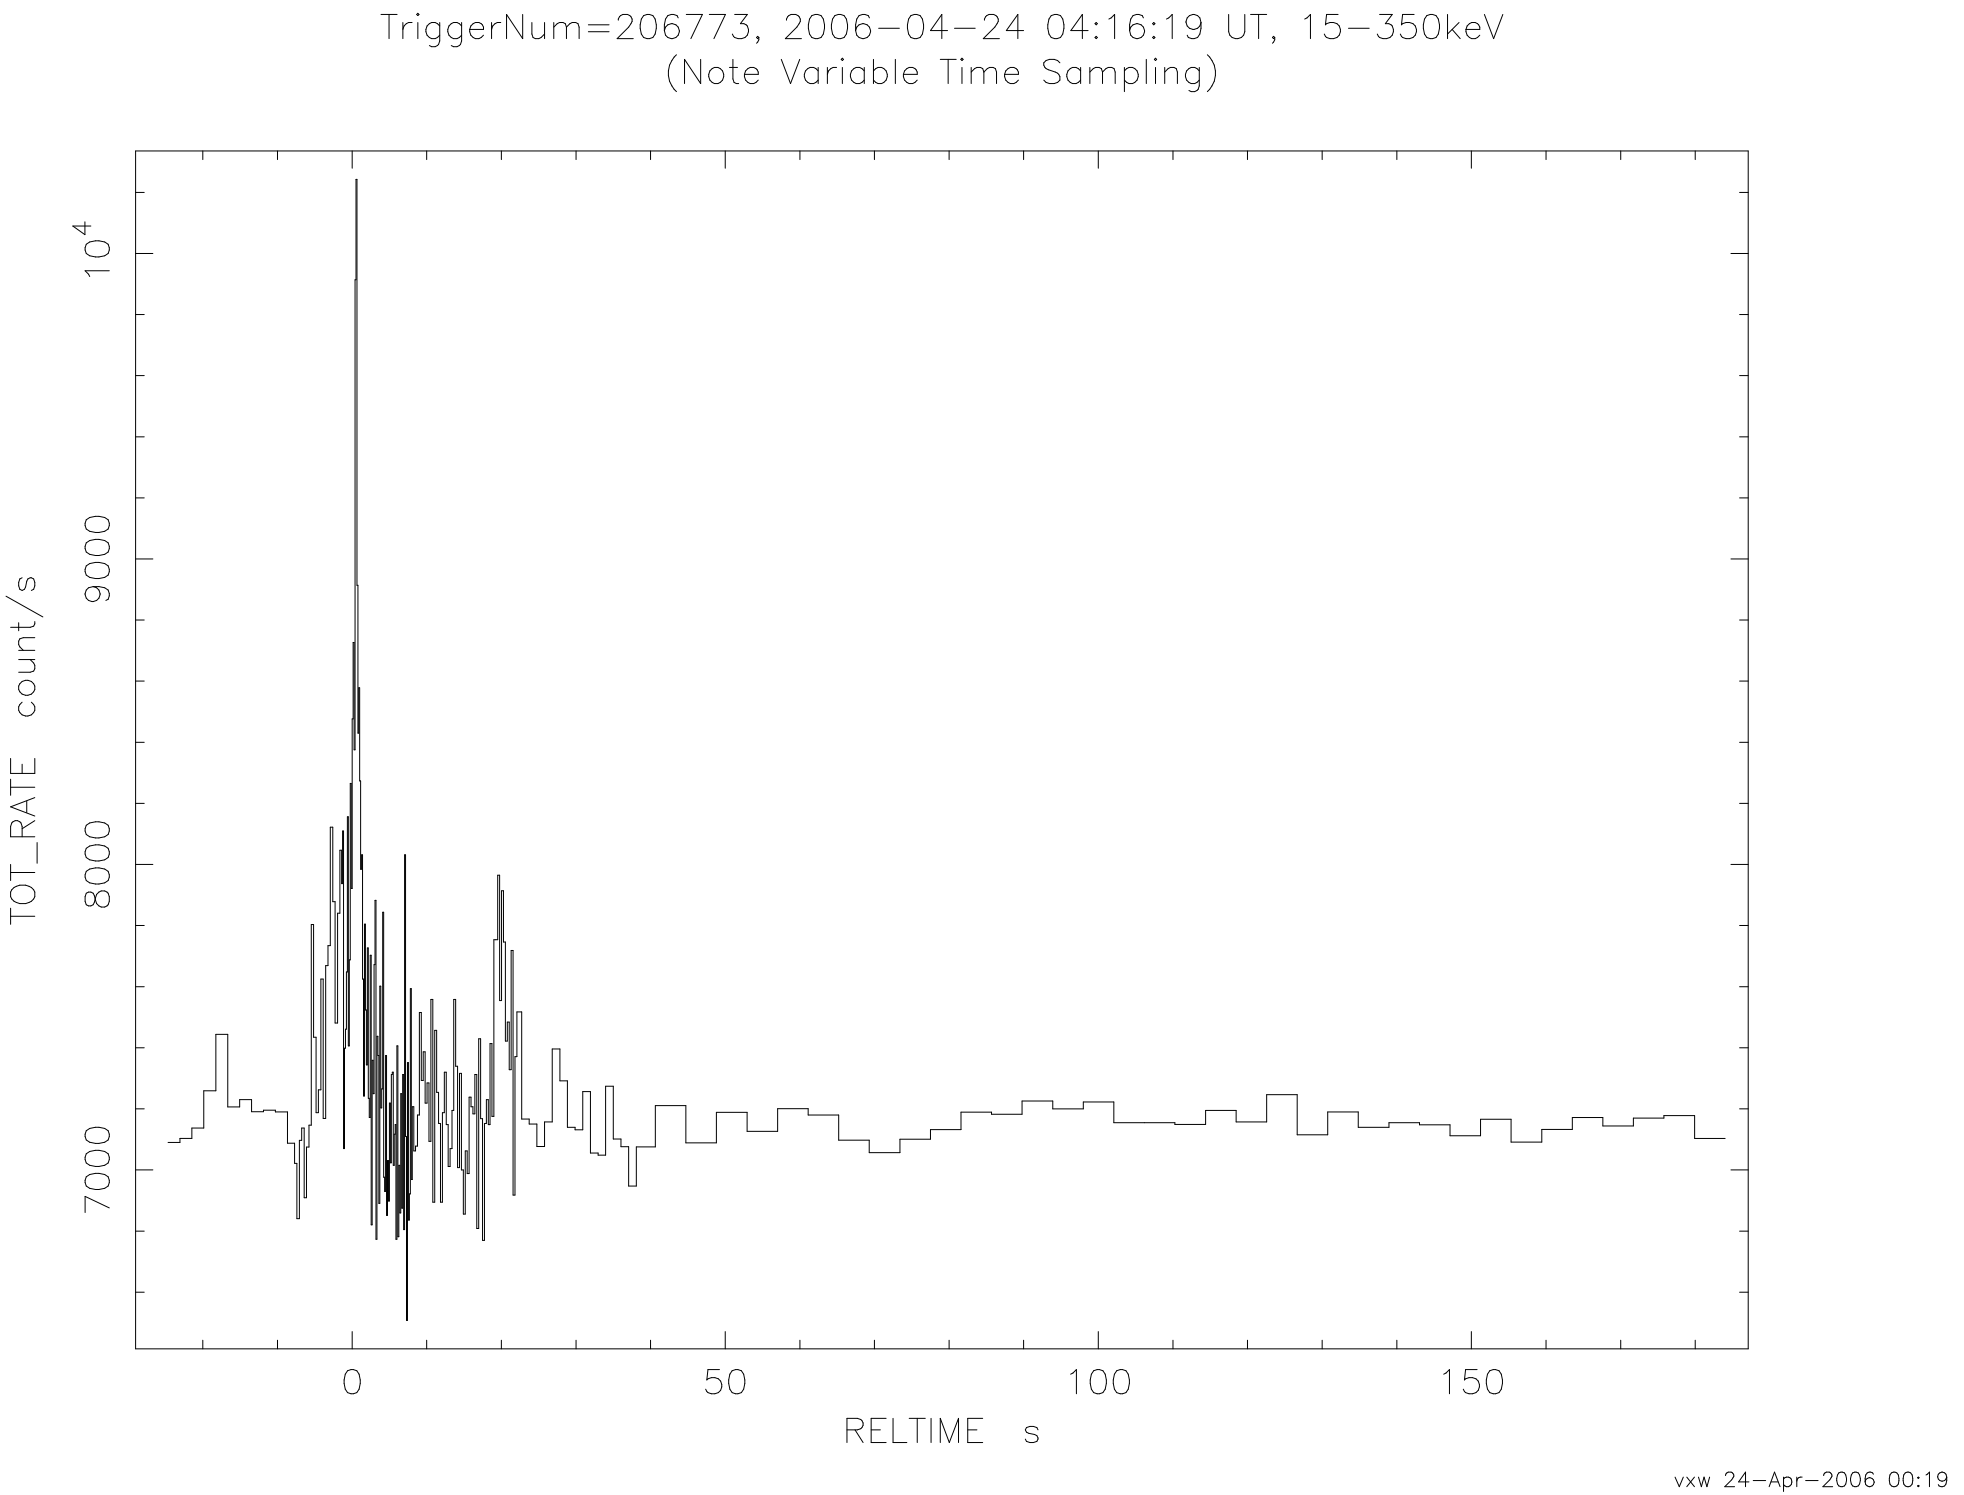
TriggerNum=206773, 2006-04-24 04:16:19 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
10^4
9000
8000
7000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 24-Apr-2006 00:19