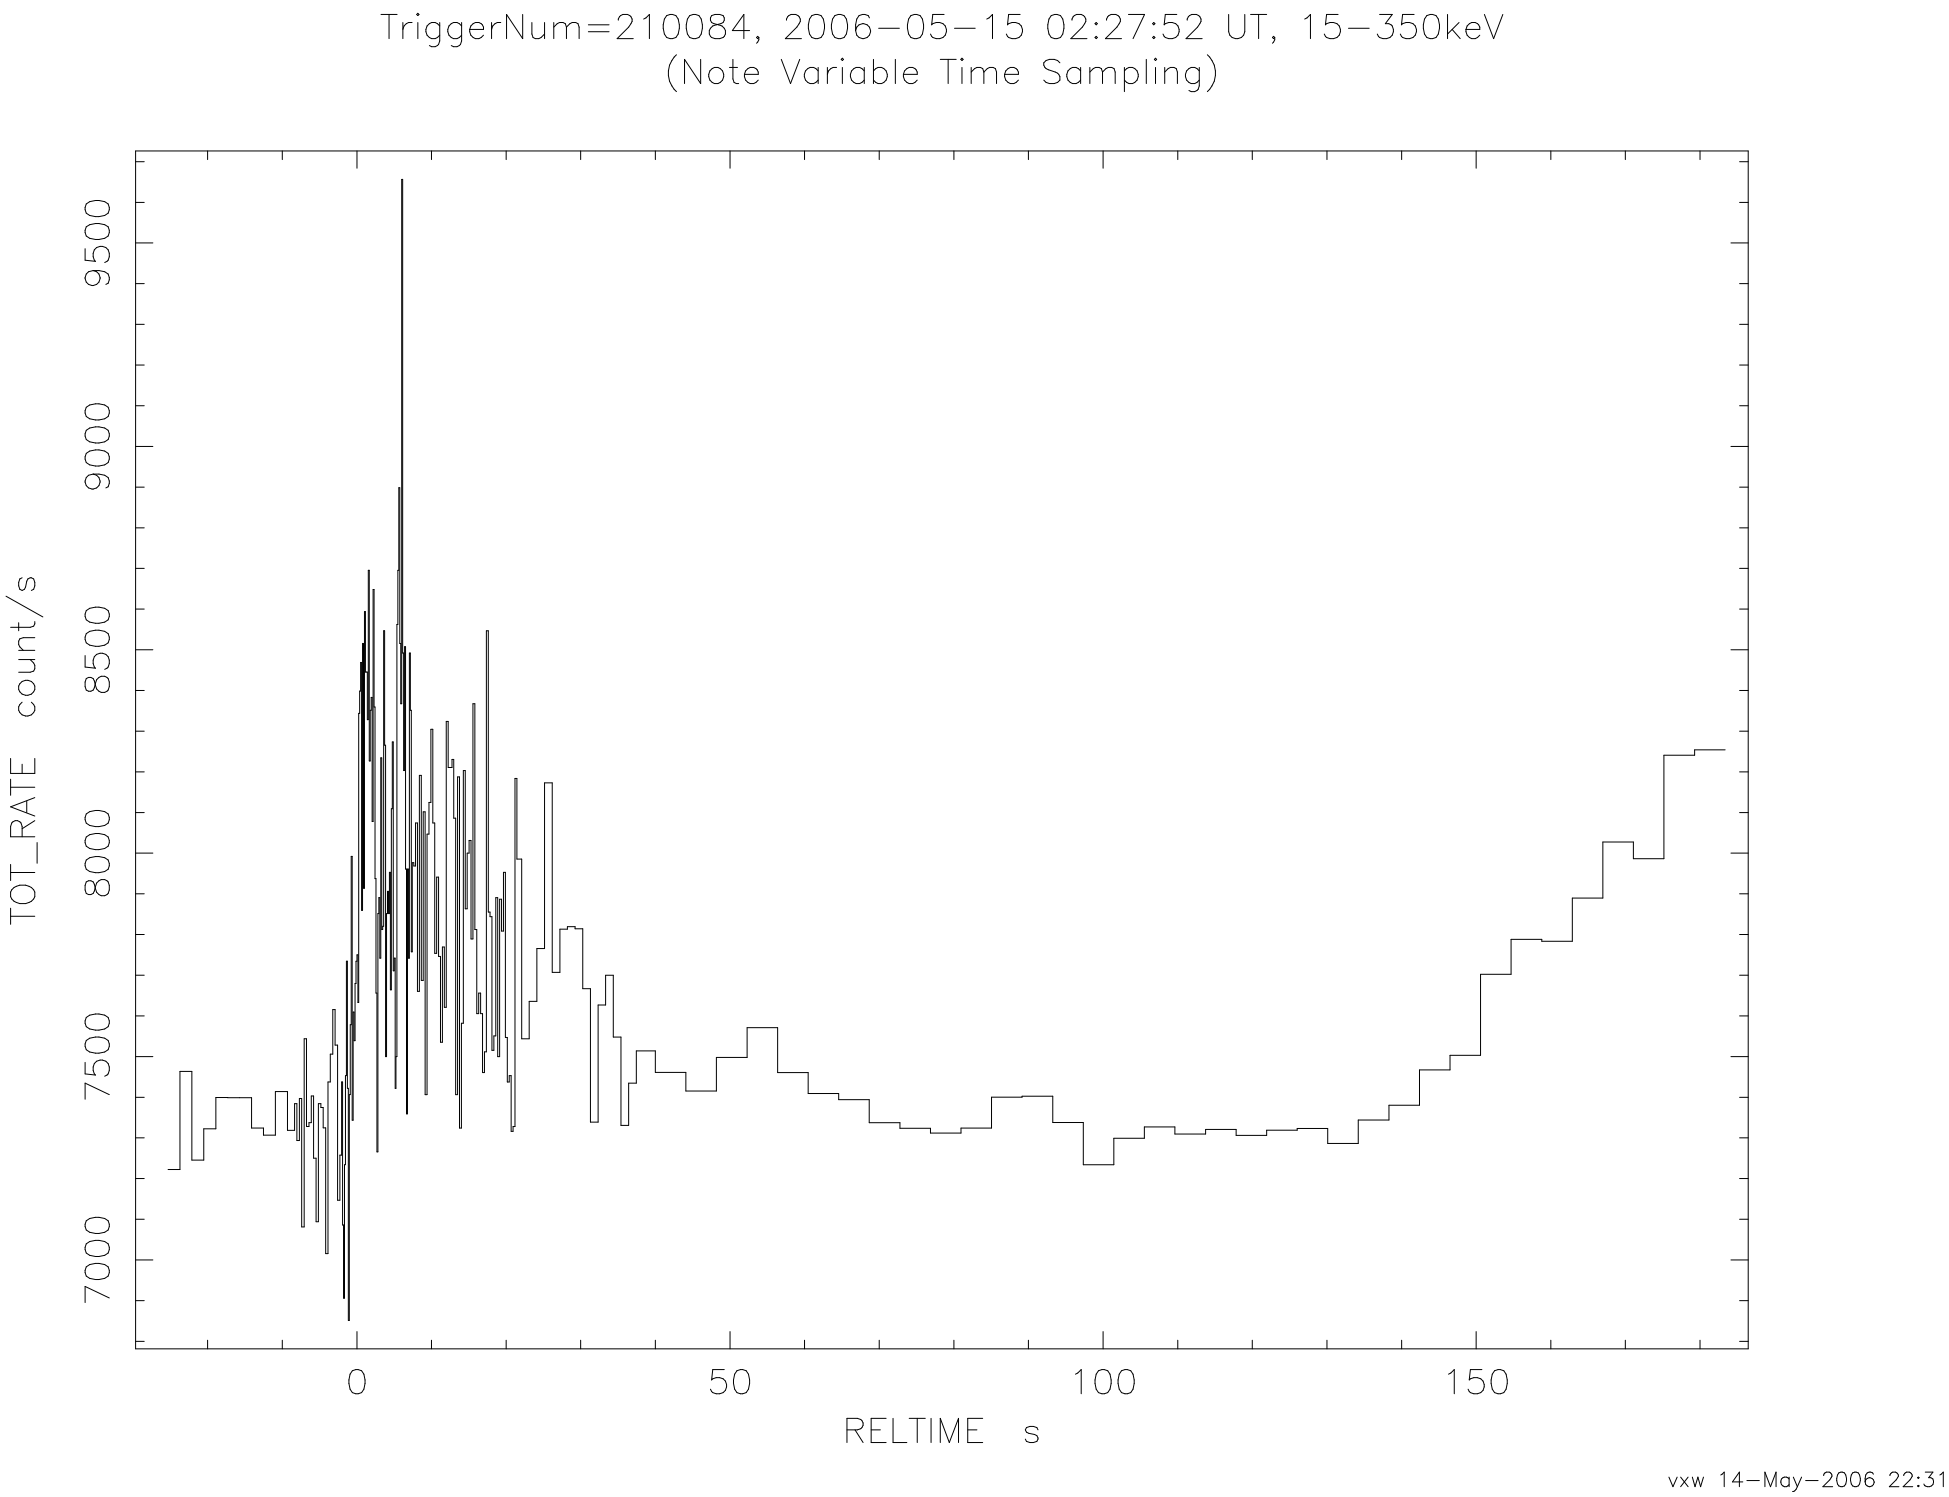
TriggerNum=210084, 2006-05-15 02:27:52 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7000
7500
8000
8500
9000
9500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 14-May-2006 22:31