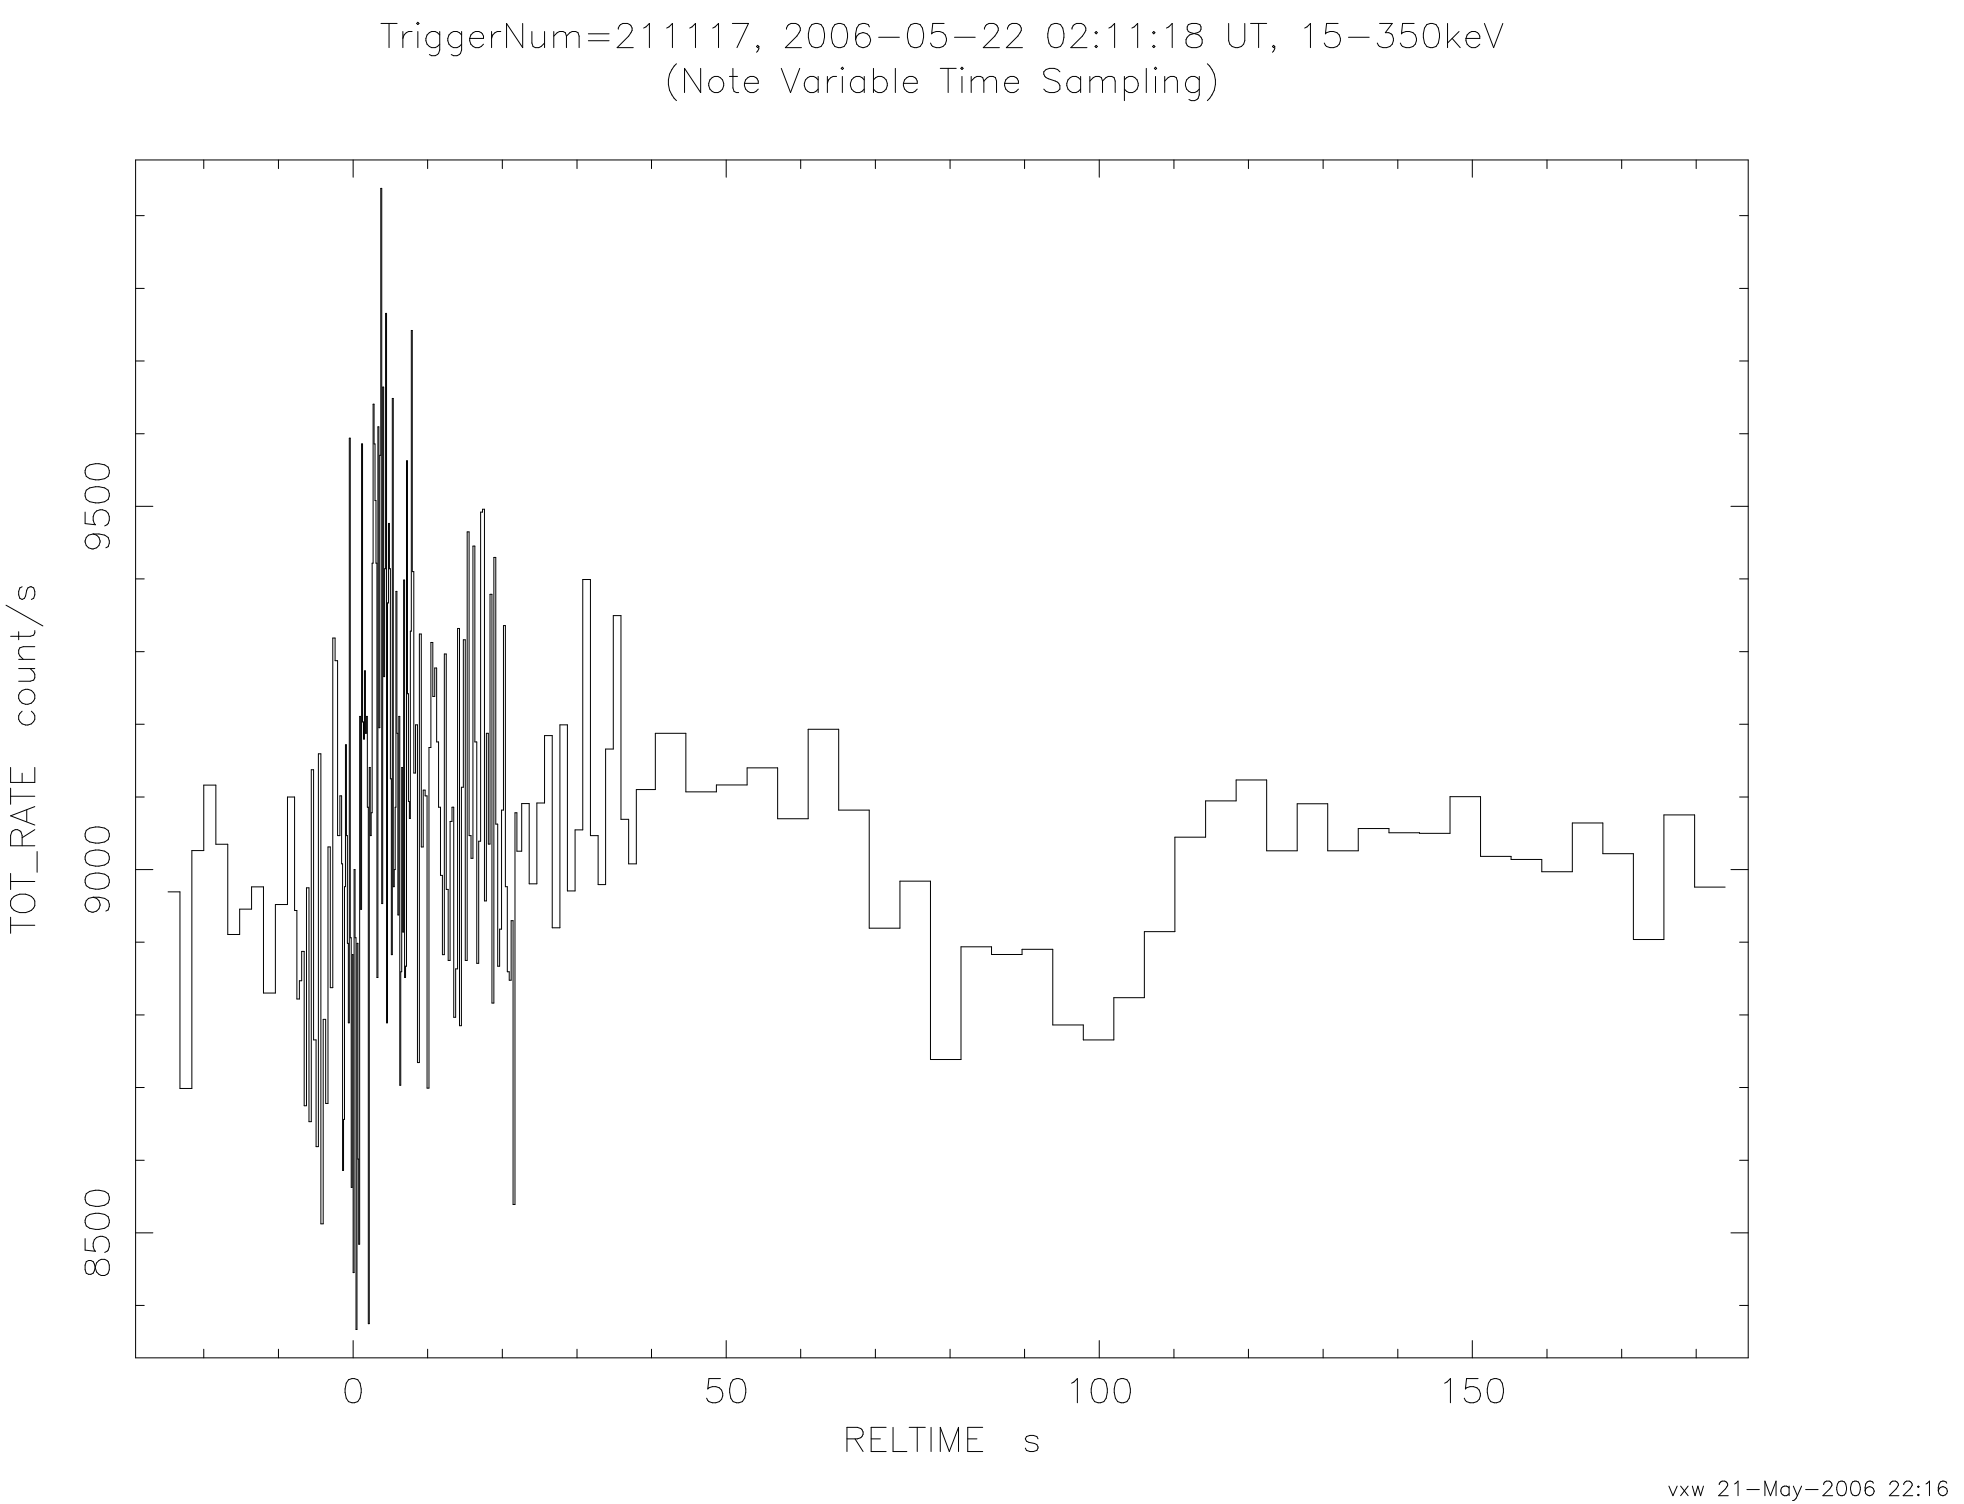
TriggerNum=211117, 2006-05-22 02:11:18 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8500
9000
9500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 21-May-2006 22:16