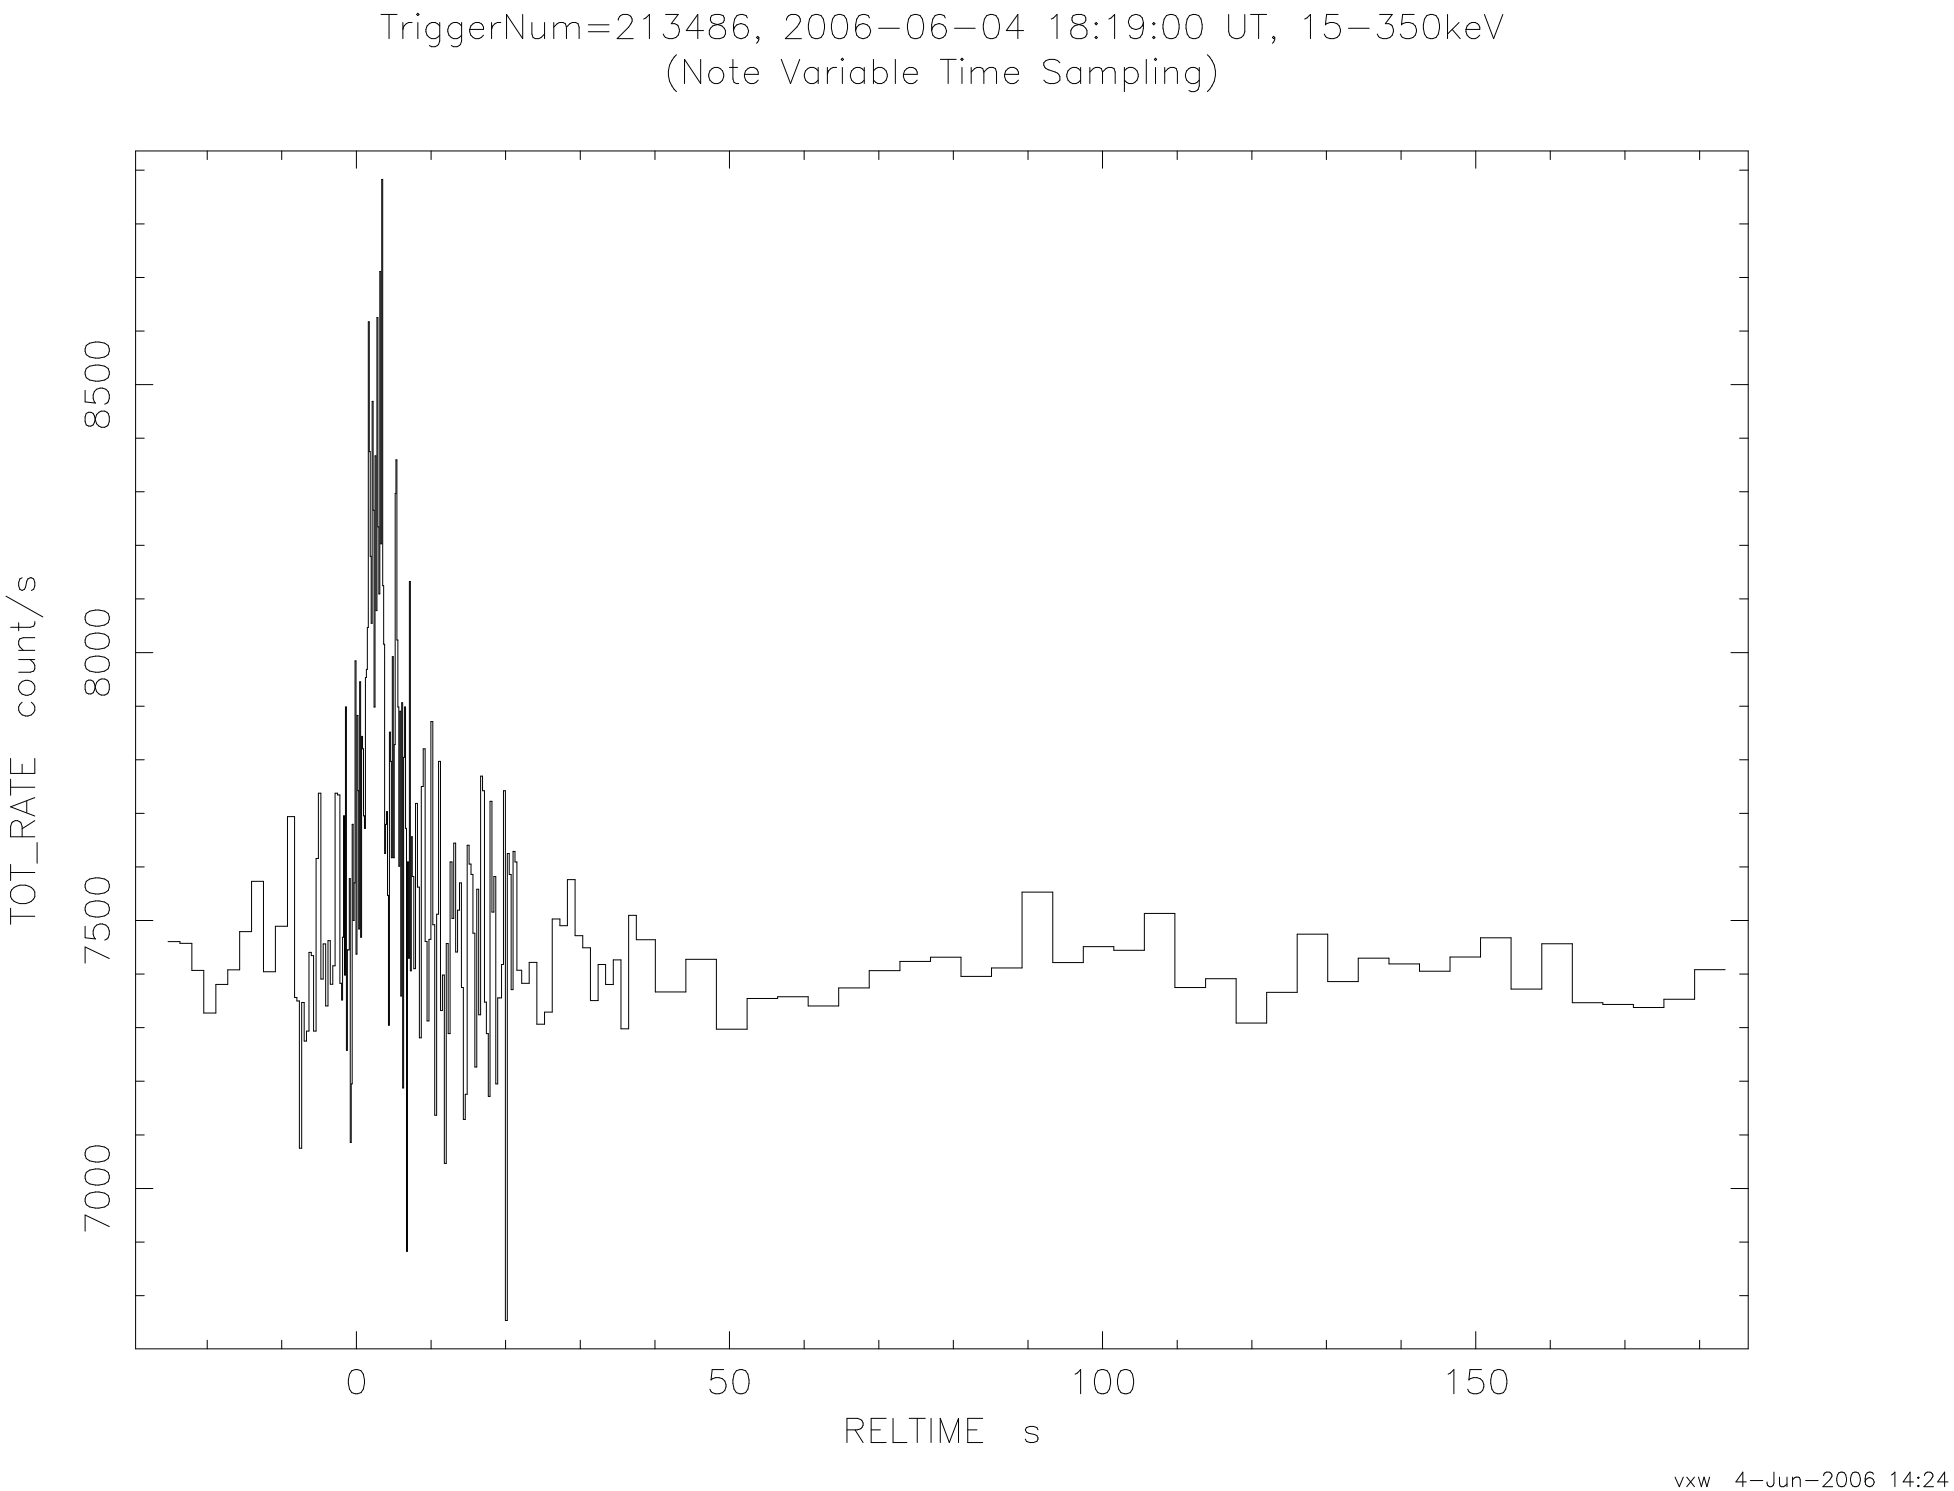
TriggerNum=213486, 2006-06-04 18:19:00 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7000
7500
8000
8500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 4-Jun-2006 14:24