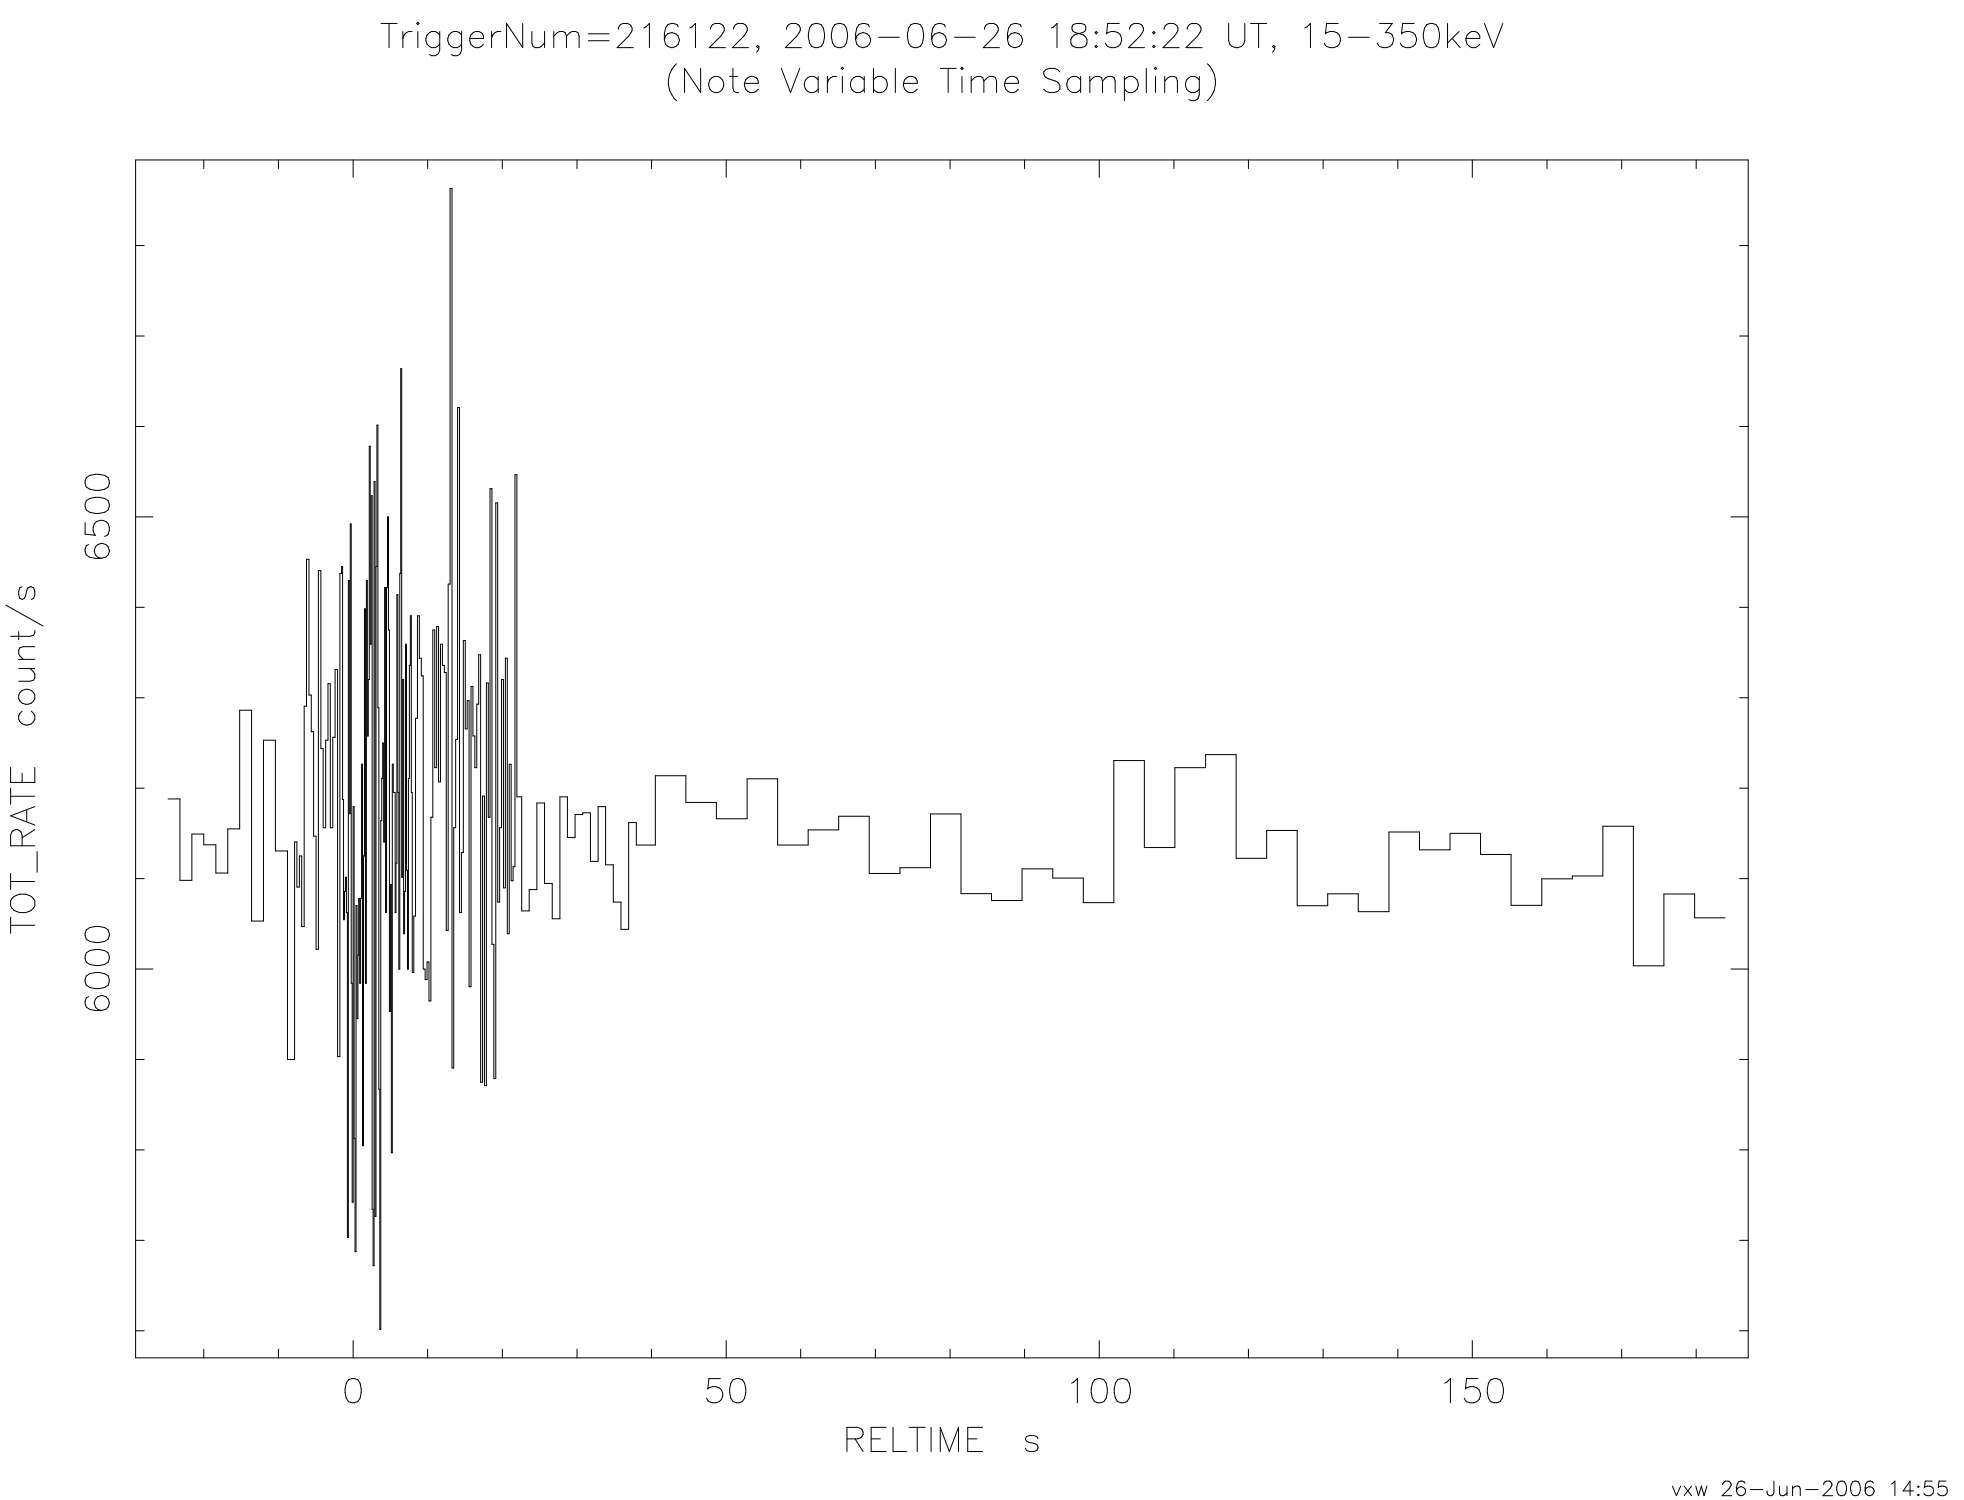
TriggerNum=216122, 2006-06-26 18:52:22 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
6500
6000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 26-Jun-2006 14:55