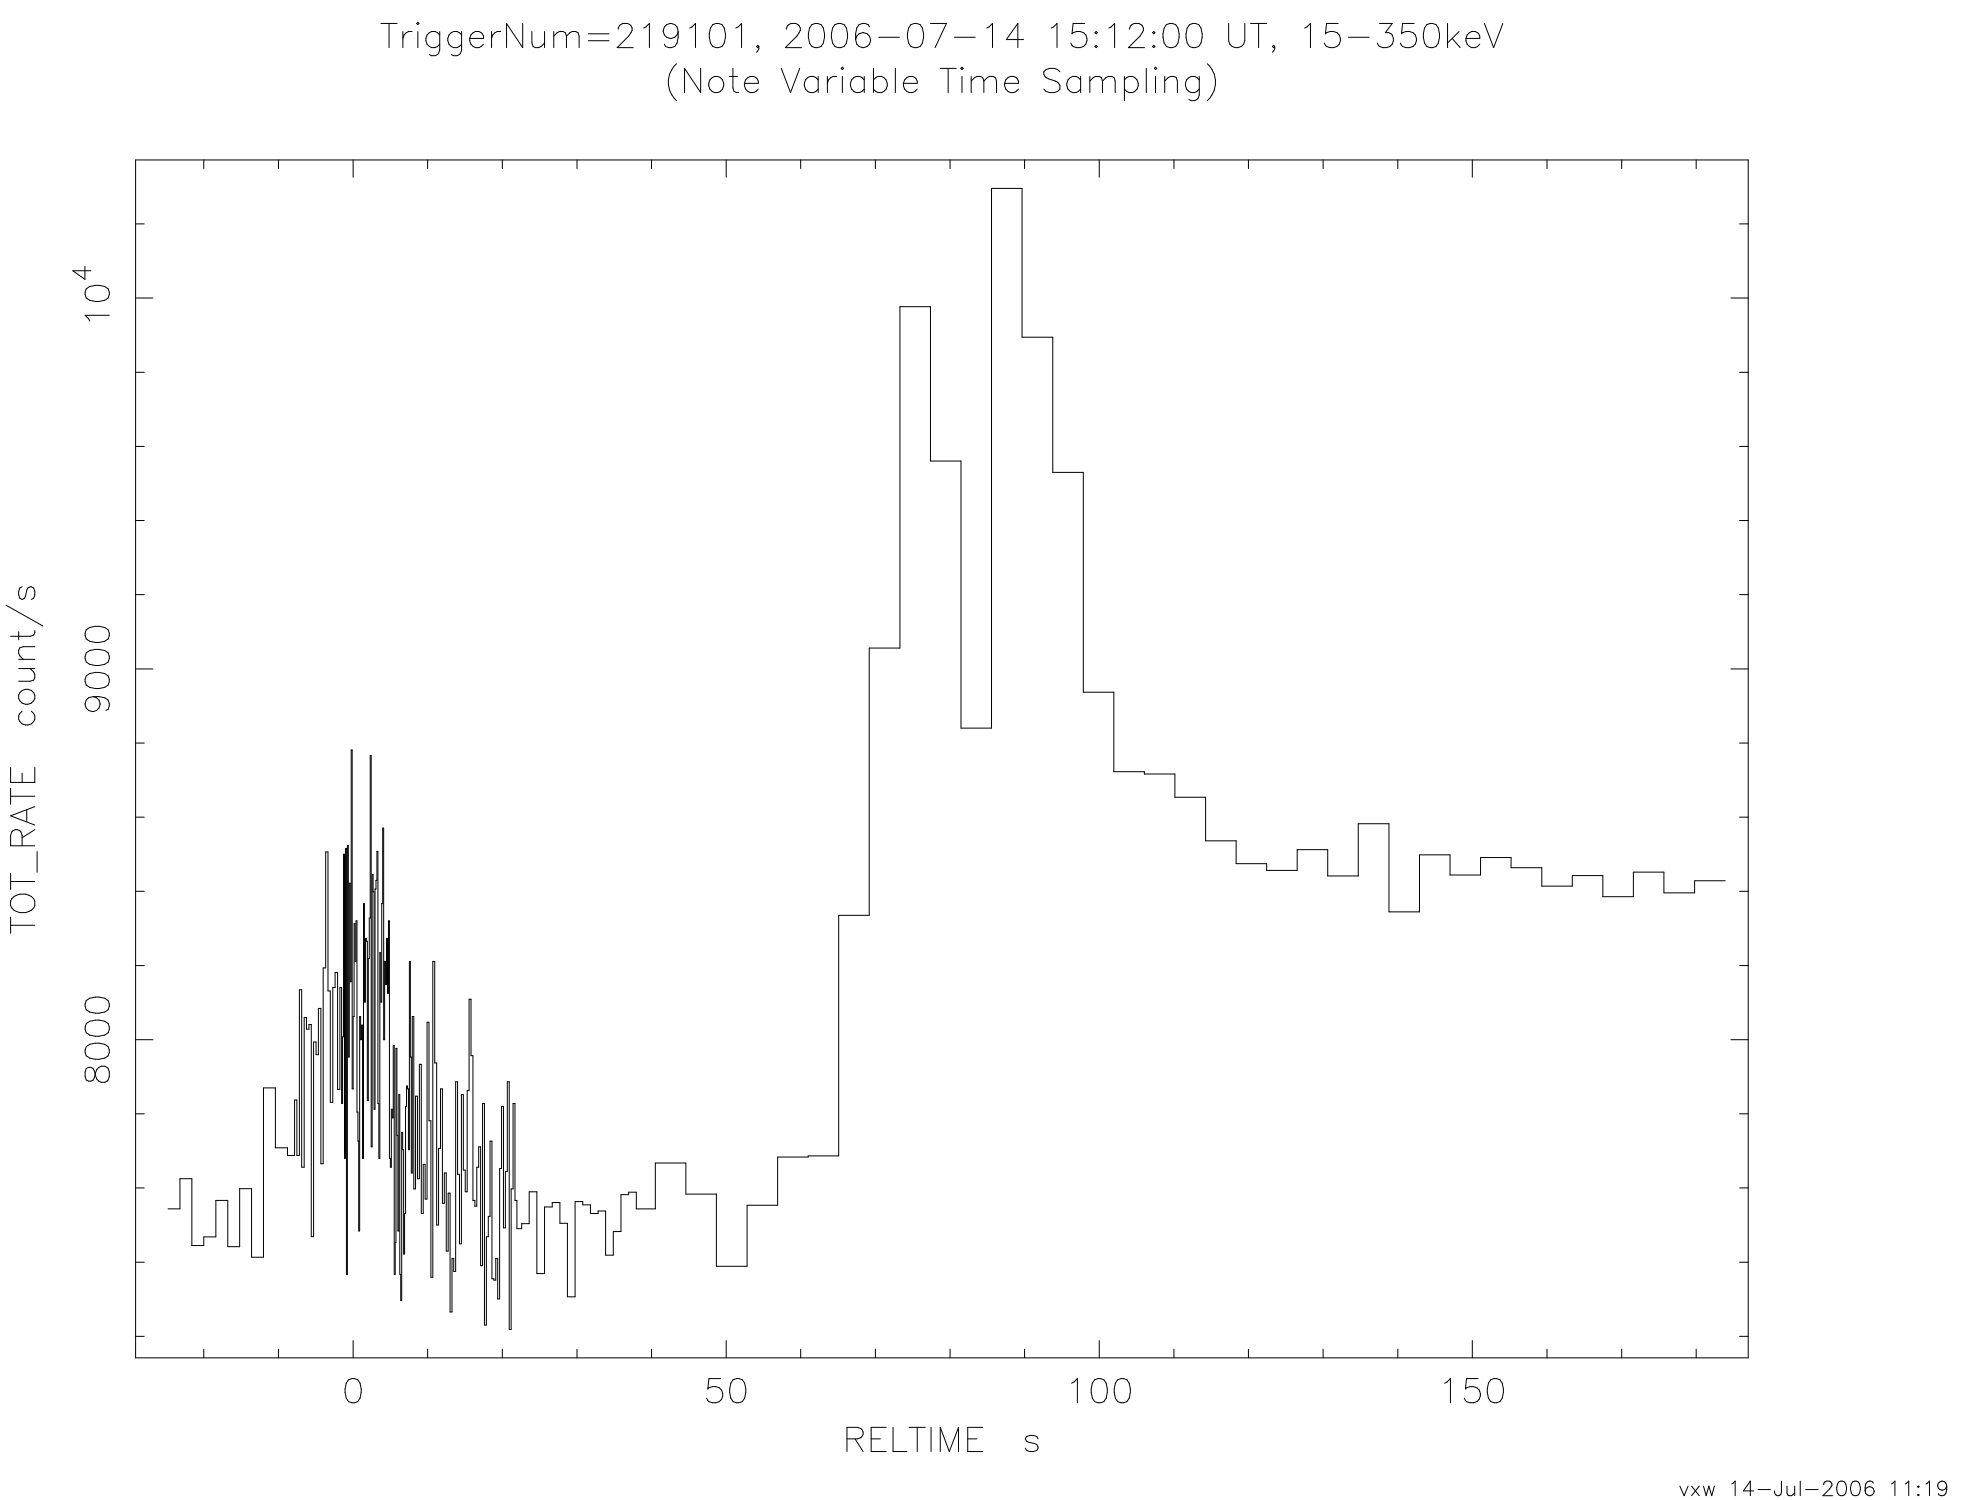
TriggerNum=219101, 2006-07-14 15:12:00 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
$10^4$
9000
8000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 14-Jul-2006 11:19