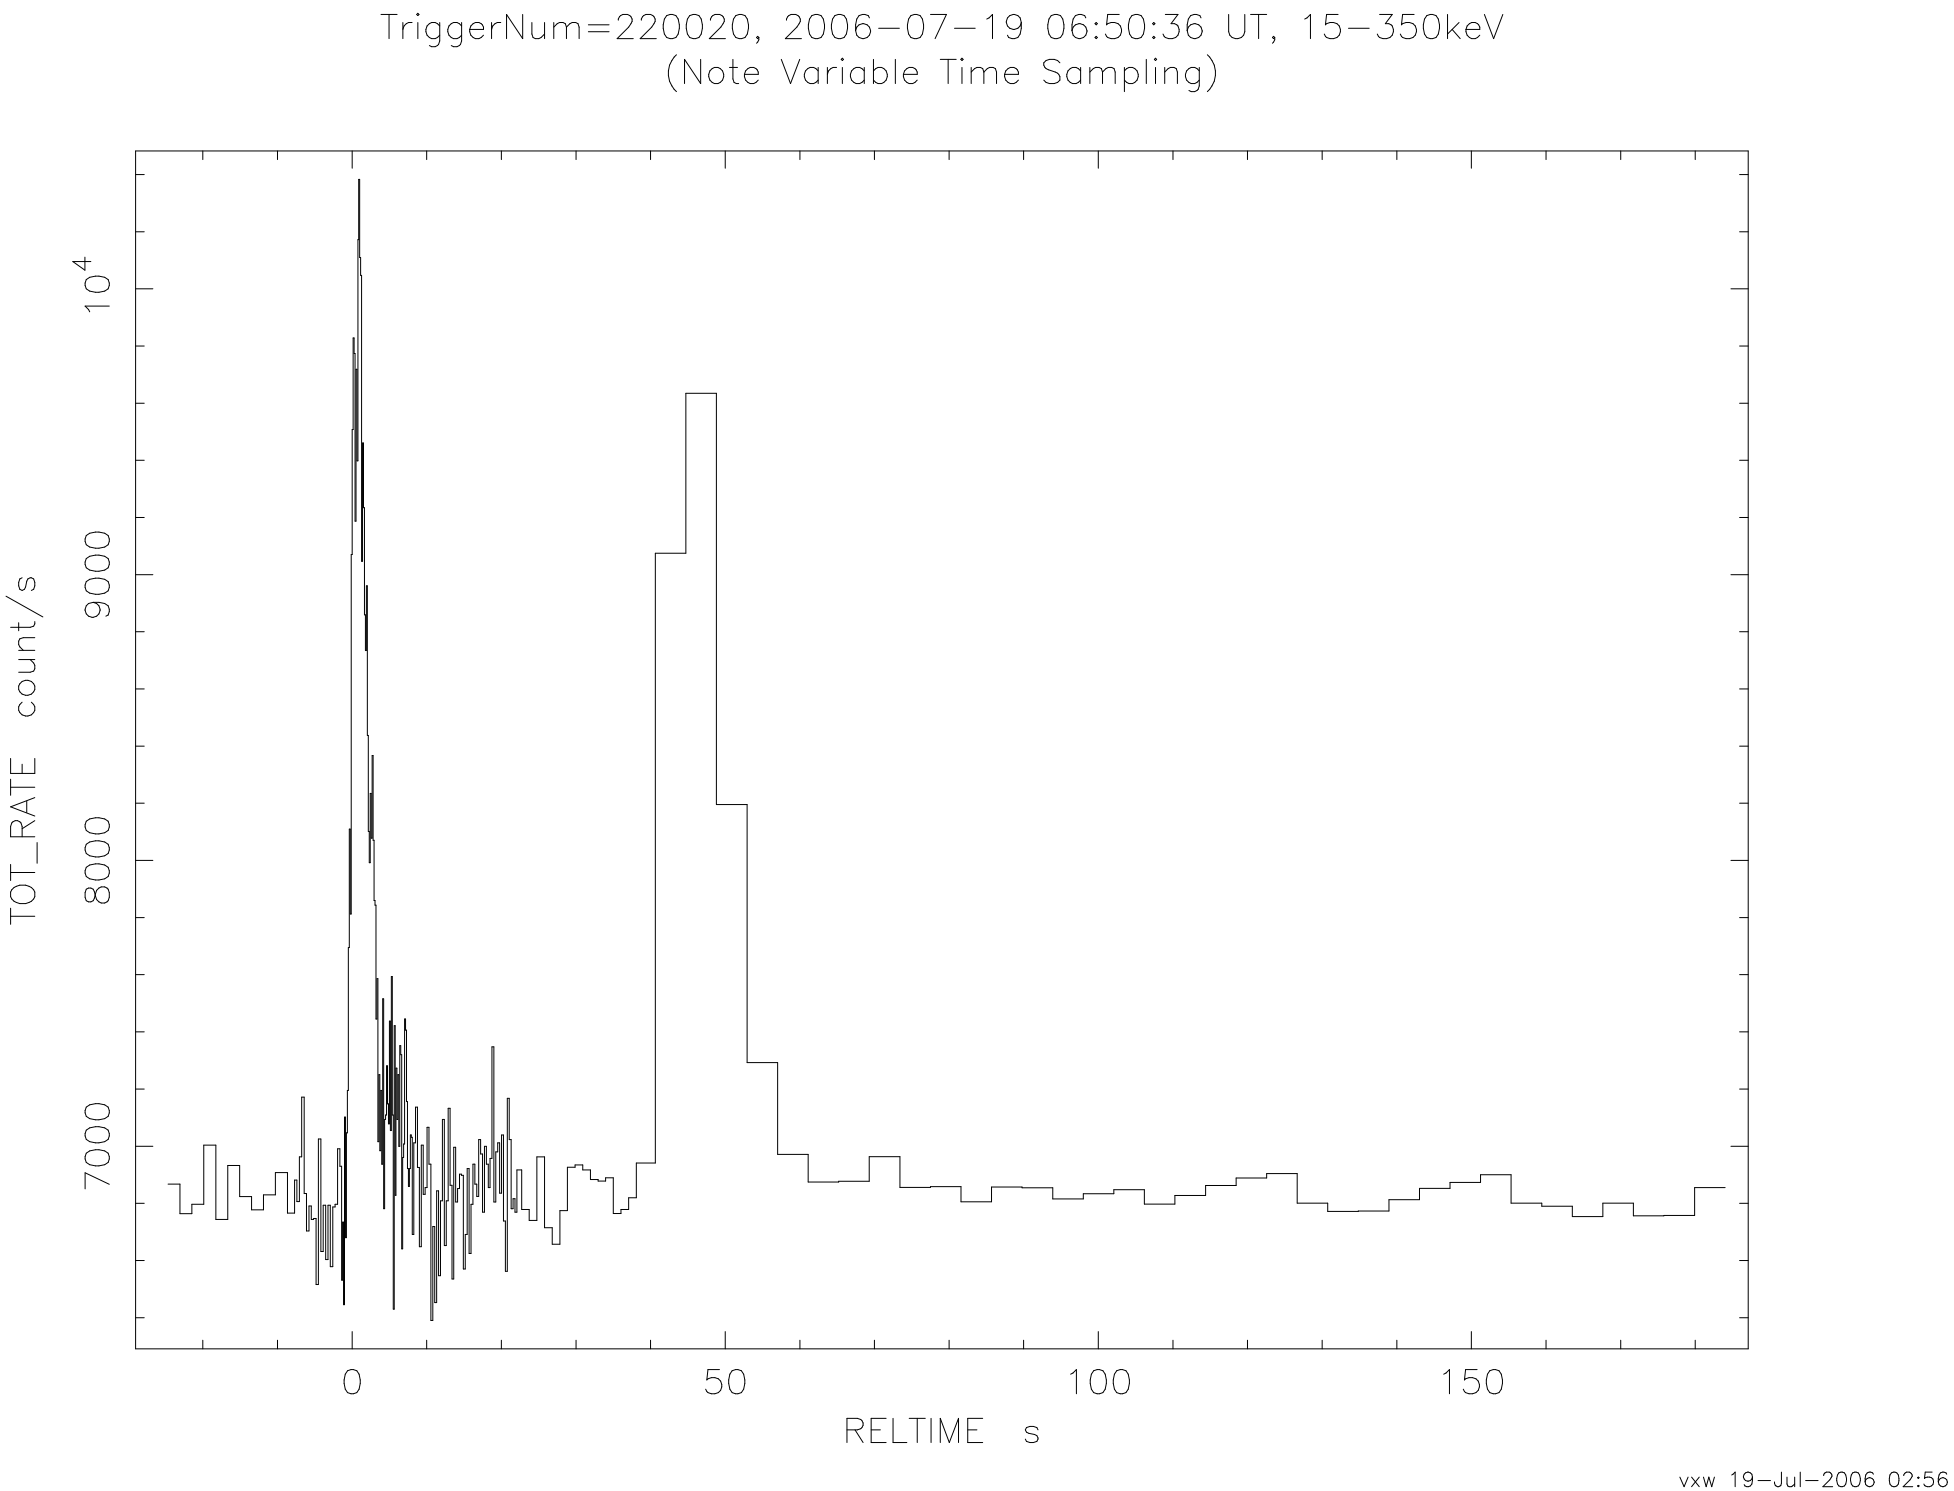
TriggerNum=220020, 2006-07-19 06:50:36 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
10^4
9000
8000
7000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 19-Jul-2006 02:56