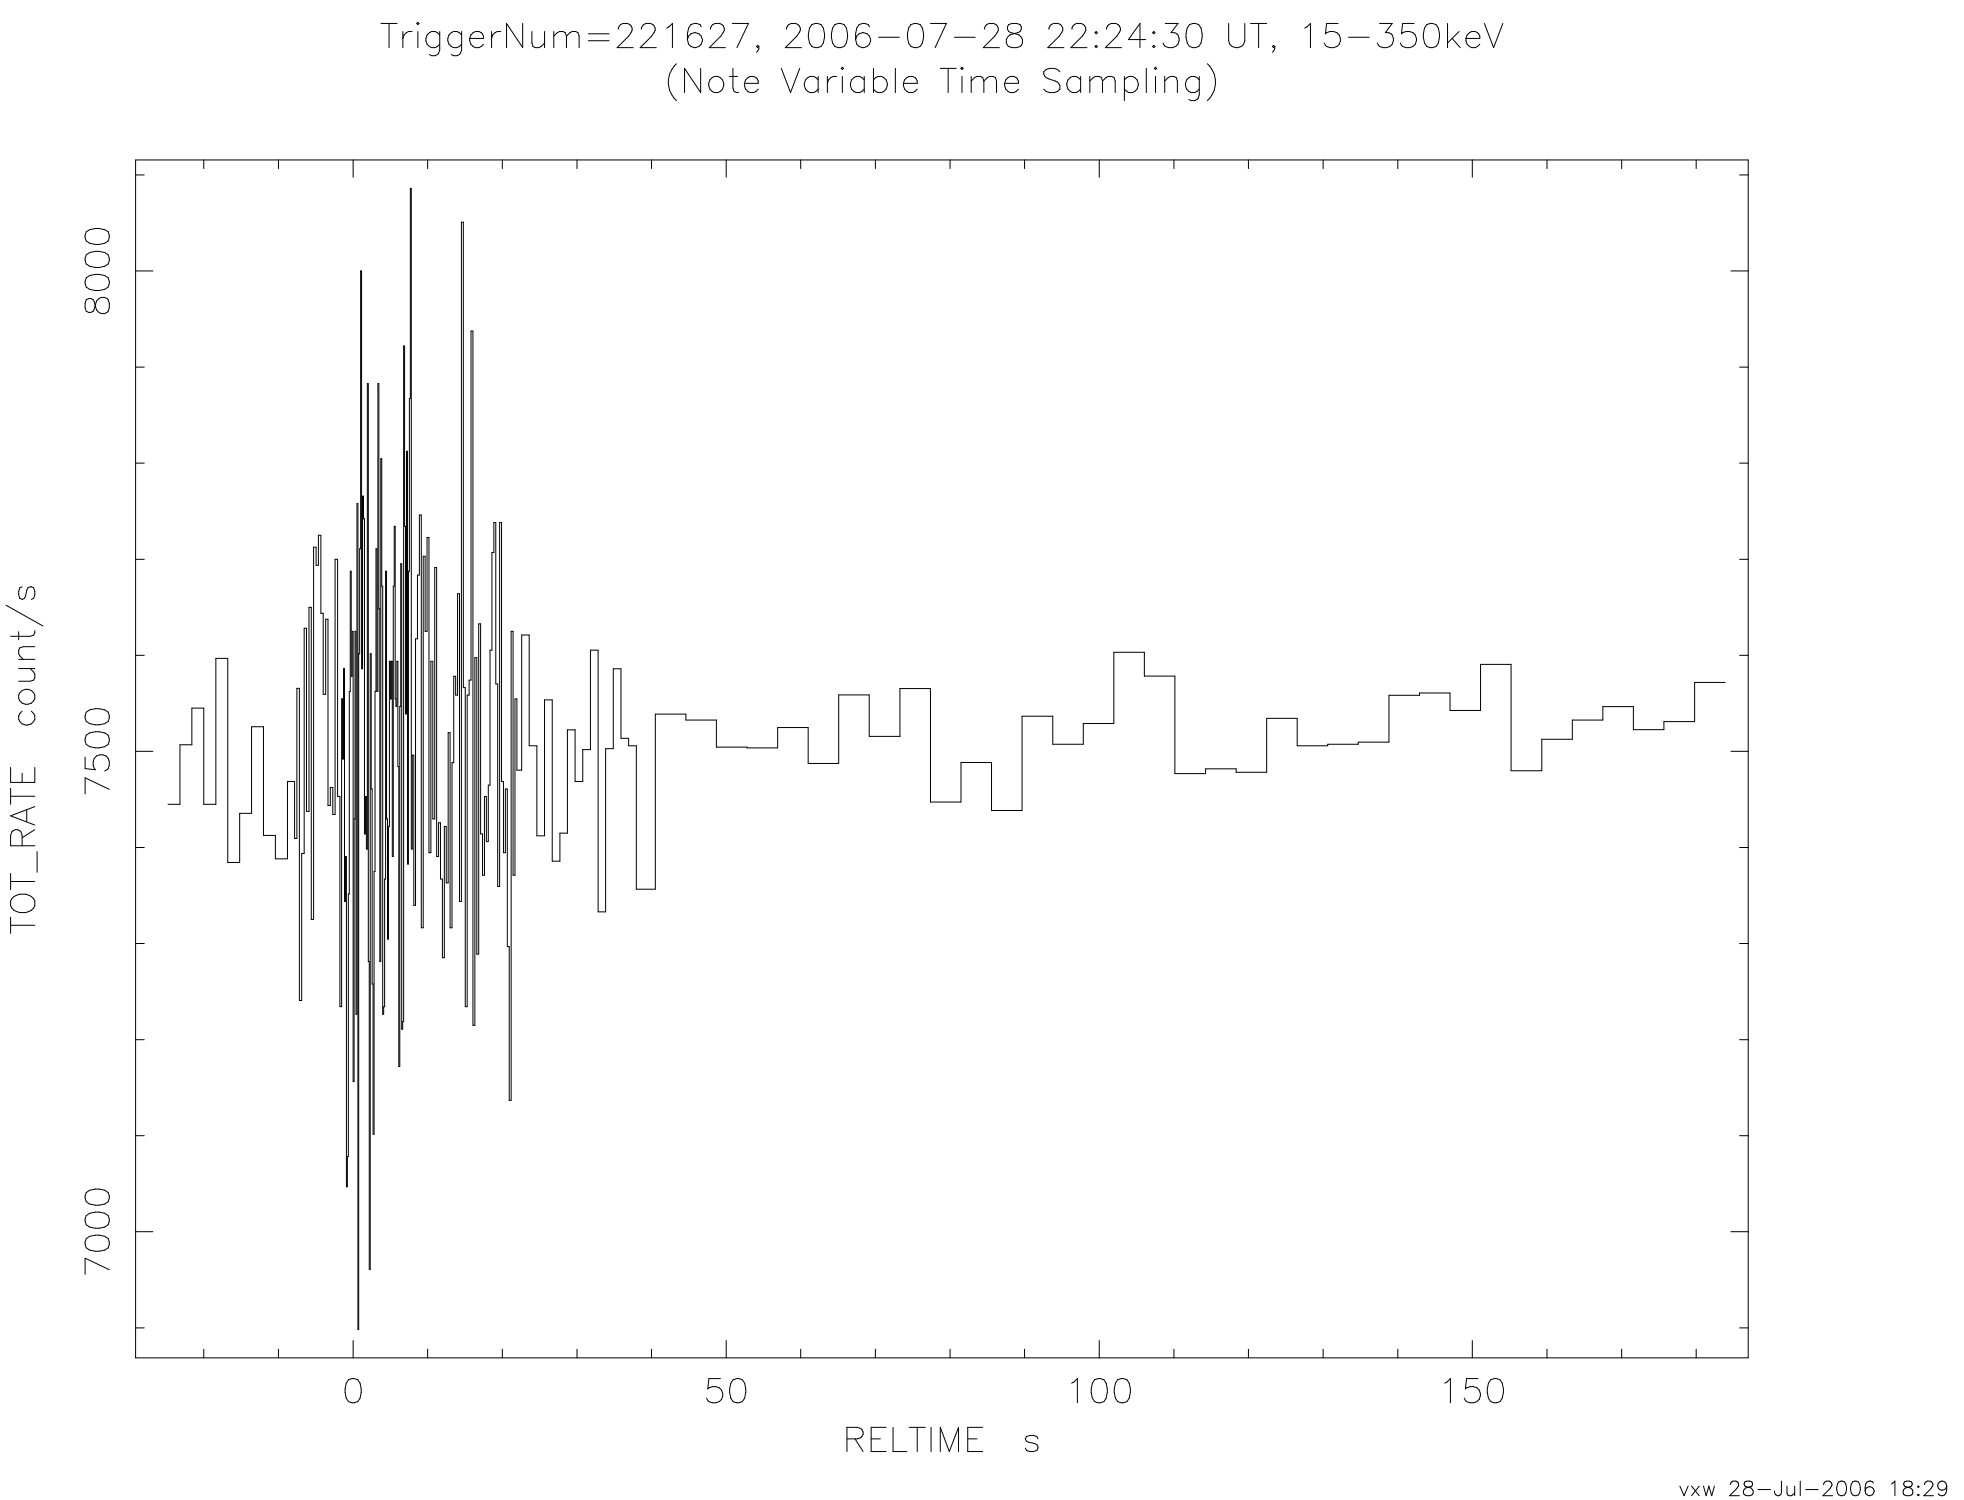
TriggerNum=221627, 2006-07-28 22:24:30 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8000
7500
7000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 28-Jul-2006 18:29