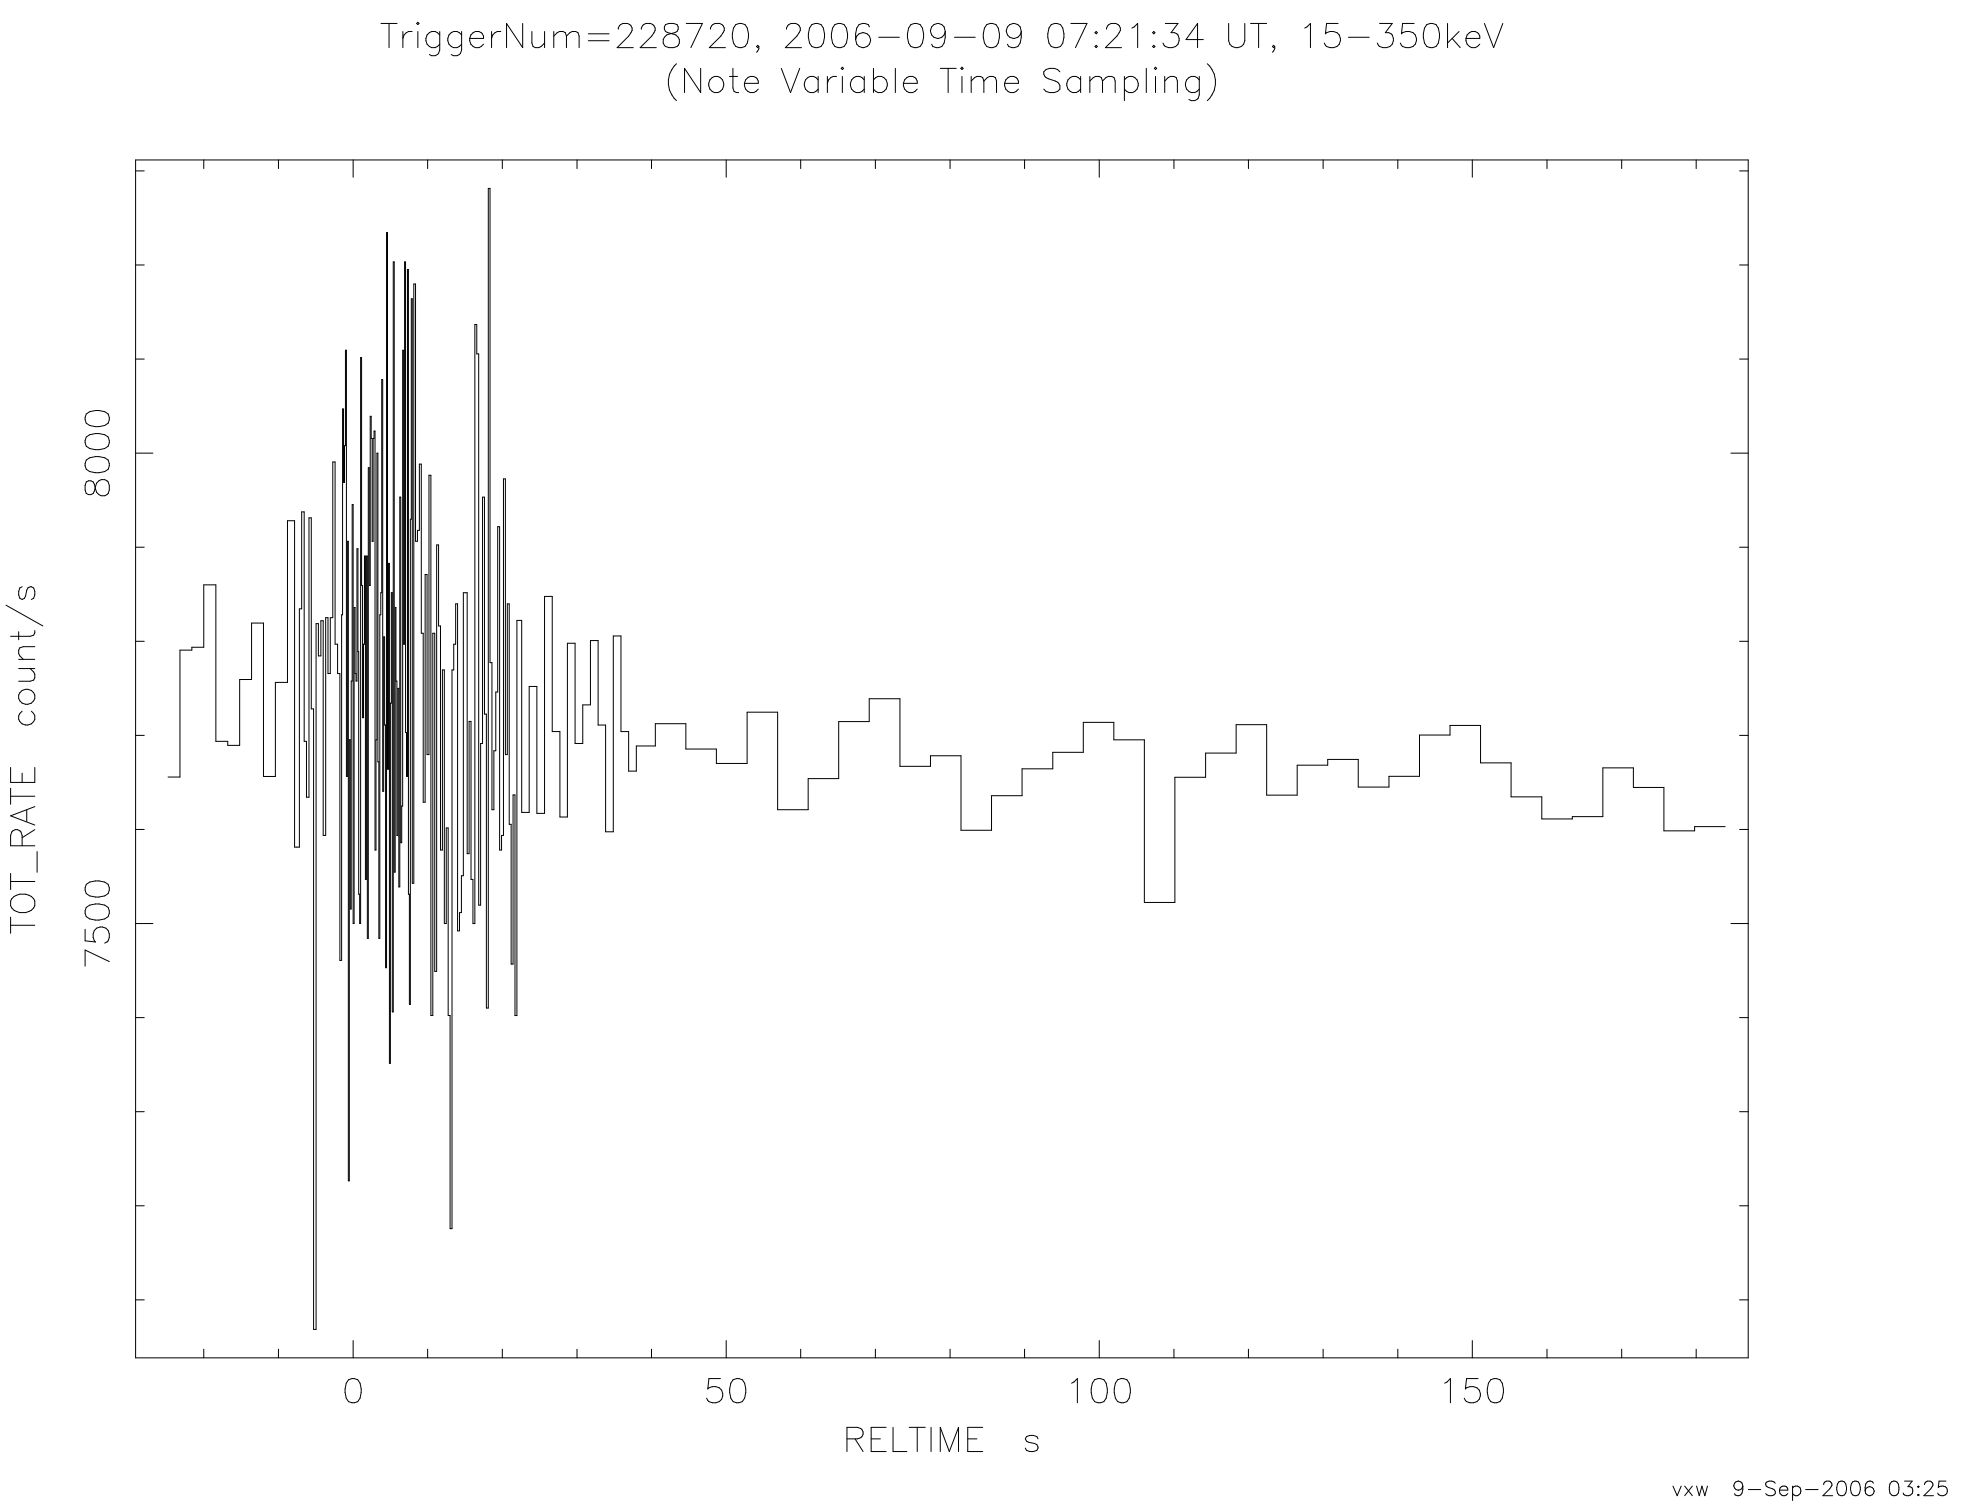
TriggerNum=228720, 2006-09-09 07:21:34 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8000
7500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 9-Sep-2006 03:25