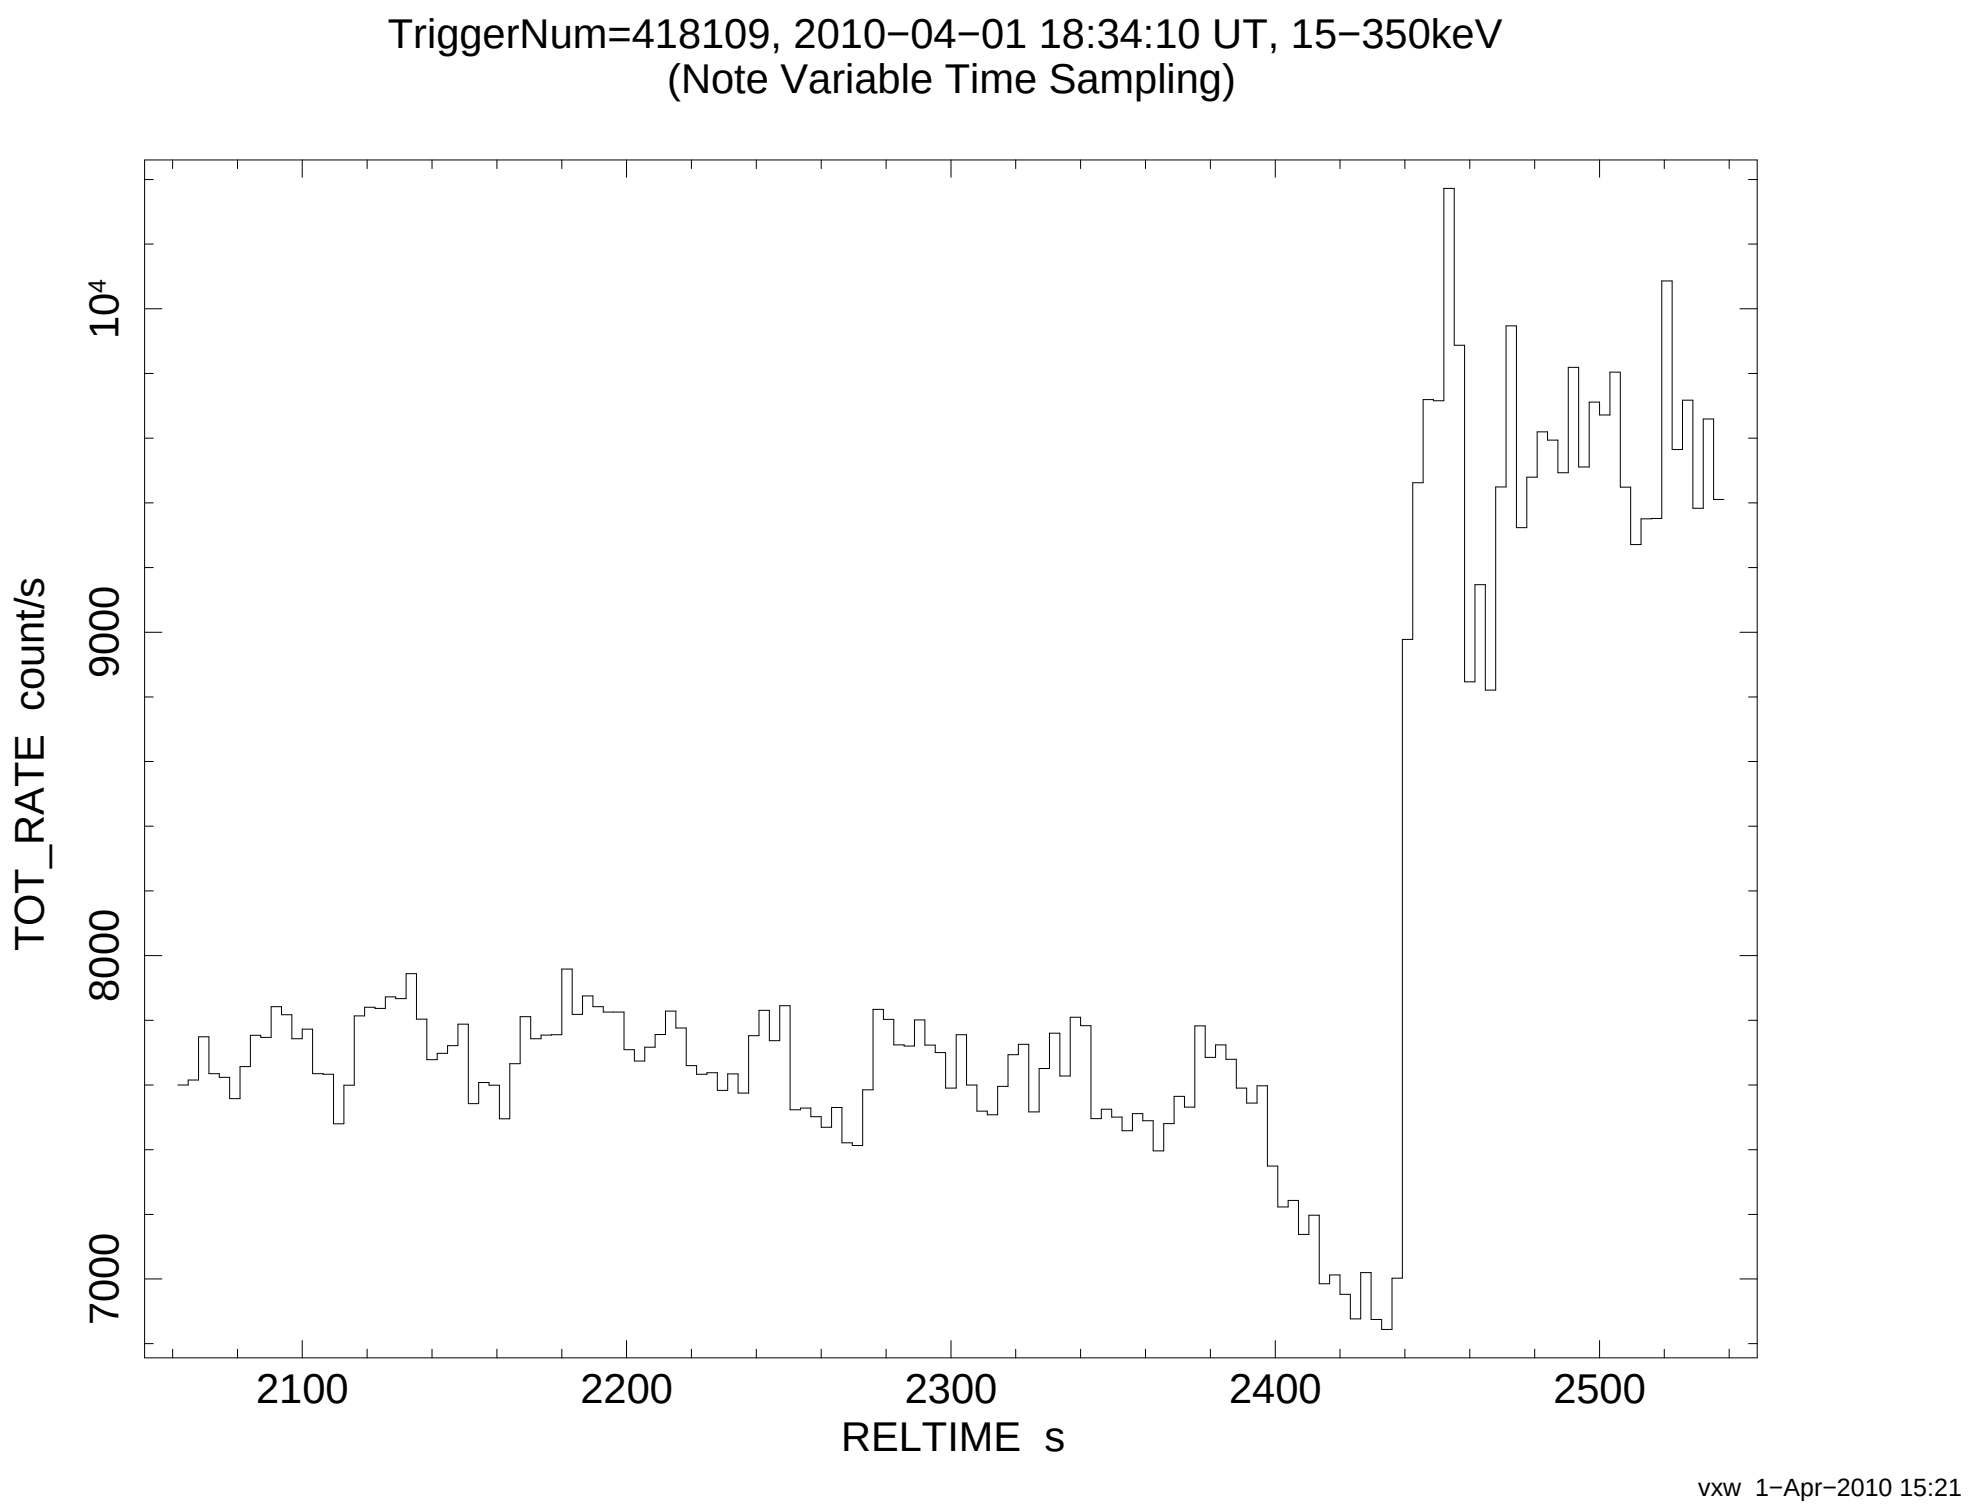
TriggerNum=418109, 2010−04−01 18:34:10 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
10⁴
9000
8000
7000
2100
2200
2300
2400
2500
RELTIME s
vxw 1−Apr−2010 15:21