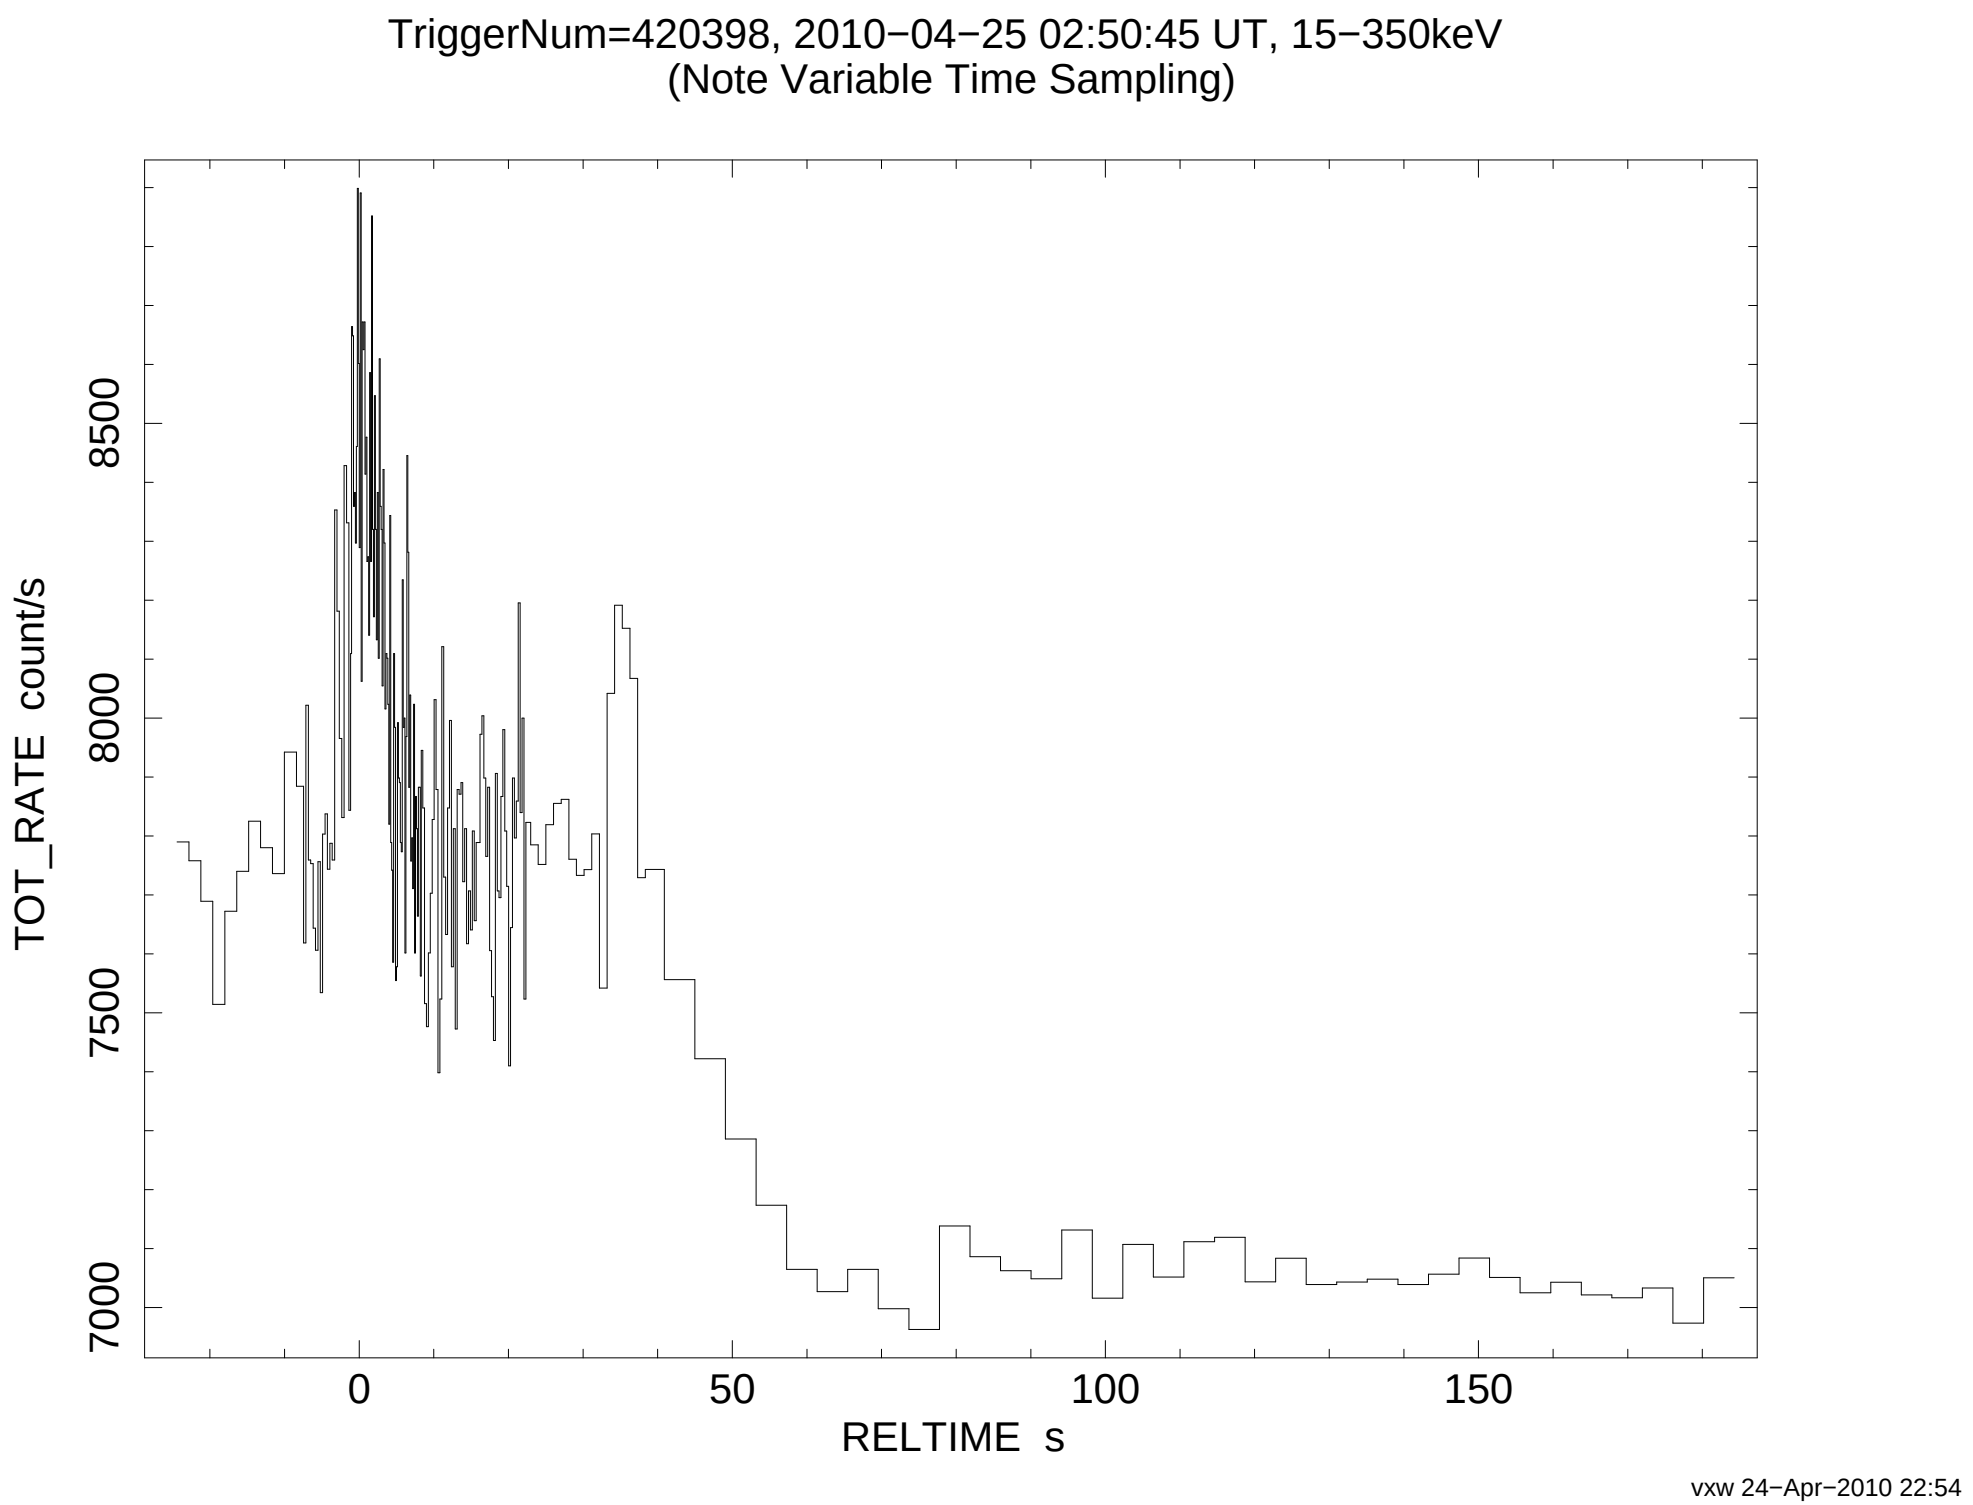
TriggerNum=420398, 2010−04−25 02:50:45 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7000
7500
8000
8500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 24−Apr−2010 22:54